



161100110161



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2022CCC0718-3946686

(任务编号)

产品名称: 豪华智能电饭煲

型 号: SF50FC71 5.0L 750W 220V ~ 50Hz

SF40FC71 4.0L 750W 、 SF30FC71 3.0L

600W ; 220V ~ 50Hz



检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司



<p>样品名称：豪华智能电饭煲</p> <p>型号：SF50FC71 5.0L 750W 220V ~ 50Hz</p> <p>商 标：苏泊尔 SUPOR</p> <p>样品数量：5 台</p> <p>样品来源：企业送样</p> <p>收样日期：2022.05.26</p> <p>完成日期：2022.07.08</p>	<p>委托人：浙江苏泊尔家电制造有限公司 委托人地址：浙江省杭州市高新（滨江）区滨安路 501 号</p> <p>生产者：浙江苏泊尔家电制造有限公司 生产者地址：浙江省杭州市高新（滨江）区滨安路 501 号</p> <p>生产企业：浙江苏泊尔家电制造有限公司 生产企业地址：杭州市高新（滨江）区滨安路 501 号</p>
--	--

试验依据标准：

GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》

GB 4706.19-2008 《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》

GB 4706.14-2008 《家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求》

GB 4343.1-2018 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射》

GB 17625.1-2012 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备的每相输入电流≤16A）》

试验结论：合格

<p>签发人：徐建楚</p> <p>签名：</p> <p>签发日期：2022.07.08</p>	<p>浙江方圆检测集团股 份有限公司 (盖章)</p> <p>2022年07月08日 检验检测专用章</p> 
---	--

描述与说明（型号差异与检测说明）

本报告为新申请型式试验报告，对备用热熔断体补做第 19 章试验，对备用随整机试验的内部布线补做第 23 章试验,对备用非金属材料补做第 30 章试验。

覆盖型号 SF40FC71 与主检型号 SF50FC71 仅容积不同，覆盖型号 SF30FC71 与主检型号 SF50FC71 仅容积、功率不同，其余电气结构、关键元器件均相同。对覆盖型号 SF40FC71 补做第 7、22、24 章试验。对覆盖型号 SF30FC71 补做第 7、10、22、24 章试验。

器具有蛋糕功能，对蛋糕功能增加标准 GB4706.14-2008 测试试验，补做 GB4706.14-2008 第 7、10、11、13、19、22、27 章试验。

描述与说明（样品描述及说明）

1. 防触电保护类别： 0类[] 0I类[] I类[] II类[] III类[]

2. 器具类型： 便携式[] 手持式[] 驻立式[]（固定式[] 嵌装式[]）

3. 与电源连接的方式：
 - 不打算永久性连接到固定布线：
 - 装有一个插头的电源软线[]（X连接[] Y连接[] Z连接[]）
 - 不带插头的电源软线[]
 - 输入插口[]
 - 直接插入到输出插座的插脚[]
 - 打算永久性连接到固定布线：
 - 连接固定布线电缆的一组接线端子[]
 - 连接柔性软线的一组接线端子[]
 - 一组电源引线[]
 - 连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖

4. 产品特殊描述：
 - 液体加热器具：
 - 电水壶[] 开水器[] 咖啡壶[] 煮蛋器[] 热奶器[]
 - 喂食瓶加热器[] 压力锅[] 烹调平锅[] 炖锅[] 酸奶器[]
 - 蒸锅[] 煮沸清洗器[] 其他[] 电饭煲
 - 是否浸在水中清洗：是[] 不是[]
 - 面包片烘烤器、烤架及类似用途器具：
 - 面包片烘烤器[] 华夫饼炉[] 便携式电烤箱[] 电烤炉[] 旋转烤架[]
 - 烤肉叉[] 辐射烤架[] 接触烤架（炙盘）[] 干酪烤架[] 面包机[]
 - 食物脱水机[] 室内用烧烤炉[]
 - 电灶[] 灶头[] 电磁灶头[] 其他[]
 - 是否浸在水中清洗：是[] 不是[]
 - 面包片烘烤器可加载面包片数量[]
 - 是否设计用于户外使用：是[] 不是[]

描述与说明 (样品铭牌)

铭牌材质为特多消银龙粘贴材料,粘贴于器具底部

SUPOR

豪华智能电饭煲

型 号: SF50FC71

产品货号: SF1626

额定电压: 220V~

额定频率: 50Hz

额定功率: 750W

额定容积: 5.0L

全国服务热线: 400-8899-717


商标持有人: **浙江苏泊尔股份有限公司**



制造商: 浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址: 浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号

描述与说明 (样品照片)

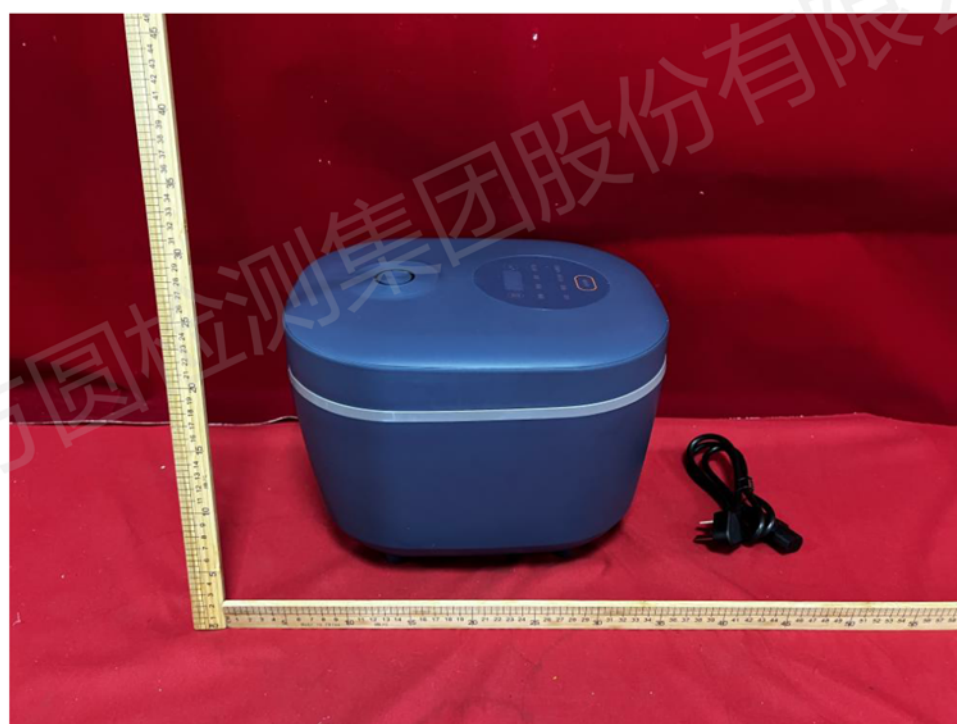

描述与说明 (样品照片)



描述与说明 (样品照片)




描述与说明 (样品照片)




描述与说明 (样品照片)





描述与说明 (样品照片)

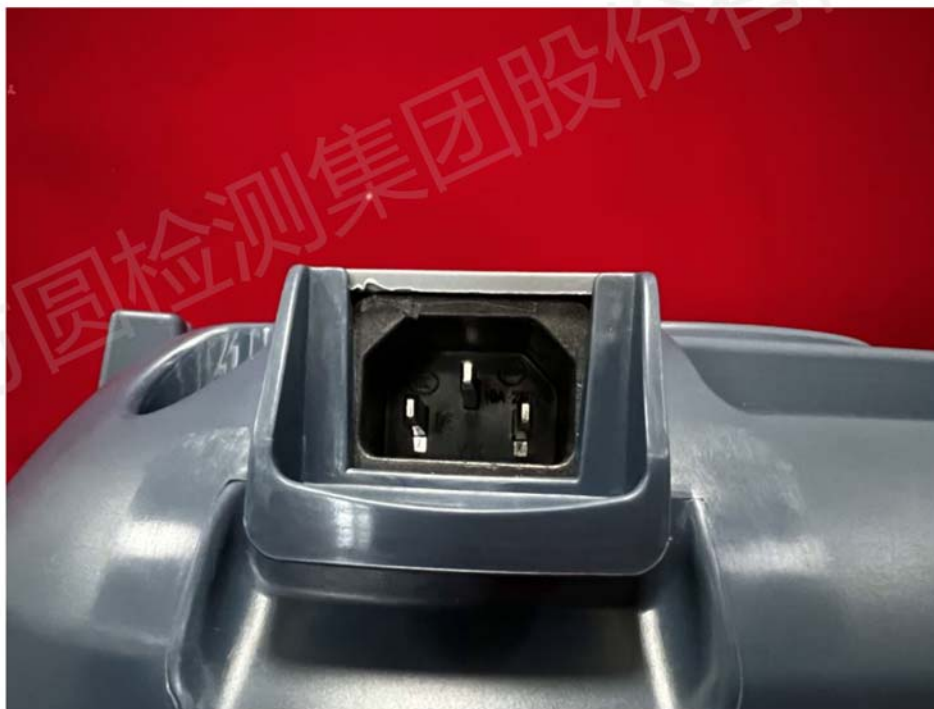



描述与说明 (样品照片)

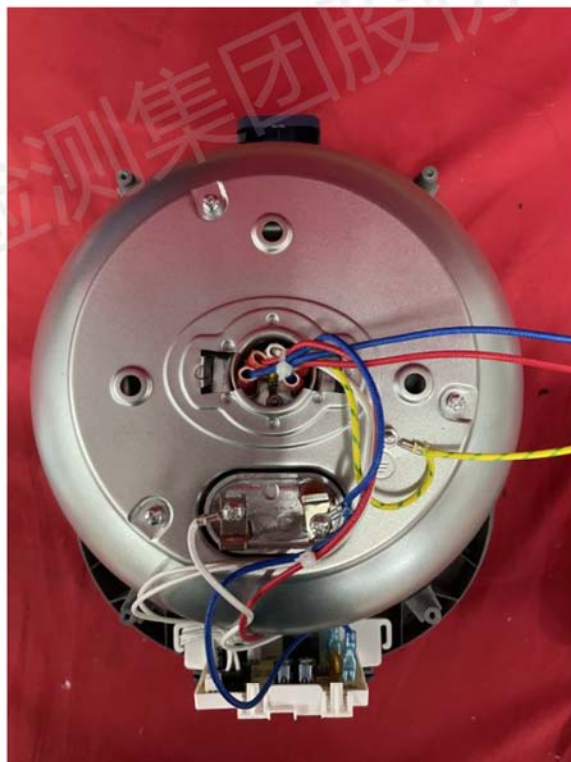



描述与说明 (样品照片)

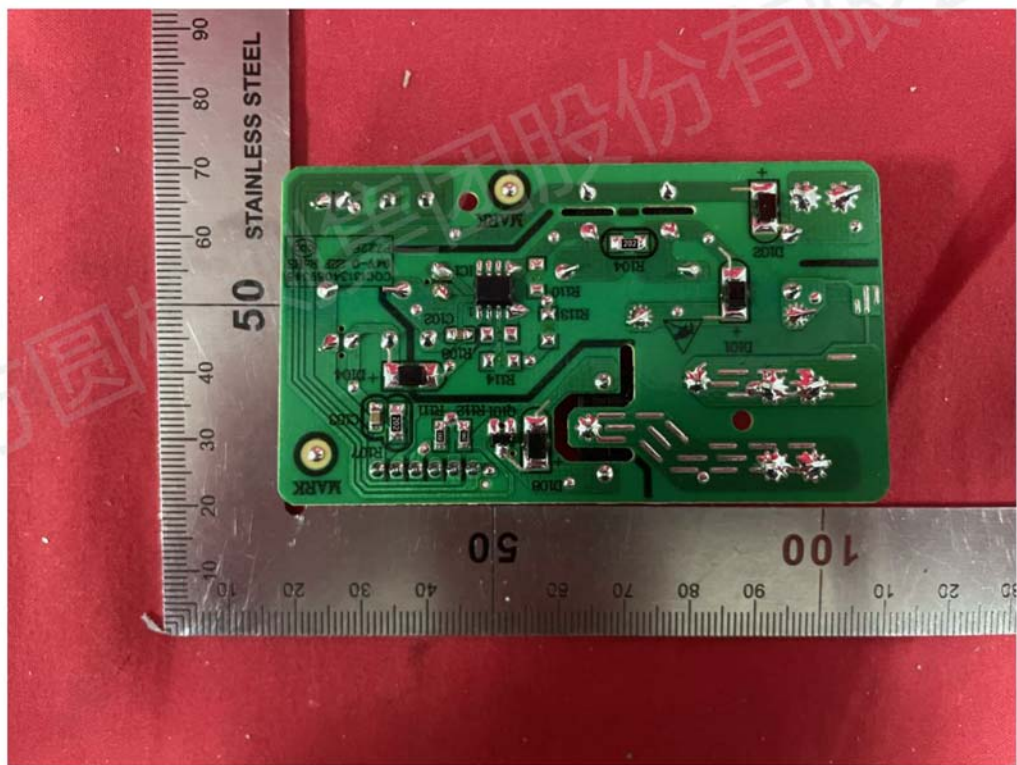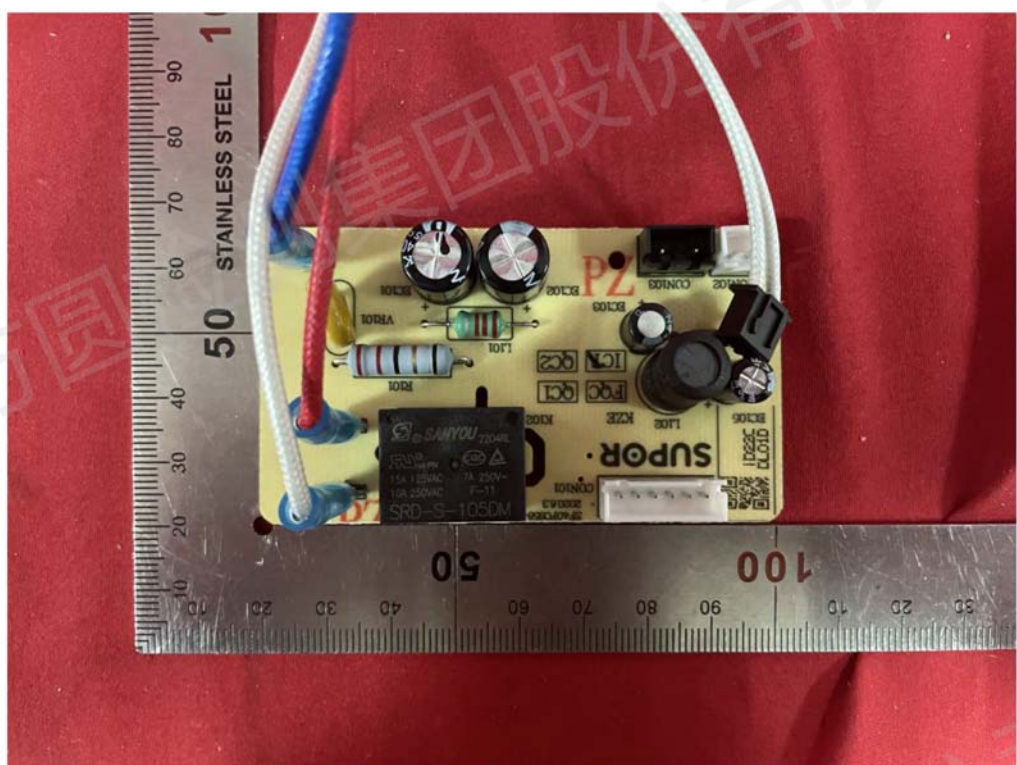

描述与说明 (样品照片)

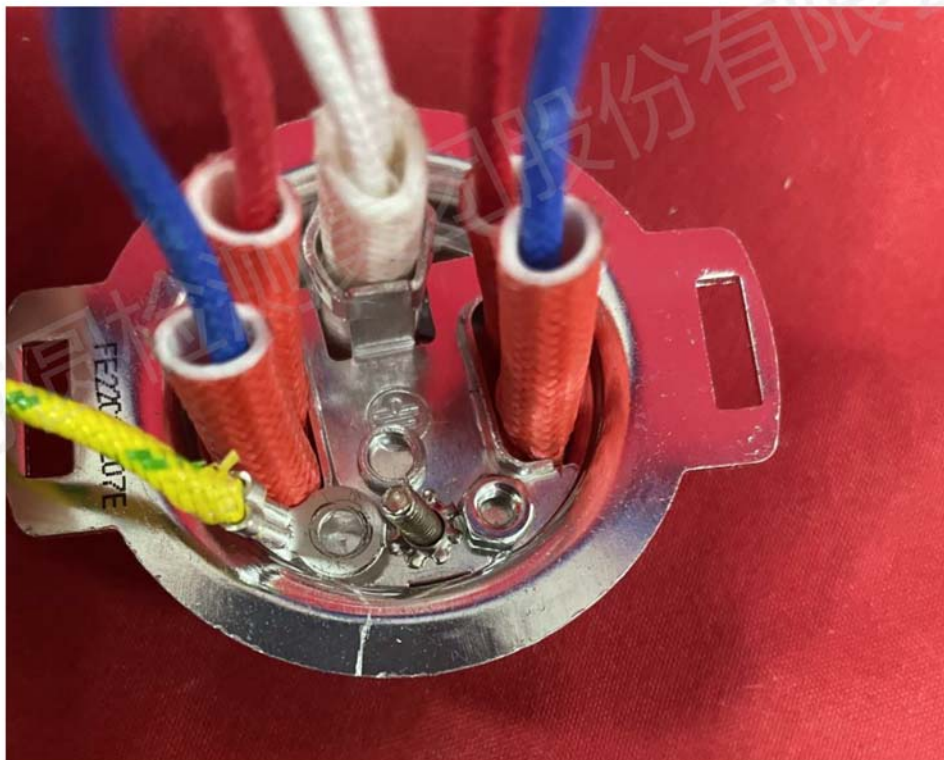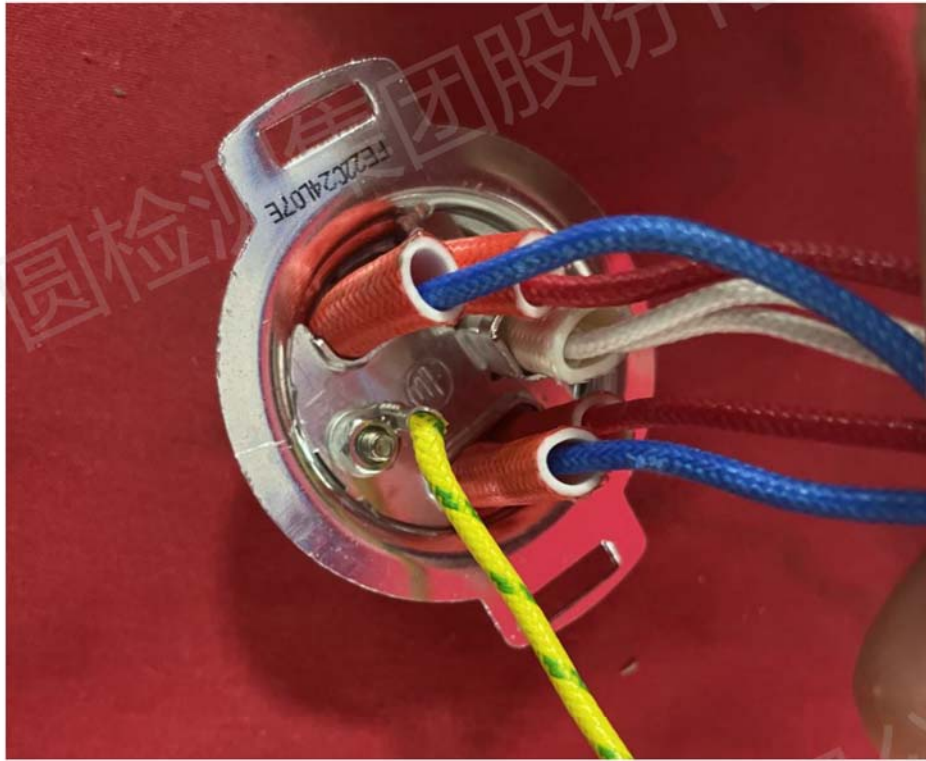

描述与说明 (样品照片)

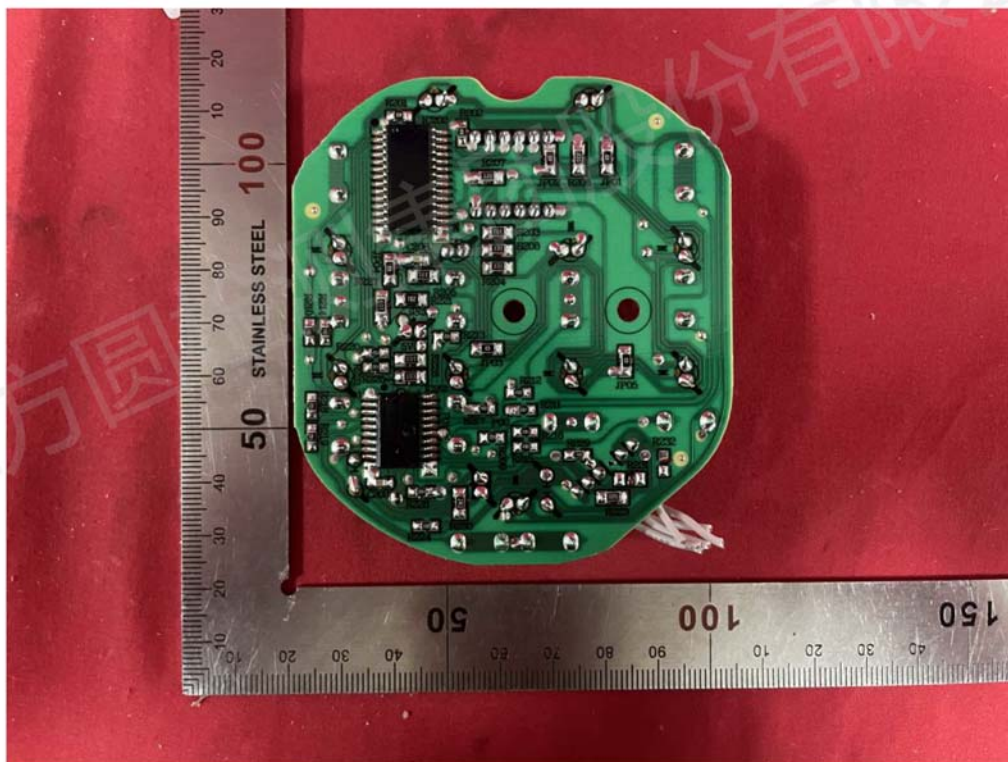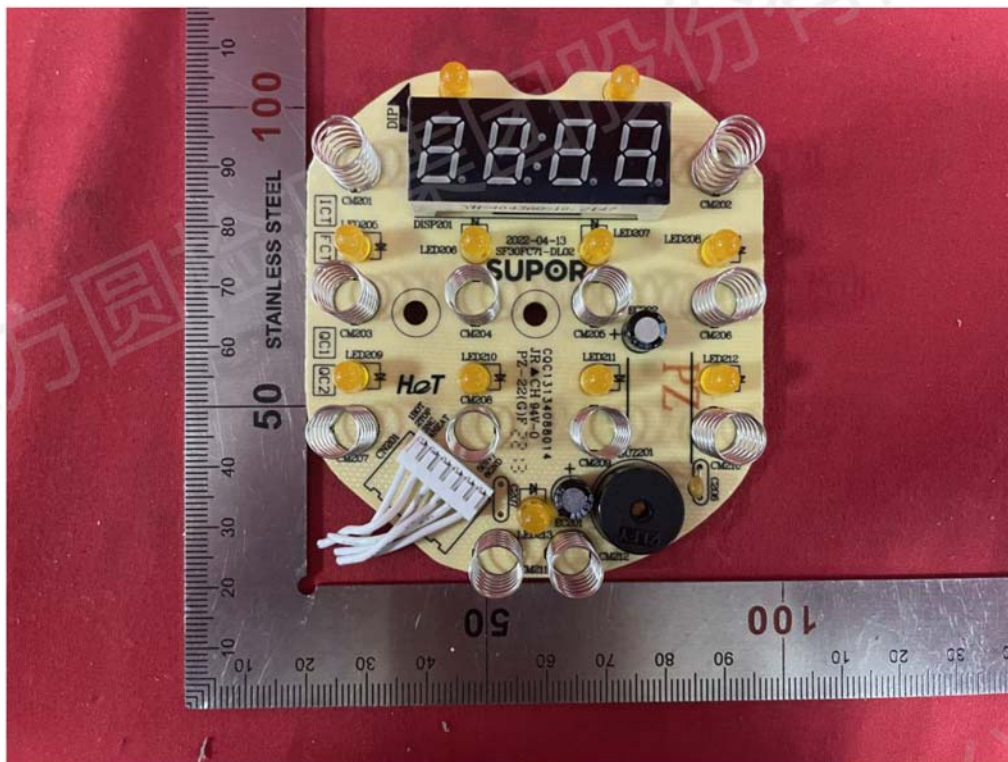

描述与说明 (样品照片)



描述与说明 (样品照片)

铭牌材质为特多消银龙粘贴材料,粘贴于器具底部

SUPOR

豪华智能电饭煲

型 号: SF40FC71

产品货号: SF1625

额定电压: 220V~

额定频率: 50Hz

额定功率: 750W

额定容积: 4.0L

全国服务热线: 400-8899-717

商标持有人: **浙江苏泊尔股份有限公司**



制造商: 浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址: 浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号

描述与说明 (样品照片)



描述与说明 (样品照片)

铭牌材质为特多消银龙粘贴材料,粘贴于器具底部

SUPOR

豪华智能电饭煲

型 号: SF30FC71

产品货号: SF1624

额定电压: 220V~

额定频率: 50Hz

额定功率: 600W

额定容积: 3.0L

全国服务热线: 400-8899-717

商标持有人: **浙江苏泊尔股份有限公司**



制造商: 浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址: 浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号

描述与说明 (样品照片)



安全关键件清单:

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
2002010201012594	插头	东莞市利源电器有限公司	东莞市利源电器有限公司	LY09 10A 250V ~	GB/T1002-2008; GB/T2099.1-2008	*
2016010201878194	插头	宁波莱特海威电子科技有限公司	宁波莱特海威电子科技有限公司	FE-163P 10A 250V ~	GB/T 1002-2008;GB/ T 2099.1-2008	
2012010201565487	插头	维尔斯电子(昆山)有限公司	维尔斯电子(昆山)有限公司	WS-015D-23 10A 250V ~	GB/T 1002-2008;GB/ T 2099.1-2008	
2002010201017901	插头	慈溪市万能电子有限公司	慈溪市万能电子有限公司	D1-4 10A 250V ~	GB/T 1002-2008;GB/ T 2099.1-2008	
2002010201020797	插头	广州环球电业电器有限公司	广州环球电业电器有限公司	HQ-C301 10A 250V ~	GB/T 1002-2008;GB/ T 2099.1-2008	
2010010201430108	插头	广东日丰电缆股份有限公司	广东日丰电缆股份有限公司	RF-12 10A 250V ~	GB/T 1002-2008;GB/ T 2099.1-2008	
2002010105022368	电源线	东莞市利源电器有限公司	东莞市利源电器有限公司	60227 IEC53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm ²	GB/T5023.5-2008/IEC 60227-5:2003	*
2006010105170829	电源线	宁波莱特海威电子科技有限公司	宁波莱特海威电子科技有限公司	60227 IEC53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm ²	GB/T 5023.5-2008/IE C 60227-5:2003	
2006010105210630	电源线	维尔斯电子(昆山)有限公司	维尔斯电子(昆山)有限公司	60227 IEC53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm ²	GB/T 5023.5-2008/IE C 60227-5:2003	
2013010105591379	电源线	慈溪市万能电子有限公司	慈溪市万能电子有限公司	60227 IEC53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm ²	GB/T 5023.5-2008/IE C 60227-5:2003	
2002010105025503	电源线	广州环球电业电器有限公司	广州环球电业电器有限公司	60227 IEC53 (RVV) 300/500V	GB/T 5023.5-2008/IE C	

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
				3×0.75mm ²	60227-5:2003	
2011010105466681	电源线	广东日丰电缆股份有限公司	广东日丰电缆股份有限公司	60227 IEC53 (RVV) 300/500V 3×0.75mm ²	GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003;JB/T8734.3-2016	
2007010101234635	互连电线组件	东莞市利源电器有限公司	东莞市利源电器有限公司	LY09+LY-03 10A 250V ~ 3×0.75mm ²	GB/T 15934-2008	*
2016010101881200	互连电线组件	宁波莱特海威电子科技有限公司	宁波莱特海威电子科技有限公司	FE-163P+FE-539 10A 250V ~ 3×0.75mm ²	GB/T 15934-2008	
2013010101598770	互连电线组件	维尔斯电子(昆山)有限公司	维尔斯电子(昆山)有限公司	WS-015D-23+WS-002 10A 250V ~ 3×0.75mm ²	GB/T 15934-2008	
2006010101191349	互连电线组件	慈溪市万能电子有限公司	慈溪市万能电子有限公司	D1-4+D003-4 10A 250V ~ 3×0.75mm ²	GB/T 15934-2008	
2007010101255417	互连电线组件	广州环球电业电器有限公司	广州环球电业电器有限公司	HQ-C301+CB-302 10A 250V ~ 3×0.75mm ²	GB/T 15934-2008	
2015010101776250	互连电线组件	广东日丰电缆股份有限公司	广东日丰电缆股份有限公司	RF-12+RF-91 10A 250V ~ 3×0.75mm ²	GB/T 15934-2008	
2009010204330294	连接器	东莞市利源电器有限公司	东莞市利源电器有限公司	LY-03 10A 250V ~	GB/T 17465.1-2009	
随电线组件测试	连接器	宁波莱特海威电子科技有限公司	宁波莱特海威电子科技有限公司	FE-539 10A 250V ~	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008	
2007010204257858	连接器	维尔斯电子(昆山)有限公司	维尔斯电子(昆山)有限公司	WS-002 10A 250V ~	GB/T 17465.1-2009	*
2003010204034973	连接器	慈溪市万能电子有限公司	慈溪市万能电子有限公司	D003-4 10A 250V ~	GB/T 17465.1-2009	
2004010204126096	连接器	广州环球电业电器有限公司	广州环球电业电器有限公司	CB-302 10A 250V ~	GB/T 17465.1-2009	
2010010204430115	连接器	广东日丰电缆	广东日丰电	RF-91 10A 250V ~	GB/T	

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
		股份有限公司	缆股份有限 公司		17465.1-2009	
2002010204011494	插座	深圳市仁达电 子有限公司	深圳市仁达 电子有限公司	2111 10A 250V ~	GB/T 17465.1-2009	*
2011010204514685	插座	浙江达威电子 股份有限公司	浙江达威电 子股份有限 公司	AC-033I 10A 250V ~	GB/T 17465.1-2009	
2017180204003429	插座	东莞市源凯塑 胶有限公司	东莞市源凯 塑胶有限公 司	XHL-052B2 10A 250V ~	GB/T 17465.1-2009	
2005010204157174	插座	佛山市顺德区 万胜电业有限 公司	佛山市顺德 区万胜电业 有限公司	WS-C310B 10A 250V ~	GB/T 17465.1-2009	
2020970205000030	热熔断体	肖特(日本) 株式会社	肖特(日本) 株式会社	SF188E 10A 250V ~ 192℃	GB/T 9816.1-2013	
2020970205000011	热熔断体	艾默生电气 (珠海)有限 公司	艾默生电气 (珠海)有限 公司	G4A00 10A 250V ~ 192℃	GB/T 9816.1-2013	*
CQC10002054545	电热盘	浙江优百特电 器有限公司	浙江优百特 电器有限公司	UBT 220V ~ 50 Hz 220V ~ 50 Hz 750W	JB/T4088-2012	*
CQC10002054545	电热盘	浙江优百特电 器有限公司	浙江优百特 电器有限公司	UBT 220V ~ 50 Hz 220V ~ 50 Hz 600W	JB/T4088-2012	
CQC10002050959	电热盘	肇庆市美盛电 热器具有限公 司	肇庆市美盛 电热器具有限 公司	MS 220V ~ 50 Hz 220V ~ 50 Hz 750W/600W	JB/T4088-2012	
CQC12002079778	电热盘	佛山市高明高 盛铝业有限公 司	佛山市高明 高盛铝业有 限公司	G 220V ~ 50 Hz 220V ~ 50 Hz 750W/600W	JB/T4088-2012	
随机测试	内部导线	中山市华缆电 子有限公司	中山市华缆 电子有限公司	3122 200℃ 300V 20AWG 18AWG	GB4706.1-2005 GB4706.19-200 8	*
随机测试	内部导线	无锡华澄线缆 有限公司	无锡华澄线 缆有限公司	3122 200℃ 300V 20AWG 18AWG	GB4706.1-2005 GB4706.19-200 8	
随机测试	内部导线	江阴盛德特种 线缆有限公司	江阴盛德特 种线缆有限 公司	3122 200℃ 300V 20AWG 18AWG	GB4706.1-2005 GB4706.19-200 8	

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
随机测试	内部导线	江阴市浩盛电器线缆制造有限公司	江阴市浩盛电器线缆制造有限公司	3122 200℃ 300V 20AWG 18AWG	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008	
随机测试	内部导线	江阴市天澄电子电线有限公司	江阴市天澄电子电线有限公司	3122 200℃ 300V 20AWG 18AWG	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008	
随机测试	内部导线	江阴天祺硅胶制品有限公司	江阴天祺硅胶制品有限公司	3122 200℃ 300V 20AWG 18AWG	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008	
随机测试	内部导线	深圳迈尔盛绝缘材料有限公司	深圳迈尔盛绝缘材料有限公司	3122 200℃ 300V 20AWG 18AWG	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008	
随机测试	内部导线	信宜市福尔电线有限公司	信宜市福尔电线有限公司	3122 200℃ 300V 20AWG 18AWG	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008	
随机测试	内部导线	唐耀电线有限公司	唐耀电线有限公司	1332 200℃ 300V 24AWG 22AWG 20AWG 18AWG	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008	
随机测试	内部导线	虹顺线缆氟塑厂	虹顺线缆氟塑厂	1332 200℃ 300V 24AWG 22AWG 20AWG 18AWG	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008	
随机测试	内部导线	深圳迈尔盛绝缘材料有限公司	深圳迈尔盛绝缘材料有限公司	1332 200℃ 300V 24AWG 22AWG 20AWG 18AWG	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008	
随机测试	内部导线	信宜市福尔电线有限公司	信宜市福尔电线有限公司	1332 200℃ 300V 24AWG 22AWG 20AWG 18AWG	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008	
CQC02001002126	继电器	三友联众集团股份有限公司	三友联众集团股份有限公司	SRD-S-105DM 10A 250V ~ 85℃	GB/T21711.1-2008	
CQC08001023688	继电器	东莞市永能电子有限公司	东莞市永能电子有限公司	YX202-S-105 DM 10A 250VAC 85℃	GB/T21711.1-2008	*
CQC13002104142	继电器	宁波市鄞州永林电子电器有限公司	宁波市鄞州永林电子电器有限公司	YL303H-S-5V DC-1H 10A 250V ~ 85℃	GB/T21711.1-2008	

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
		限公司	器有限公司			

注: 安全测试是在含有上表中注有*号的关键件的型号上进行的。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	✓	1	02401-2211106498
首页	✓	1	02401-2211106498
描述与说明	✓	18	02401-2211106498
安全关键件清单	✓	5	02401-2211106498
安全型式试验报告	✓	80	02401-2211106498-S
电磁兼容型式试验报告	✓	19	02401-2211106498-E
封底	✓	1	


本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

安全型式试验报告

试验依据标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4706.14-2008

主检: 王子谦 签名:  日期: 2022.07.06

审核: 贾丽丹 签名:  日期: 2022.07.06

章条	检测项目及检测要求	测试结果	判定
----	-----------	------	----

5	试验的一般条件		
	试验按第 5 章的规定进行, 如电源性质、试验顺序等		P
5.2	如果需要进行 15.101 的试验, 则需要增加三个样品。 (GB4706.19-2008)		N
5.3	19.101 的试验在其他试验之后进行。(GB4706.19-2008)		N
6	分类		
6.1	电击防护(0、0 I、I、II、III类器具)	I 类	P
6.2	对水有害浸入的防护		P
	煮沸清洗器和家畜饲料蒸煮器的防水等级应至少 IPX3 (GB4706.19-2008)		N
7	标志和说明		
7.1	额定电压或额定电压范围(V)	220V	P
	电源性质	~	P
	额定频率(Hz)	50Hz	P
	额定输入功率(W)或额定电流(A)	750W 600W	P
	制造厂名或责任承销商的名称、商标或识别标志 ...	浙江苏泊尔家电 制造有限公司	P
	器具型号、规格	SF50FC71 SF40FC71 SF30FC71	P
	IEC 60417 中的符号 5172(仅对 II 类器具)		N
	防水等级的 IP 代码 (IPX0 不标出)	IPX0 未标	P
	适用时, 连接水源的外部软管组件中的电动水阀外壳应按 GB/T5465.2 标注符号		N
	部分浸入水中进行清洗的器具, 应标出浸入水中的最深标 线, (GB4706.19-2008)		N
	并给出下述的警告: “浸入时不能超出此标线”。 (GB4706.19-2008)		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	电水壶应有水位标记,或是用其他方式标出注水时的额定容量(GB4706.19-2008)		N
	除非电水壶注水量不会超出其额定容量(GB4706.19-2008)		N
	当电水壶注水时,此标记应可见。(GB4706.19-2008)		N
	如果水位标记不能明显可见,则应在电水壶的外表面有一个水位标记的参照物,此参照物在电水壶正常使用位置时应可见。(GB4706.19-2008)		N
	如果压力锅盖子的关闭位置不是明显的,则应在器具上标出关闭位置。(GB4706.19-2008)		N
	无绳电水壶的底座应有下述标志:(GB4706.19-2008)		
	——制造厂或代理商名称、商标或识别标志(GB4706.19-2008)		N
	——型号或规格(GB4706.19-2008)		N
7.2	用多种电源的驻立式器具,其标志应有下述内容:		
	“警告:在接近接线端子前,必须切断所有的供电电路。”		N
	此警告语应位于接线端子罩盖的附近。		N
7.3	正确地标示额定值范围		N
7.4	不同额定电压的设定应清晰可辨		N
7.5	标出每一额定电压所对应的额定输入功率或额定电流		N
	额定功率或额定电流的上、下限与额定电压的对应关系明确		N
7.6	正确使用符号		P
7.7	配备正确的接线图,并固定在器具上		N
7.8	除 Z 型连接以外:		
	——专门连接中线的接线端子用字母 N 标明		P
	——保护接地端子用符号  标明		P
	——标志不应设置在可拆卸的部件上		P
7.9	对于可能引起危险的开关,其标志或位置应能清楚地表明其控制的部件		P
7.10	开关和控制器应用数字、字母或其它方式表示		P
	数字“0”只能表示“断开”档位,除非不致引起与“断开”档位相混淆		N
7.11	控制器应标出调节方向		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
7.12	使用说明(书)应随器具一起提供,以保证器具能安全使用		P
	对于带有器具插座且器具在清洗时部分或全部浸入水中的器具,说明书应陈述:器具在清洗前必须取掉连接器;器具再次使用前必须把器具插座擦干。(GB4706.19-2008)		N
	如果使用带有温控装置连接器的器具,说明书应陈述:必须与配套的连接器的连接器一起使用。(GB4706.19-2008)		N
	除非电水壶的设计不会因沸水喷出而造成危险,否则说明中应陈述:(GB4706.19-2008)		N
	——如果电水壶注水太满,沸水可能喷出。(GB4706.19-2008)		N
	对于壶盖上的注水孔在把手下的电水壶,说明书应包括下述内容:(GB4706.19-2008)		
	——警告:盖好盖子,以防蒸汽喷到把手上。(GB4706.19-2008)		N
	——警告:当水沸腾时,不要移动壶盖。(GB4706.19-2008)		N
	无绳电水壶的说明书应陈述:电水壶仅在提供的底座上使用(GB4706.19-2008)		N
	如果无绳电水壶的壶体和底座可以靠抓住电水壶的把手而被一块提起,说明应包括下述内容:(GB4706.19-2008)		
	注意:确保电水壶在移开底座前,关掉电源开关(GB4706.19-2008)		N
	喂食瓶加热器的说明书应陈述:(GB4706.19-2008)		
	——食物不应加热太长时间(GB4706.19-2008)		N
	——如何检查食物的温度没有超过正常值(GB4706.19-2008)		N
	对于通常使用后需要清洗,且清洗时不能浸入水中的器具,说明书应陈述:器具不得浸入水中。(GB4706.19-2008)		P
	压力锅的说明书应陈述:(GB4706.19-2008)		
	——必须对压力调节器的蒸汽排出管道做定期检查,以确保其不被堵塞。(GB4706.19-2008)		N
	说明书也应对如何安全地打开容器做出详细说明(GB4706.19-2008)		N
	并应陈述:直到压力充分释放后,方可打开容器(GB4706.19-2008)		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	对于带有击碎蛋壳装置的煮蛋器, 说明书应包括下述内容: 注意: 避免击碎蛋壳装置伤人。(GB4706.19-2008)		N
	对于由用户注水使用的加压水容器的蒸汽压力咖啡壶, 说明书应该包括如何注水的信息和如下信息: (GB4706.19-2008)		
	——警告: 使用中, 注水孔禁止开启。(GB4706.19-2008)		N
7.12.1	应提供安装或维护保养的详细内容		P
7.12.2	若驻立式器具没有电源软线和插头, 也没有其他全极断开装置, 则说明(书)中应指出固定线路中必备的断开装置		N
7.12.3	若固定布线的绝缘能与温升超过 50K 的那些部件接触, 则说明(书)应指出固定布线必备的防护		N
7.12.4	嵌装式器具的使用说明(书)中应有下述明确信息:		
	——空间尺寸		N
	——支撑和固定的尺寸和位置		N
	——与周围器具的最小间距		N
	——通风孔的最小尺寸和正确布置		N
	——器具与电源连接以及各分离元件的互连方法		N
	——器具安装后能够断开电源连接, 除非		N
	器具带有符合24.3规定的开关		N
7.12.5	X型连接的器具(专门制备的软线), 更换软线的说明		N
	Y型连接的器具, 更换软线的说明		N
	Z型连接的器具, 更换软线的说明		N
7.12.6	带有非自复位热断路器的电热器具的使用说明		N
7.12.7	固定式器具的使用说明中应阐明如何将器具固定在支撑物上		N
7.12.8	对于连接到水源的器具, 说明中应指出 :		N
	——最大进水压力 (Pa)		N
	——最小进水压力 (Pa), 如有必要		N
	对于由可拆除软管组件连接水源的器具, 应声明使用器具附带的新软管, 旧软管组件不能重复利用		N
7.13	使用说明(书)和本标准要求的其它文本, 应使用销售地所在国的官方语言		P
7.14	所使用的标志应清晰易读, 持久耐用		P
7.15	器具上的标志应标在器具的主要部位上		P

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	标志从器具外面应清晰可见(必要时移开罩盖)		P
	对于便携式器具, 应不借助工具就能打开罩盖		N
	驻立式器具按正常使用就位后, 至少制造厂或责任承销商 的名称、商标或识别标志, 产品的型号和规格应可见		N
	固定式器具按说明安装就位后, 至少制造厂或责任承销商 的名称、商标或识别标志, 产品的型号和规格应可见		N
	开关和控制器的标示应标在该元件上或其附近; 若会引起 误解则不应装在可改变位置的部件上		P
7.16	可更换的热熔体或熔断器, 其牌号或类似标示应在更换时 清晰可见		N
8	对触及带电部件的防护		
8.1	应有足够的防止意外触及带电部件的防护		P
8.1.1	所有状态, 包括取下可拆卸部件后的状态		P
	装取灯泡期间, 应有对触及带电部件的防护		N
	用 IEC61032 中的探棒 B 进行检查, 不触及带电部件		P
8.1.2	用 IEC61032 中的探棒 13 检查 0 类器具、II 类器具或 II 类结构上的孔隙, 不触及带电部件		P
	用探棒 13 检查有绝缘涂层的接地金属外壳上的孔隙, 不 触及带电部件		P
	无绳电水壶的底座不认为是插座。(GB4706.19-2008)		N
8.1.4	若易触及部件为下述情况可认为不带电		
	——由交流安全特低电压供电: 电压峰值 $\leq 42.4V$		N
	——由直流安全特低电压供电: 电压 $\leq 42.4V$		N
	——或通过保护阻抗与带电部件隔开, 直流电流 $\leq 2mA$		N
	——或通过保护阻抗与带电部件隔开, 交流峰值电流 $\leq 0.7mA$		N
	—— $42.4V < \text{峰值电压} \leq 450V$, 其电容量 $\leq 0.1\mu F$		N
	—— $450V < \text{峰值电压} \leq 15kV$, 其放电量 $\leq 45\mu C$		N
8.1.5	器具在就位或组装之前, 带电部件至少应由基本绝缘保 护:		
	——嵌装式器具		N
	——固定式器具		N
	——分离组件形式交付的器具		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
8.2	II类器具和II类结构, 应对基本绝缘以及仅由基本绝缘与带电部件隔开的金属部件有足够的防止意外接触的保护		P
	只允许触及由双重绝缘或加强绝缘与带电部件隔开的部件		P
10	输入功率和电流		
10.1	器具在正常工作温度下, 输入功率与额定功率的偏差不应超过标准规定的范围。额定功率; 实测功率; 偏差 :		P
10.2	器具在正常工作温度下, 电流与额定电流的偏差不应超过标准的规定的范围。额定电流; 实测电流; 偏差 :		N
11	发热		
11.1	在正常使用中, 器具和其周围环境的温度不应过高		P
11.2	按规定放置和固定器具		P
	便携式器具应远离测试角边壁进行试验 (GB4706.19-2008)		P
11.3	除绕组外, 用热电偶测定温升		P
	绕组的温升用阻值法测定, 除非		N
	绕组不均匀或难以正确接线		N
11.4	电热器具在正常工作状态下以1.15倍额定输入功率工作		P
	如果带有电动机、变压器或电子电路的器具其温升超过限定值, 并且其工作时的输入功率低于额定输入功率, 则在1.06倍额定电压下重复试验。(GB4706.19-2008)		N
11.5	电动器具以0.94倍和1.06倍额定电压之间的最不利电压供电, 在正常状态下工作 :		N
11.6	联合型器具按电热器具进行试验。(GB4706.19-2008)		N
11.7	器具按 11.7.101 至 11.7.105 要求的时间工作。(GB4706.19-2008)		P
11.7.10 1	带有限温器的电水壶, 限温器应在动作后1min复位或动作后尽快复位。试验在限温器第二次动作后结束。(GB4706.19-2008)		N
	带有控温器的电水壶: 应在水温达到95℃, 持续15min结束 (GB4706.19-2008)		N
	其它的电水壶, 试验应在水温达到95℃后, 再工作5min结束 (GB4706.19-2008)		N
11.7.10 2	对于除了烹调平锅、煮蛋器、喂食瓶加热器、煮胶锅、家畜饲料蒸煮器、热奶器、消毒器、煮沸清洗器和电水壶以外的开水器, 其工作的时间为: (GB4706.19-2008)		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	——不带控温器的器具: 在容器内的水温达到95℃后, 持续15min; 或水温低于95℃的, 达到的最高温度, 持续15min (GB4706.19-2008)		N
	——带控温器的便携式器具: 控温器第一次动作后持续15min (GB4706.19-2008)		N
	——带控温器的固定式器具: 控温器第一次动作后持续30min (GB4706.19-2008)		N
	——带声音信号的器具: 连续声或间隔小于5s的断续声持续1min (GB4706.19-2008)		N
	——具有对鸡蛋保温的煮蛋器和其他带有可以使液体保温的加热表面的器具工作到建立稳定状态 (GB4706.19-2008)		P
11.7.10 3	炖锅、酸奶器和蒸锅工作到建立稳定状态 (GB4706.19-2008)		N
	如果说明书有要求, 炖锅要在无水的状态下预热 (GB4706.19-2008)		N
11.7.10 4	蒸汽压力咖啡壶按说明书规定进行工作 (GB4706.19-2008)		N
	带有蒸汽或热水排出口的蒸汽压力咖啡壶, 在间歇周期之前, 煮制过程之后, 立即按说明书规定的时间排出蒸汽或热水 (GB4706.19-2008)		N
	蒸汽压力咖啡壶工作到建立稳定状态 (GB4706.19-2008)		N
	其他咖啡壶的工作时间为足以煮制出说明书规定的最大咖啡量。然后尽快将容器注满水, 再进行工作。重复上述过程, 直至建立稳定状态。(GB4706.19-2008)		N
11.7.10 5	压力锅在达到最大蒸煮压力时, 持续15min (GB4706.19-2008)		N
11.8	温升不超过表3的限定值		P
	保护装置不应动作		P
	密封剂不应流出		N
	器具的连接器带有温控器的, 其输入插脚的温升没有限制 (GB4706.19-2008)		N
	器具在1.15倍额定功率下工作时, 电动机、变压器、电子电路的元件以及直接受其影响的部件, 温升可以超过限定值 (GB4706.19-2008)		N
13	工作温度下的泄漏电流和电气强度		

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
13.1	工作温度下, 器具的泄漏电流不应过大, 并且有足够的电气强度		P
	电热器具以1.15倍额定输入功率工作		P
	电动器具和联合器具以1.06倍额定电压供电		N
	在试验前断开保护阻抗和无线电干扰滤波器		P
13.2	泄漏电流通过IEC60990中图4所描述电路进行测量		P
	泄漏电流的测量		P
13.3	绝缘的电气强度试验		P
	在试验期间不应出现击穿		P
14	瞬态过电压		
	器具应耐受可能经受的瞬态过电压		N
	小于表16规定值的电气间隙应经受脉冲电压试验, 试验电压为表6的规定值		N
	除了下述情况外, 不应出现闪络		N
	如果当电气间隙短路时器具符合19章的规定, 允许出现功能性绝缘的闪络		N
15	耐潮湿		
15.1	器具外壳按器具分类提供相应的防水等级 :	IPX0	N
	按15.1.1和15.1.2的规定检查器具的符合性, 随后立即经受16.3规定的电气强度试验		N
	绝缘上没有使电气间隙和爬电距离低于29章规定值的液体痕迹		N
15.1.1	器具按规定 IEC 60529 经受试验		N
	连接水源的外部软管组件中的电动水阀如果含有带电部件, 则要按照 IPX7 类器具进行防水试验		N
15.1.2	手持式器具在试验期间要通过最不利位置连续转动		N
	嵌装式器具按照制造商的说明书安装就位		N
	通常在地面或桌面上使用的器具按要求放置		N
	通常固定在墙上器具和带插脚的器具按要求放置		N
	对IPX3类器具, 墙装式器具底面与摆管转动轴在同一水平面上		N
	对IPX4类器具, 器具的水平中心线要与摆管的转动轴心线一致, 摆管沿垂线两边各摆动90°, 持续时间5min, 且		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	——对通常在地面或桌面上使用的器具, 支撑物放在摆管摆动轴心线高度上		N
	——对使用说明中要求靠近地平面放置的墙壁安装器具, 按使用说明放置		N
	——对通常固定在天花板上的器具按要求放置		N
	X型连接器具应装有表13规定最小横截面积允许的最轻型柔性软线, 除非		N
	适用时可拆卸部件按要求进行试验		N
15.2	溢出的液体不应影响器具的电气绝缘		P
	X型连接的器具安装规定的软线		N
	对带有输入插孔的器具, 以最不利情况选择安装或不安装连接器		N
	拆除可拆卸部件		P
	器具仅在连接器接好后进行试验 (GB4706. 19-2008)		N
	有怀疑时, 进行溢水试验, 器具偏离正常使用位置的角度不超过5° (GB4706. 19-2008)		N
	可由壶嘴注水的电水壶应按相应规定进行试验 (GB4706. 19-2008)		N
	无绳电水壶按相应规定进行试验 (GB4706. 19-2008)		N
	蒸汽消毒器放在水平面上, 用含有1%氯化钠的溶液30mL, 通过内径8mm、低端高于器具200mm的管子, 在2s内倒入顶端最不利的位置上。(GB4706. 19-2008)		N
	立即经受16.3条规定的电气强度试验		P
	绝缘上没有使电气间隙和爬电距离低于29章规定值的液体痕迹		P
15.3	器具应能承受正常使用中可能出现的潮湿条件		P
	48小时潮湿处理		P
	经受16章的试验		P
15.101	部分或全部浸入水中清洗的器具应有防止浸水影响的足够保护。(GB4706. 19-2008)		N
	在三个附加样品上, 通过规定的试验来检查其是否合格。(GB4706. 19-2008)		N
15.102	无绳电水壶底座的结构应保证: 其连接器不应受水的影响。(GB4706. 19-2008)		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	对底座的连接器按规定的条件进行淋水试验, 然后底座承受16.3的电气强度试验, 但加强绝缘的试验电压为2500V (GB4706.19-2008)		N
16	泄漏电流和电气强度		
16.1	器具的泄漏电流不应过大, 并且有足够的电气强度		P
	试验前应断开保护阻抗		N
16.2	单相器具: 测试电压为1.06倍额定电压		P
	三相器具: 测试电压为1.06倍额定电压除以 $\sqrt{3}$		N
	泄漏电流的测量		P
16.3	按表7进行电气强度试验		P
	试验期间不应出现击穿		P
17	变压器和相关电路的过载保护		
	在正常使用中可能发生短路时, 在变压器或与其相关的电路中不应出现过高温		N
	器具应在正常使用中可能出现的最不利的短路或过载情况下, 选择0.94倍或1.06倍额定电压中对器具最不利的电压工作		N
	安全特低电压电路的导线绝缘温升不应超过表3相关规定值15K		N
	绕组的温升不应超过表8有关规定值		N
	规定值不适用于符合IEC61558-1中15.5条规定的无危害式变压器		N
19	非正常工作		
19.1	在非正常或误操作情况下应避免引起火灾危险、机械性损坏		P
	电子电路的设计和应用, 应保证其任意故障都不导致器具不安全		P
	电水壶不用进行19.2中的试验 (GB4706.19-2008)		N
	电水壶还要进行19.101的试验 (GB4706.19-2008)		N
	除非, 为了符合19.4的要求, 电水壶安装了非自复位热断路器, 且其复位不是由使用者操作的。(GB4706.19-2008)		N
	仅靠自复位热断路器的动作来符合19.101要求的电水壶也应进行19.102的试验。(GB4706.19-2008)		N
19.2	带电热元件器具应在限制其热散发的条件下进行试验; 试验电压(V): ____, 0.85倍额定输入功率		P

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	试验时, 器具尽可能靠近测试角边壁。器具在无水时进行试验, 且选择盖子打开或盖上较不利的情况 (GB4706. 19-2008)		P
19.3	重复 19.2 条试验, 试验电压 (V): __, 1.24 倍额定输入功率		P
	电水壶在 1.15 倍额定输入功率下进行无水试验。 (GB4706. 19-2008)		N
	电水壶还要在注入的水淹没发热元件的情况下重复进行试验, 且试验时选择盖子打开或盖上较不利的情况。 (GB4706. 19-2008)		N
	如果发热元件安装在容器外, 则在壶中注入 10mm 深的水进行试验, 且试验时选择盖子打开或盖上较不利的情况 (GB4706. 19-2008)		N
19.4	按 11 章的试验条件进行, 输入功率为 1.15 倍额定输入功率, 并将 11 章试验期间用来限制温度的任一控制器短路		P
	压力锅的压力调节器被依次与每个保护装置设置在不工作状态。 (GB4706. 19-2008)		N
19.5	对于装有带管状外鞘或埋入式电热元件的 0I 类和 I 类器具, 重复 19.4 试验。但控制器不短路, 而电热元件的一端要与其外鞘相连接		P
	器具电源极性颠倒, 并且在电热元件的另一端与外鞘相连的情况下, 重复上述试验		P
	打算永久连到固定布线的器具和在 19.4 的试验期间出现全极断开的器具不进行此试验		N
19.6	对带有 PTC 电热元件的器具, 以额定电压供电, 达到稳定状态		N
	将 PTC 电热元件上的电压增加 5%, 并让器具再次稳定, 重复该程序, 直到 PTC 电热元件的电压达到 1.5 倍的额定电压, 或电热元件破裂		N
19.7	如果转子堵转转矩小于满载转矩的器具用锁住转子的方法, 其他的器具用锁住运动部件的方法做失速试验		N
	转子堵转, 如有要求, 电机电容应开路或短路		N
	对每一次试验, 带有定时器或程控器的器具以额定电压供电, 持续时间应等于允许的最长时间__:		N
	额定电压下的试验持续时间或直至稳定状态建立所需时间__:		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	带有泵的蒸汽压力咖啡壶试验周期为 5min (GB4706.19-2008)		N
	绕组温度不应超过限定温度; 器具类型; 绝缘等级; 实测温度 (°C) ___:		N
19.8	三相电动机, 断开一相, 在额定电压下工作		N
19.10	串激电机以 1.3 倍的额定电压, 持续运转 1min		N
	器具的安全不受损害, 绕组和连接装置不应有工作松动。		N
19.11	除非符合 19.11.1 规定的条件, 否则应通过对所有的电路或电路上的零件进行 19.11.2 规定的故障评估来检查电子电路的合格性		P
	带保护性电子电路的器具经受 19.11.3 和 19.11.4		N
	带有如下开关的器具应进行 19.11.4 的试验:		
	——由电子线路断开获得断开位置的开关		P
	——带有使器具处于待机状态的开关		P
19.11.1	对于同时满足下述两个条件的电路或电路中的零件, 不必进行 19.11.2 中 a) 到 f) 的故障试验..... :		
	——此电子线路是低功率电路, 即按规定进行试验, 在低功率点的最大功率不超过 15W		P
	——对电击、火灾危险、机械危险或危险的功能失常的保护, 不依赖于此电子电路的正常工作		P
19.11.2	器具在 11 章规定的条件下以额定电压工作, 每次施加一个故障条件, 试验持续时间按照规定要求..... :		
	a) 如果电气间隙或爬电距离小于 29 章中规定的值, 将功能性绝缘短路		N
	b) 在任何元件接线端处开路		P
	c) 电容器短路, 符合 GB/T 14472 的电容器除外		N
	d) 非集成电路电子元件的任何二个接线端短路 该故障条件不施加在光耦合器的二个电路之间		P
	e) 三端双向可控硅开关元件以二极管方式失灵		N
	f) 集成电路故障。在此情况下要评估器具可能出现的所有危险情况, 以确保其安全性不依赖于这一元件的正常功能		N
19.11.3	若器具具有保护性电子电路, 其保证器具符合第 19 章要求的, 则按照 19.11.2 中 a) 至 f) 所述, 模拟单一的故障条件重复相关的试验		N
	在每一试验期间和试验后, 必须进行如下检查..... :		

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	——绕组的温升不应超过表8的限值		N
	——器具应符合19.13所规定的条件		N
	——通过保护阻抗的电流不能超过8.1.4的规定限值		N
	如果一个印刷电路板的导线变为开路,只要同时满足下述三个条件,此器具可被认为已经受了该特殊试验...:		
	——印刷电路板的材料经受附录E规定的燃烧试验		N
	——任何导线的松脱,都不使带电部件和易触及金属部件之间的爬电距离或电气间隙减小到低于第29章规定的值		N
	——器具在开路导线桥接的情况下,经受19.11.2的试验		N
19.11.4	带有一个通过电子断开获得断开位置的开关的器具或者带有处于待机状态开关的器具,要进行19.11.4.1—19.11.4.7的试验		P
19.11.4.1	对每一个预先选定的点进行10次正极的放电和10次负极的放电试验		P
19.11.4.2	器具在辐射区进行试验,3级测试适用		P
19.11.4.3	器具进行瞬时脉冲试验		P
19.11.4.4	器具电源接线端子进行电压浪涌试验		P
19.11.4.5	器具按GB/T 17626.6注入电流,3极测试标准适用		P
19.11.4.6	器具依据GB/T 17626.11进行电压暂降与短时中断的试验		P
19.11.4.7	器具应经受电源信号实验,2级测试水平适用		P
19.12	如果对19.11.2中规定的某一故障情况,器具的安全都取决于一个符合GB 9364.1的微型熔断器的动作,则用一个电流表替换微型熔断器,重复该试验,测量通过微型熔断器的电流。微型熔断器的额定电流;实测电流.....:	2A 10A	P
19.13	试验期间,器具不应喷射出火焰、熔融金属、达到危险量的有毒性或可点燃的气体。		P
	温升不应超过表9中的值。		P
	外壳变形不能达到不符合第8章的程度		P
	若器具还能工作,应符合20.2的规定。		N
	非III类器具的绝缘应承受16.3的电气强度试验。试验电压按表4规定设定:		

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	——对基本绝缘……………: 1000V		P
	——对附加绝缘……………: 1750V		N
	——对加强绝缘……………: 3000V		P
	器具不应经历危险性功能失效, 并且		N
	如果器具仍然可运行, 保护电子电路应不得失效		N
	器具在电子开关断开或待机模式下按要求试验时, 器具不应运行		P
	在19.4试验期间, 压力锅的压力释放装置必须在压力达到350kPa之前动作 (GB4706.19-2008)		N
19.101	电水壶放置在一个厚约20mm的胶合板上, 热断路器被设在不工作的状态且电水壶进行空载试验, 试验时器具选择0.85倍或1.15倍额定输入功率中较不利者的情况。(GB4706.19-2008)		N
	试验期间, 任何火焰必须在壶体内, 且支撑面不能被点燃。(GB4706.19-2008)		N
	试验后, 不能触及带电部件 (GB4706.19-2008)		N
19.102	带有2个自复位热断路器的电水壶, 将某个热断路器短路后按19.101规定的条件进行试验, 在另一个热断路器动作后的2s时间内, 在电水壶中注入温度为15°C±5°C的水。1min后将电水壶中的水倒掉。试验进行100次 (GB4706.19-2008)		N
19.103	对于装有许多可拆卸液体容器的器具, 即使这些容器在安装不正确的情况下, 将液体从一个容器自动传送到另一个容器时, 也不应产生电气危险 (GB4706.19-2008)		
	将容器按不正确的位置安装在器具上, 或不装容器; 排水管也选择不利的位置安装。(GB4706.19-2008)		N
	器具按第11章的规定进行试验, 但只进行一个周期。(GB4706.19-2008)		N
	器具应承受16.3的电气强度试验 (GB4706.19-2008)		N
	且在绝缘上不应存在导致爬电距离、电气间隙小于第29章规定值的水迹 (GB4706.19-2008)		N
20	稳定性和机械危险		
20.1	器具应有足够的稳定性		P
	倾斜试验, 倾斜角度 10° (器具放置的斜面与水平面间的夹角), 器具不应翻倒		P
	带电热元件的器具重复倾斜试验, 倾斜角度增大至 15°		P

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	在每个翻倒的位置进行发热试验, 温升不应超过表 9 值		N
20.2	活动部件应适当安置或封盖, 以提供防止人身伤害的保护		N
	保护性外壳、防护罩和类似部件应是不可拆卸的		N
	应具有足够的机械强度并牢固固定防护外壳		N
	自复位热断路器和过流保护装置在意外再次接通时不应引起危险		N
	试验指不能触及运动部件		N
21	机械强度		
21.1	器具有足够的机械强度, 其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运		P
	对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后, 应无损坏		P
	必要时, 加强绝缘或附加绝缘要经受16.3的电气强度试验		N
	必要时, 在新样品的同一部位反复打击, 三次为一组		N
	不影响8.1、15.1和15.101安全的玻璃部件的损坏可以忽略不计。(GB4706.19-2008)		N
21.2	固体绝缘的易触及部件, 应有足够的强度防止锋利工具的刺穿		P
	按要求对绝缘进行试验, 除非		N
	附加绝缘厚度不小于1mm, 加强绝缘厚度不少于2mm		P
22	结构		
22.1	器具标有IP代码的第一特征数字, 则应满足GB 4208 (equiv IEC60529)的有关要求		N
22.2	对驻立式器具, 应提供一种确保与电源全极断开的措施, 如下所述:		
	—— 一条带插头的电源软线		N
	—— 一个符合24.3的开关		N
	—— 说明书中指出, 在固定布线中提供一种断开装置		N
	—— 一个器具输入插孔		N
	对于打算与固定布线做永久连接的单相 I 类器具, 若装有一个单相开关或用来将电热元件从电源上断开的单极保护装置, 则应与相线相连		N
22.3	带有插脚的器具, 不对插座施加过量的应力		N
	施加力矩不超过0.25Nm		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	将器具从烘箱中取出后, 立即对每只插脚施加50N的拉力1min, 冷却至室温后插脚的位移不得超过1mm		N
	再对每只插脚施加0.4Nm的转矩, 插脚不应旋转, 除非其旋转不妨碍器具符合本标准		N
22.4	用于加热液体的器具和引起过度振动的器具不应提供直接插入输出插座用的插脚		P
22.5	在触及插头的插脚时, 应无电击危险	6.0 V	P
22.6	电气绝缘应不受冷凝水或泄漏液体的影响		P
	软管断裂或密封泄漏, 不应影响II类器具和II类结构的电气绝缘		N
	排水孔应是直径至少为5mm的圆孔或一边宽至少为3mm, 面积为20mm ² 的孔。(GB4706.19-2008)		N
22.7	带有蒸汽发生装置的器具, 应对过压危险有足够防护措施。		P
	蒸汽压力咖啡壶承受两倍最大压力试验(GB4706.19-2008)		N
	器具不应损坏, 蒸汽也不应从非自复位压力释放装置以外的地方漏出, 且器具应能继续使用(GB4706.19-2008)		N
	将限压控制器置于不工作状态, 并使器具按确定最大压力的条件再进行工作(GB4706.19-2008)		N
	器具不应胀破或喷射出危险的蒸汽。(GB4706.19-2008)		N
	如果故意设置的薄弱部件损坏, 则在另一个样品上重复试验, 出现同样情况, 则试验结束。(GB4706.19-2008)		N
	将压力锅的所有压力调节器及压力释放装置处于不工作状态, 盖上盖子。用水压将压力逐渐增大到六倍的额定蒸煮压力, 容器不应被破坏(GB4706.19-2008)		N
22.8	若隔间不借助工具便可触及, 并且在正常使用中可能被清洗, 则在清洗的过程中电气连接不应受到拉力		N
22.9	绝缘、内部布线、绕组、整流子和滑环之类的部件不暴露于油、油脂或类似物质		P
	有绝缘暴露于其中的油或油脂应具有足够的绝缘性能		N
22.10	应不可能通过器具内自动开关装置动作来复位电压保持型非自复位热断路器		N
	非自复位电机热保护器应具有自动脱扣功能, 除非它们是电压保持型		N
	非自复位控制器的复位钮, 如果其意外复位能引起危险则应放置或防护使其不可能发生意外复位		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
22.11	对电击、水或防止与运动部件的接触提供必要防护的不可拆卸部件应可靠固定		P
	用于固定这类零件的钩扣搭锁应有一个明显的锁定位置		N
	在安装或保养期间可能被取下的零件上使用的钩扣搭锁装置, 其固定性能不应劣化		N
	试验		P
22.12	手柄、旋钮等以可靠的方式固定		P
	用于指示开关和类似元件档位的手柄、旋钮等应不可能固定在错误的位置上		P
	对使用中不可能受到轴向力的部件施加15N的力测试, 1min		N
	对使用中可能受到轴向力的部件施加30N的力测试, 1min		P
22.13	在正常使用中握持手柄时, 操作者的手应不可能触及温升超过规定值的部件		N
22.14	不应有在正常使用或用户维护期间对用户造成危险的粗糙或锐利的棱边		P
	不应有在正常使用期间或用户维护期间, 用户易触及的暴露在外的自攻螺钉等的尖端		P
22.15	柔性软线的贮线钩或类似物应平整圆滑		N
22.16	自动卷线器不应引起柔性软线护套的过分刮伤或损坏、导线断股、接触处的过度磨损		N
	卷线器按规定进行 6000 次操作试验		N
	16.3 的电气强度试验, 试验电压为 1000V		N
22.17	定距件应不可能从器具外面用手、螺丝刀或扳手拆除		N
22.18	载流部件和其它金属部件应能耐受正常使用情况下的腐蚀		P
22.19	传动皮带不能用作电气绝缘		N
22.20	应有效防止带电部件与热绝缘的直接接触, 除非这种材料是不腐蚀、不吸潮并且不燃烧的		N
	通过视检, 必要时通过试验, 检查其合格性		N
22.21	木材、棉花、丝、普通纸及类似的纤维或吸湿材料, 除非经过浸渍处理, 否则不能作为绝缘使用		P
22.22	石棉不应在器具的结构中使用		P
22.23	不应使用含有多氯联苯的油类(PCB)		P
22.24	裸露的电热元件应得到充分的支撑		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	即使断裂, 电热导线也不可能与接地金属部件或易触及金属部件接触		N
22.25	下垂的电热导线不能与易触及的金属部件接触		N
22.26	安全特低电压下工作的部件与其它带电部件之间的绝缘, 应符合双重绝缘或加强绝缘的要求		N
22.27	用保护阻抗连接的部件之间, 应采用双重绝缘或加强绝缘隔开		N
22.28	II类器具中与煤气管道有导电性连接或与水接触的金属部件, 应用双重绝缘或加强绝缘与带电部件隔开		N
22.29	永久连接到固定线路的II类电器, 其结构应能使所要求的防电击保护等级在安装后仍能保持		N
22.30	用作附加绝缘或加强绝缘的部件应可靠固定, 使之不受严重损坏就不能被拆下, 或		P
	其结构应使它们不能被更换到一个错误位置上, 而且若被遗漏, 则器具便不能工作或明显不完整		P
22.31	附加绝缘或加强绝缘上的电气间隙和爬电距离不得因磨损而低于29章的规定值		P
	导线、螺钉、螺母或弹簧等类似零件的松动或脱落不应使带电部件与易触及部件之间的电气间隙和爬电距离低于对附加绝缘的规定值		P
22.32	附加绝缘或加强绝缘的设计或保护应能防止尘埃或脏物的沉积		P
	作为附加绝缘的天然或合成橡胶材料的部件应是耐老化的, 或其设置和尺寸不应使爬电距离低于 29.2 中规定值		N
	未紧密烧结的陶瓷材料、类似材料或单独的绝缘串珠不得用作附加绝缘或加强绝缘		N
	氧气罐试验: 70℃中保持 96h, 室温放置 16h		N
22.33	在正常使用中易触及的或可能成为易触及的导电性液体, 不应与带电部件直接接触		P
	电极不能用于加热液体		N
	对II类结构, 在正常使用中易触及的或可能变为易触及的导电液体不应与基本绝缘或加强绝缘直接接触		N
	对II类结构, 若导电液体与带电部件接触, 则不应与加强绝缘直接接触		N
22.34	操作旋钮、手柄、操作杆和类似部件的轴不应带电, 除非该部件上的零件取下后, 轴是不易触及的		N
22.35	在正常使用中握持或操纵手柄、操纵杆和旋钮, 即使绝缘失效也不应带电		P

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	此类部件若用金属制成,且它们的轴或固定装置在绝缘失效时可能带电,则它们应用绝缘材料充分覆盖,或用附加绝缘将其易触及部分与它们的轴或固定装置隔开		N
	对驻立式器具,非电气元件的手柄、操纵杆和旋钮,只要与接地端子或接地触点可靠连接,或用接地金属将其与带电部件隔开,则本要求不适用		N
22.36	在正常使用中用手连续握持的手柄,其结构应使操作者的手在按正常使用抓握时,不可能与金属部件接触,除非这些金属部件是用双重绝缘或加强绝缘与带电部件隔开		N
22.37	对II类器具,电容器不应与易触及的金属部件连接,符合22.42条的除外		N
	II类器具的电容器金属外壳应采用附加绝缘将其与易触及金属部件隔开,符合22.42条的除外		N
22.38	电容器不应连接在一个热断路器的触头之间		P
22.39	灯座只能用于连接灯头		N
22.40	打算在工作时移动或有易触及运动部件的电动器具和联合型器具,应装有一个控制电动机的开关。开关的动作构件应明显可见且易操作		N
22.41	除灯头外,器具不应有含汞的元件		P
22.42	由至少二个单独元件构成的保护阻抗		N
	这些元件中的任何一个出现短路或开路,都不应超过8.1.4中规定值		N
22.43	能调节适用不同电压的器具,其结构应使调定位置不可能发生意外的变动		N
22.44	器具外壳的形状或装饰不应使器具容易被孩子当成玩具		P
22.45	当空气被用作加强绝缘,应保证器具的外壳在外力作用下发生变形时,电气间隙不低于29.1.3的规定值		P
22.46	在保护电子电路中使用的软件,应为B级或C级软件		N
22.47	打算连接到水源的器具应能承受正常使用中的水压		N
22.48	打算连接到水源的器具,其结构应能防止倒虹吸现象导致非饮用水进入水源		N
22.101	电水壶的结构应保证:在倒水时,壶盖不会掉出,且水只能从壶嘴中流出。(GB4706.19-2008)		N
22.102	电水壶的结构应保证:按正常的方式使用时,电水壶不应有蒸汽或热水的突然喷出,而对使用者产生伤害(GB4706.19-2008)		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
22.103	无绳电水壶底座接触点的结构应保证: 在正常使用时产生的任何电气或机械损坏, 都不应产生危险 (GB4706.19-2008)		N
	1.1倍额定电流, 以每分钟10次的频率进行10000次插拔测试 (GB4706.19-2008)		N
	在不通电的情况下重复上述测试 (GB4706.19-2008)		N
	试验后, 电水壶应能继续使用, 且符合第8.1、16.3、27.5及29章的要求。 (GB4706.19-2008)		N
	如果接触点不能接入或断开负载, 试验在不通电下进行。 (GB4706.19-2008)		N
22.104	对于产生沸水的便携式器具, 如果额定容量超过3L且可能翻倒, 其结构应能限制水的泄出速度 (GB4706.19-2008)		P
	将器具注入额定容量的水, 并按使用说明书的要求将盖盖上 (GB4706.19-2008)		P
	慢慢倾斜25°角, 如器具翻倒, 则在此位置保持10s, 然后恢复到正常位置 (GB4706.19-2008)	未翻倒	P
	水泄出的速率不得超过16L/min。 (GB4706.19-2008)		N
22.105	产生沸水的固定式器具, 其结构应保证: 有一个直径至少为5mm圆孔, 或一边宽至少为3mm且面积为20mm ² 的孔, 并使容器与大气常通 (GB4706.19-2008)		N
	该孔的位置应保证在正常使用中不易被堵住 (GB4706.19-2008)		N
	如果器具带有排放多余蒸汽和水的措施, 排放孔应该在器具的底部且应垂直向下排放 (GB4706.19-2008)		N
22.106	蒸汽压力咖啡壶: 当容器内具有危险压力时, 用一个简单操作不可能卸下咖啡过滤器 (GB4706.19-2008)		N
22.107	压力锅应带有一个非自复位压力或温度敏感的压力释放装置 (GB4706.19-2008)		N
22.108	压力锅的结构应保证: 当容器内的压力过高时不能将盖打开。 (GB4706.19-2008)		N
	容器内的压力降到4kPa, 用一个100N的力加到手能握住的盖或把手上, 应不能打开盖子 (GB4706.19-2008)		N
	在打开盖子的过程中, 盖子不能产生危险的移动 (GB4706.19-2008)		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	如果盖子是靠螺纹夹或其他装置卡紧,并确保打开盖子前容器压力是以可控方式自动降低,则该试验不必进行(GB4706.19-2008)		N
22.109	喂食瓶加热器在加热结束时应发出可视或可听信号(GB4706.19-2008)		N
22.110	带有可由用户加水的压力容器的蒸汽压力咖啡壶,其结构应保证在按说明书操作时不存在溢水或蒸汽、热水突然喷出对用户构成危险。(GB4706.19-2008)		N
	移去压力容器的盖子之前,容器的压力应以可控的方式释放,以免蒸汽和热水喷出对用户构成危险。(GB4706.19-2008)		N
	通过第11章试验过程中的视检和在试验结束时移动注水阀检查其是否合格。(GB4706.19-2008)		N
23.	内部布线		
23.1	布线槽应平滑无锐边		P
	布线的保护不应与毛刺及散热片接触		P
	金属导线孔应平整圆滑或带有衬套		N
	应有效防止布线与运动部件接触		P
23.2	带电导线上的串珠和类似的陶瓷绝缘件应可靠固定,不能改变其位置或放置在锐边上		N
	柔性金属管内的绝缘串珠应装在绝缘套内		N
23.3	彼此间有相对运动的电气连接和内部导线不应受到过分的应力		P
	柔性金属管不应引起导线绝缘的损坏		N
	不应使用开式盘簧		N
	簧圈相互接触的盘簧,其内应加上足够的绝缘衬层		N
	正常使用中会弯曲的导线 10,000 次弯曲试验后无损坏;仅在用户维护时会弯曲的导线 100 次弯曲试验后无损坏		P
	带电部件与金属部件间应经受 1000V 的电气强度试验		P
23.4	裸露内部布线应是刚性的并被固定		N
23.5	内部布线的绝缘应能经受正常使用中可能出现的电气应力		P
	在导线和包裹在绝缘层外面的金属箔之间施加 2000V 电压,持续 15min,不应击穿		P

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
23.6	用作内部布线的附加绝缘的套管, 应采用可靠的方式保持在位		P
23.7	黄/绿双色线只用于接地导线		P
23.8	铝线不能用作内部布线		P
23.9	多股绞线在承受压力处不应使用铅-锡焊将其焊在一起, 除非		P
	夹紧装置的结构使得此处不会由于焊剂的冷流变而产生不良接触的危险		N
23.10	器具连接水源用外部软管中内部导线的绝缘和护套至少应与轻型聚氯乙烯护套软线相当		N
24	元件		
24.1	元件应符合相应IEC标准中规定的安全要求		P
	元件清单		P
	若元件未经检测并被认定符合IEC标准中关于循环次数的要求, 应根据24.1.1到24.1.6的规定对元件进行试验		N
	若元件未经检测并被认定符合IEC标准、没有标示或是没有按照标示使用, 应根据器具内的实际情况进行试验		N
24.1.1	可能永久承受电源电压, 并且用于无线电干扰抑制或电压分离的电容器应符合IEC60384-14, 或者		P
	根据附录F进行试验		N
24.1.2	安全隔离变压器应符合IEC61558-2-6, 或者		N
	根据附录G进行试验		N
24.1.3	开关应符合 IEC 61058-1, 工作循环至少为 10000 次, 或者		N
	根据附录 H 进行试验		N
	如果该开关控制继电器或电流接触器, 则整个开关系统经受试验		N
	蒸汽压力咖啡壶中用于启动煮制或产生蒸汽的开关要承受 10 000 个周期的动作。(GB4706.19-2008)		N
24.1.4	自动控制器应符合 IEC 60730-1 和相应的第 2 部分标准。工作循环的次数为:		
	——温控器	10000	N
	——限温器	1000	N
	——自复位热断路器	300	N
	——电压保持型非自复位热断路器	1000	N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	——其他非自复位热断路器	30	N
	——定时器	3000	N
	——能量调节器	10000	N
	电动机热保护器与电动机一起按附录 D 进行试验		N
	连接水源的外部软管组件中的电动水阀如果含有带电部件, 其外壳防水等级应符合 IEC 60730-2-8 中 6.5.2 的 IPX7 要求		N
	满足 19.101 试验需要的自复位热断路器, 要承受 3000 个周期的动作。(GB4706.19-2008)		N
24.1.5	器具耦合器应符合 GB17465.1		P
	但是, 对于防水等级高于 IPX0 的器具, 器具耦合器应符合 60320-2-3		N
	互连耦合器的相关标准是 GB17465.2		N
	在连接器中装有温控器、热断路器或熔断丝的器具耦合器, 除下述内容外, 应符合 GB17465.1 的要求 (GB4706.19-2008)		N
	——如果在连接器的插拔过程中, 连接器的接地插套不可能被抓住, 则该插套允许可触及。(GB4706.19-2008)		N
	——第 18 章需要的温度值是在本标准第 11 章测量的器具输入插口插脚的温度。(GB4706.19-2008)		N
	——第 19 章的分断能力试验是在使用器具输入插口上进行。(GB4706.19-2008)		N
	——第 21 章规定的载流部件的温升尚未确定。(GB4706.19-2008)		N
24.1.6	类似于 E10 灯座的小型灯座应符合 GB 17935 中对于 E10 灯座的规定。		N
24.2	在柔性软线上不应装有开关或自动控制器		P
	不应装有当器具出现故障, 引起固定布线中保护装置动作的装置		P
	不应装有靠钎焊复位的热断路器		P
24.3	用于驻立式器具全极断开的开关, 应直接连接到电源接线端子, 并且所有极上的触点开距在 III 类过电压类别条件下提供全断开		N
24.4	电热元件和特低电压电路用的插头和插座, 不能与 IEC60083 或 IEC 60906-1 所列的插头和插座或符合 GB 17465.1 的连接器和器具输入插口互换		N
	本要求不适用于无绳电水壶与其底座的连接 (GB4706.19-2008)		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
24.5	电动机辅助绕组中的电容器应标出额定电压和额定容量, 并按照标示使用		N
	对于与电动机绕组串联的电容器, 当器具在最小负载下, 以1.1倍额定电压供电时, 电容器的端电压不应超过其额定电压的1.1倍		N
24.6	若电动机与电网电源连接, 并且其基本绝缘对于器具的额定电压来说不够充分, 则其工作电压不应超过42V		N
	此类电动机应符合附录I		N
24.7	器具连接到水源的软管组件应符合IEC 61770的要求, 它们应与器具一同交付		N
24.101	除了电水壶以外, 器具为符合19.4的要求所装的保护装置应是非自复位的。(GB4706.19-2008)		P
	对于固定式开水器, 如果自复位的热断路器能承受10 000个周期的动作, 则可使用 (GB4706.19-2008)		N
25	电源连接和外部软线		
25.1	不打算永久性连接到固定布线的器具, 应具有下述电源连接装置之一:		
	—— 一条带插头的电源软线		N
	—— 至少与器具要求的防水等级相同的器具输入插口		P
	—— 用于插入输出插座的插脚		N
	除了GB17465.1规定的器具输入插口外, 器具带有的其他输入插口应提供软线组件 (GB4706.19-2008)		N
25.2	器具不应装有多于一个的电源连接装置		P
	用于多种电源的驻立式器具可以装有一个以上的电源连接装置, 只要各连接装置间能承受 1250V, 1min 的电气强度试验, 不被击穿		N
25.3	永久连接到固定布线的器具, 允许在器具被安装到支架后, 再进行电源线连接, 并提供下述连接装置之一:		N
	—— 连接标称截面积符合26.6规定的固定布线电缆的一组接线端子		N
	—— 连接柔性软线的一组接线端子		N
	—— 容纳在适合的隔间内的一组电源引线		N
	—— 连接适当类型的软缆或导管的一组接线端子和软缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖		N
25.4	对于打算连接到固定布线且额定电流不超过 16A 的器具, 其导管或软缆入口应能容纳总直径为表 10 中规定值的导管或软缆		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	导管或软缆的入口不会影响对电击的防护, 或使电气间隙和爬电距离减小到低于 29 章的规定值		N
25.5	电源软线安装到器具的方法:		
	——X型连接		N
	——Y型连接		N
	——Z型连接 (煮蛋器、喂食瓶加热器、酸奶器和无绳电水壶底座可采用) (GB4706.19-2008)		N
	X型连接不应用于扁平双芯金属箔线的连接, 除非		N
	为专门制备的软线		N
25.6	插头只应装有一根柔性软线		P
25.7	电源软线不应轻于以下规格:		
	——编织的软线 (IEC60245的51号线)		N
	——普通硬橡胶护套的软线 (IEC60245的53号线)		N
	——普通氯丁橡胶护套的软线 (IEC60245的57号线)		N
	——扁平双芯金属箔软线 (IEC60227的41号线)		N
	——质量不超过3kg的器具, 轻型聚氯乙烯护套软线 (IEC60227的52号线)		N
	——质量超过3kg的器具, 普通聚氯乙烯护套软线 (IEC60227的53号线)	60227 IEC 53(RVV)	P
	若器具的外部金属件温升超过75K, 则不能使用PVC导线作电源软线, 除非		N
	——器具的结构使得电源软线在正常使用中不可能触及上述外部金属部件, 或		N
	——PVC线耐高温, 此时应使用Y型连接或Z型连接		N
	家畜饲料蒸煮器的电源软线应用氯丁橡胶护套 (GB4706.19-2008)		N
25.8	电源线的标称横截面积不应小于表11的规定值; 器具的额定电流(A) _____; 标称横截面积(mm ²) _____:	3.4A 3×0.75mm ² 0.8m	P
	额定电流不超过10A的便携式器具的电源线, 若其电源线的长度小于2m, 则可用标称截面积为0.75mm ² 的电源线 (GB4706.19-2008)		N
25.9	电源线不应与尖点或锐边接触		P
25.10	I类器具的电源线中应有一根绿/黄双色线用作接地线		P

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
25.11	电源软线的导线在承受接触压力处不应使用铅锡焊将其合股加固, 除非		N
	夹紧装置的结构使其不因焊剂的冷变形而存在不良接触的危险		N
25.12	将软线模制到外壳上时, 该电源软缆或软线的绝缘不应被损坏		N
25.13	软线入口衬套的形状能防止电源软线损坏		N
	除非软线入口处的外壳是绝缘材料, 否则应有不可拆卸的衬套或护套以提供符合29.3的附加绝缘		N
	如果供电软线无套管, 应有类似的附加衬套或套管, 除非		N
	器具属于0类		N
25.14	电源软线应具有防止过度弯曲的足够保护		N
	弯曲试验: 施加的力; 弯曲次数 :		N
	该试验不应导致:		
	——导线之间短路		N
	——任何导线的绞线丝断裂超过10%		N
	——导线从接线端子上脱离		N
	——导线保护装置松脱		N
	——软线或软线保护装置在本标准意义内的损坏		N
	——断裂的线丝穿透绝缘层并且变为易触及		N
25.15	通过软线固定装置, 使电源软线的导线免受拉力和扭矩, 并保护导线的绝缘免受磨损		N
	应不可能将软线推入器具, 使软线或器具内部部件损坏		N
	电源软线的拉力和扭矩试验, 按表12的示值: 拉力(N) __; 扭矩(非自动卷线器)(Nm) __:		N
	软线不应损坏, 在各接线端子处不应有明显张力。再次施加拉力时, 软线的最大位移不应超过 2mm。		N
	爬电距离和电气间隙不减少到低于 29.1 的规定值		N
25.16	对于X型连接的软线固定装置, 其结构和位置应使:		
	—— 软线的更换方便可行		N
	—— 能清楚地表明如何免除张力和防扭绞		N
	—— 适合于不同类型的软线		N
	—— 若软线固定装置的夹紧螺钉是易触及的, 则软线不能触及这些螺钉, 除非		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	螺钉与易触及的金属部件被附加绝缘隔开		N
	—— 不用直接压在软线上的金属螺钉固定软线		N
	—— 至少软线固定装置的一部分被可靠地固定在器具上, 除非固定装置是特制软线的一部分		N
	—— 如果适用, 则在更换软线时必须被操作的螺钉, 不能用来固定其他元件		N
	—— 若迷宫式装置有可能被旁路, 则仍要经受 25.15 试验		N
	—— 对 0 类、0 I 类和 I 类器具: 除非软线绝缘的失效不会使易触及金属部件带电, 否则软线固定装置应由绝缘材料制造, 或带有绝缘衬层		N
	—— 对 II 类器具: 软线固定装置应由绝缘材料制造, 或若是金属, 则要用附加绝缘将其与易触及金属部件隔开		N
25.17	用于 Y 型和 Z 型连接的软线固定装置应胜任其功能		N
25.18	软线固定装置只有借助工具才能触及		N
	或其结构使得软线只能借助工具才能装上		N
25.19	对 X 型连接, 压盖不应作为便携式器具的软线固定装置		N
	不允许将软线打成一个结或使用绳子将软线拴住		N
25.20	对 Y 型和 Z 型连接的电源软线应具有足够的补充绝缘		N
25.21	对于为 X 型连接的电源软线或固定布线的连接提供的隔间, 其结构应保证:		N
	—— 在装置盖之前能检查导线是否在正确的位置且正确的连接		N
	—— 连接时无损坏导线及其绝缘的危险		N
	—— 对便携式器具, 如果导线有可能从端子上滑出, 应防止导线无绝缘的端头与易触及金属部件的接触		N
25.22	器具输入插口:		
	—— 在插入或拔出时, 带电部件均不易触及		P
	—— 连接器便于插入		P
	—— 连接器不应支撑器具		P
	—— 若外部金属部件的温升超过 75K, 则不应使用适于冷环境的输入插口, 除非电源线不可能接触此类金属部件		N
25.23	互连软线应符合电源软线的要求, 下列情况除外:		
	—— 互连软线的截面积由 11 章试验期间导线承载的最大电流决定, 而不是由器具的额定电流决定		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	—— 若导线承受的电压小于器具的额定电压, 则导线绝缘层的厚度可适当减少		N
	必要时进行 16.3 的电气强度试验		N
25.24	若互连软线的断开会妨碍器具符合本标准, 则不借助工具应无法拆下互连软线		N
25.25	器具插脚的尺寸应与相应的插座匹配。插脚和啮合面的尺寸应与 IEC 60083 中相应插头的尺寸一致		N
25.101	电水壶的电源线除非是螺旋型电源线, 否则不应长于 75cm (GB4706.19-2008)		N
	如果无绳电水壶带有贮线装置, 则电源线长度的测量是在软线尽可能放入贮线装置后进行 (GB4706.19-2008)		N
26	外部导线用接线端子		
26.1	器具应具有连接外部导线的接线端子或等效装置		P
	仅在取下不可拆卸的盖子后才能触及该接线端子		P
	如果接地端子需要工具进行连接并提供独立于导线连接的加紧装置, 则它可以是易触及的		N
26.2	X 型连接的器具和连接到固定布线的器具, 应提供用螺钉、螺母或等效装置进行连接的接线端子, 除非使用焊接		N
	螺钉和螺母仅用于夹紧电源导线, 除了		N
	如果内部导线的布置使其在装配电源导线时不可能被替换, 则螺钉和螺母也可同时用于加紧内部导线		N
	如果通过钎焊连接, 导线定位或固定的可靠性不得单一地依赖于焊接		N
	如果有挡板, 即使导线从焊点脱开, 爬电距离和电气间隙仍能满足规定, 则可单一使用焊接		N
26.3	X 型连接的和连接到固定布线的接线端子, 应有足够的接触压力将导线夹持在金属表面之间, 并且不损伤导线		N
	此类接线端子应被固定得使其在夹紧装置被拧松或拧紧时:		
	——接线端子不松动		N
	——内部布线不受到应力		N
	——爬电距离和电气间隙不得减少到低于 29 章的规定值		N
	视检并按 IEC60999-1 中 9.6 试验, 所施加的力矩等于规定力矩的 2/3, 螺纹标准直径(mm); 螺纹种类; 力矩(Nm) :		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
26.4	除具有专门制备软线的 X 型连接的接线端子外, 其余 X 型连接的接线端子和连接固定布线的接线端子应不要求导线专门制备, 其结构或放置应防止导线在紧固时滑出		N
26.5	X 型连接的接线端子, 其位置和防护应保证: 在装配导线时, 若多股绞线的一根线丝滑出, 带电部件和易触及金属部件之间不存在意外连接的危险		N
	将导线端部的绝缘去除 8mm 后, 进行试验		N
	在带电部件与易触及金属部件之间, 以及对 II 类结构, 在带电部件和仅用附加绝缘体与易触及金属部件隔离的金属部件之间, 不存在意外连接的危险		N
26.6	X 型连接和连接到固定布线的接线端子, 应适于连接标称横截面积如表 13 所列的导线。额定电流(A); 标称截面积(mm ²) :		N
	仅适用于连接专门制备的软线的接线端子		N
26.7	X 型连接的接线端子, 在罩盖或外壳的一部分被取下后, 应是易触及的		N
26.8	连接固定布线的接线端子, 包括接地端子, 应彼此靠近		N
26.9	柱形接线端子的结构和设置应符合规定要求		N
26.10	螺钉夹紧的接线端子和无螺钉的接线端子, 不应用于连接扁平双芯箔线, 除非导线端部装有适合的连接装置		N
	对连接施加 5N 的拉力进行试验		N
26.11	Y型和Z型连接可以使用钎焊、熔焊、压接和类似的连接方法		N
	对II类器具, 导线定位或固定不得单一地依赖于钎焊、熔焊和压接		N
	对II类器具, 如果有挡板, 即使导线从连接处脱开, 爬电距离和电气间隙仍能满足规定, 则可单一使用锡焊、熔焊和压接		N
27	接地措施		
27.1	0I类和 I 类器具的易触及金属部件, 永久可靠地连接到一个接地端或输入插孔的接地触点上		P
	接地端不应与中性接线端子连接		P
	0 类、II 类和 III 类器具不应有接地措施		N
	安全特低电压电路不应接地, 除非是保护性特低电压电路		N
27.2	接地端子的夹紧装置应可靠牢固, 以防意外松动		P
	连接外部等电位导线的接线端子, 应允许连接标称截面为 2.5mm ² 至 6mm ² 的导线		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	该端子不应用于为器具的不同部件提供接地连续性		N
	不借助工具不能松开导线		N
27.3	带接地连接的可拆卸部件插入到器具的另一部分中, 其接地连接应在载流连接之前完成; 在拔出部件时, 接地连接在载流连接断开之后断开		P
	对带有电源线的器具, 如果软线从固定装置中滑出, 载流导线应比接地导线先绷紧		N
27.4	接地端子的金属与其它金属间的接触不应引起腐蚀危险		P
	除金属框架或外壳外, 用于提供接地连续性的的部件都应充分防腐蚀		P
	提供接地连续性的钢制件, 其基本表面应有厚度至少为 5 μ m 的电镀层		P
	仅用于提供和传递接触压力的带涂层或不带涂层的钢制件应充分防锈		P
	应采取预防措施避免铝合金引起的腐蚀危险		N
27.5	接地端子或触点与接地金属部件之间的连接应是低电阻的		P
	如果对于保护性特低电压电路, 基本绝缘的电气间隙取决于器具的额定电压, 则本要求不适用		N
	在规定的低电阻试验中, 电阻值应不超过 0.1 Ω	0.012 Ω	P
27.6	印刷电路板上的印刷导体在手持式器具中不能用于提供接地连续性		N
	该导体可用在其它器具中, 如果		
	——至少有两条电路使用彼此独立的焊点, 且对于每一电路, 器具都符合 27.5 的规定		N
	——印刷电路板的材料符合 IEC 60249-2-4 或 IEC 60249-2-5		N
28	螺钉和连接		
28.1	紧固装置、电气连接以及提供接地连续性的连接应能承受机械应力		P
	螺钉不应使用柔软的或易蠕变的金属(如锌和铝)制造		P
	若螺钉为绝缘材料, 则标称直径最小为3mm		N
	绝缘材料螺钉不得用于任何电气连接或提供接地连续性		N
	用于电气连接或提供接地连续性的螺钉应旋入金属		P
	若用金属螺钉替换会损害附加绝缘和加强绝缘, 则该螺钉不能用绝缘材料制造		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	更换X型连接的电源软线时或用户维修保养时可取下的螺钉, 如果用金属螺钉替换会损害基本绝缘, 则不应用绝缘材料制造		N
	螺钉和螺母, 按规定承受扭矩试验, 施加表 14 所示的力矩 (Nm) :		P
28.2	接触压力不应通过那些易于收缩或变形的绝缘材料来传递, 除非能补偿收缩或变形		P
	本要求不适用于电流不超过 0.5A 的电气连接		N
28.3	如果能将零件夹在一起, 宽螺距(金属板)螺钉可用于电气连接		N
	自攻螺钉不能用于电气连接, 除非能加工出一种符合完全标准形状的机械螺钉螺纹		N
	如果这种螺钉可能由用户或安装人员拆装, 则不应使用自攻螺钉, 除非螺纹是挤压成形的		N
	如果不妨碍连接并且每一处连接至少有两个螺钉, 宽螺距螺钉或自攻螺钉可用于提供接地连续性的连接		N
28.4	用于机械连接的螺钉和螺母, 若同时用于电器连接或提供接地连续性, 应可靠固定防止松动		P
	用于电气连接或提供接地连续性的铆钉, 若承受扭力, 应可靠固定防止松动		N
29	电气间隙、爬电距离和固体绝缘		
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘应足以承受器具可能经受的电气应力		P
	如果在印刷电路板上涂层被用于保护微环境或提供基本绝缘, 则附录J适用		N
	使用A类涂层, 微观环境为1级污染沉积		N
	使用B类涂层, 则对电气间隙和爬电距离不做要求		N
29.1	考虑到表15中过压类别对应的额定脉冲电压, 电气间隙应不小于表16中的规定值, 除非		P
	基本绝缘与功能绝缘满足第14章的脉冲电压试验要求		N
	如果器具结构使得距离受磨损、变形、部件运动或装配影响时, 额定脉冲电压为1500V或以上电压时, 电气间隙应增加 0.5mm, 并且脉冲电压试验不适用		N
	在以下情况, 脉冲电压试验不适用		
	——微观环境为3级污染沉积		N
	——在0类和0I类器具的基本绝缘上		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	器具属于II类过压类别		P
	通过视检和测量检查其合格性		P
29.1.1	考虑到额定脉冲电压,基本绝缘的电气间隙应承受正常使用中出现的过压		P
	若微环境的污染等级为1级,对于管状铠装电热元件的接线端子,电气间隙可以减小到1mm		N
	将绕组的漆包线视为裸露导线。		N
29.1.2	附加绝缘的电气间隙不小于表16中对基本绝缘电气间隙的规定值		P
29.1.3	加强绝缘的电气间隙不小于表16中对基本绝缘电气间隙的规定值,但应以比实际高一等级的额定脉冲电压为基准		P
29.1.4	对于功能性绝缘,表16中的规定值适用,除了		P
	在功能性绝缘被短路的情况下,器具仍符合19章的要求		N
	将绕组的漆包线视为裸露导线		N
	不测量漆包线交叉点的电气间隙		N
	PTC加热元件表面间的电气间隙可以减小到1mm		N
29.1.5	对于工作电压高于额定电压的器具,用于在表16中确定电气间隙的电压应是额定脉冲电压加上工作电压的峰值与额定电压峰值之差		N
	如果降压变压器的副绕组接地,或者在主绕组和副绕组之间有接地的屏蔽,副绕组侧的电气间隙应不小于表16中的规定值,但是应以比实际低一等级的额定脉冲电压为基准		N
	如果电路的供电电压低于额定电压,则功能性绝缘的电气间隙应以工作电压为基准,在表15中该电压被视为额定电压		N
29.2	爬电距离应不小于工作电压相应的值,并考虑材料的类别和污染等级		P
	污染等级为2级,除非		P
	——采取预防措施保护绝缘,此时污染等级为1级		N
	——绝缘经受导电性污染,此时污染等级为3级		N
	如果器具在正常使用中绝缘被蒸汽产生的冷凝所污染,则微环境的污染等级为3级(GB4706.19-2008)		N
	通过测量检查其合格性		P
29.2.1	基本绝缘的爬电距离应不小于表17的规定值		P

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	除1级污染外, 如果已采用14章的试验检查某一特殊的电气间隙, 则相应的爬电距离应不小于表16中电气间隙的最小值		N
29.2.2	附加绝缘的爬电距离应不小于表17的规定值		P
29.2.3	加强绝缘的爬电距离应不小于表17的规定值的两倍		P
29.2.4	功能性绝缘的爬电距离应不小于表18的规定值		P
	如果在功能性绝缘被短路的情况下, 器具仍符合19章的要求, 则功能性绝缘的爬电距离可减小		N
29.3	附加绝缘与加强绝缘应有足够厚度或层数, 以经受器具在使用中可能出现的电气应力		P
	通过下述试验确定:		
	——依据29.3.1测量方法, 或		P
	——依据29.3.2进行电气强度试验, 或		N
	——依据29.3.3, 结合电气强度试验来评估材料的热性能		N
29.3.1	若用作附加绝缘, 绝缘的最小厚度为1mm		P
	若用作加强绝缘, 绝缘的最小厚度为2mm		P
29.3.2	每一层材料都应进行16.3针对附加绝缘的电气强度试验		N
	附加绝缘至少由两层构成		N
	加强绝缘至少由三层构成		N
29.3.3	依据GB/T 2423.2的Bb试验进行48h干热试验, 并按规定进行电气强度试验。		N
	在19章试验中所测温升不超过表3规定值, 不进行GB/T 2423.2的试验		N
30	耐热和耐燃		
30.1	下列部件均应充分耐热		P
	—— 非金属材料制成的外部零件		P
	—— 支撑带电部件的零件		P
	—— 提供附加绝缘或加强绝缘的热塑材料		P
	根据 IEC 60695-10-2 进行球压试验		P
	对外部零件, 75℃或 40℃加 11 章试验期间的最大温升两者中取大值, 试验温度(℃)		P
	对支撑带电部件的零件, 125℃或 40℃加 11 章试验期间的最大温升两者中取大值, 试验温度(℃)		P

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	对提供附加绝缘或加强绝缘的热塑性材料零件, 25℃加19章试验期间的最高温升, 如果该值更大, 试验温度(℃). :		P
	对于咖啡壶、煮蛋器、蒸锅和电水壶在19. 4、19. 5和19. 101试验中的温升不予考虑。(GB4706. 19-2008)		N
30. 2	有关部件的非金属材料应耐燃和阻燃		P
	对于保持液体或食物在一定温度范围的器具, 30. 2. 3 适用; 其他器具, 30. 2. 2 适用。(GB4706. 19-2008)		P
30. 2. 1	根据 GB/T 5169. 16, 材料的类别至少为 HB40		N
	不能进行灼热丝试验的部件应满足 ISO 9772 中对 HBF 类材料的要求		N
30. 2. 2	对有人照管下工作的器具, 支撑载流连接件的绝缘材料部件, 以及这些连接件 3mm 距离内的绝缘材料部件, 经受 GB/T5169. 11(idt IEC60695-2-11)的灼热丝试验		N
	——对于正常工作期间其载流超过 0. 5A 的连接件, 750℃		N
	——其他连接件, 650℃		N
30. 2. 3	对无人照管下工作的器具, 按 30. 2. 3. 1 和 30. 2. 3. 2 进行试验		P
	在特定的情况, 不必进行该试验		N
30. 2. 3. 1	支撑正常工作期间载流超过 0. 2A 连接件的绝缘部件及距这些连接件 3mm 范围内的绝缘材料, 根据 GB/T 5169. 12 其燃烧指数 (GWFI) 至少为 850℃		P
30. 2. 3. 2	支撑载流连接件的部件和距这些连接件 3mm 范围内的部件应经受 GB/T 5169. 11 规定的灼热丝试验, 但是		P
	根据 GB/T 5169. 13, 材料起燃温度 (GWIT) 符合规定的部件不进行灼热丝试验, 即		
	——775℃, 对正常工作期间载流超过 0. 2A 的连接件		P
	——675℃, 对其它连接件		N
	根据 GB/T 5169. 11, 灼热丝试验的温度		
	——750℃, 对正常工作期间载流超过 0. 2A 的连接件		P
	——650℃, 对其它连接件		N
	在试验期间, 部件不产生火焰或产生火焰的时间不超过 2s。		P
	如果在试验期间, 火焰持续的时间超过 2s, 则连接件上方规定范围内的部件应经受附录 E 中的针焰试验, 除非		N
	根据 GB/T 5169. 16, 材料属于 V-0 或 V-1 类		N
30. 2. 4	印刷电路板的基材应经受附录 E 中的针焰试验		P

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	在特定的情况, 不必进行该试验		P
31	防锈		
	有关的铁制零件应有足够的防锈能力		P
32	辐射、毒性和类似危险		
	器具不应释放有害射线		P
	器具不应存在毒性或类似的危险		P
A	附录A, (资料性附录)例行试验		
	附录表述了由制造商进行的例行试验		N
B	附录B (规范性附录)由充电电池供电的器具		
	下述对标准的修改适用于通过充电电池供电的器具, 并且电池在器具中充电		N
	该附录不适用于电池充电器		N
3.1.9	器具在下列条件下运行:		N
	—— 器具由充满电的电池供电, 按照标准第二部分的规定运行		N
	—— 电池在充电之前应放电到无法使器具运行的程度		N
	—— 如有可能, 器具通过其充电器由电网供电, 在此之前, 电池应充分放电到无法使器具运行的程度		N
	—— 如果器具由两个可分离的部件组成, 应去除可拆卸部件, 并通过电网为器具供电		N
3.6.2	在废弃电池时需要拆除的部件不被认为是可拆卸部件		N
5.101	通过电网供电的器具应按照对电动器具的规定进行试验		N
7.1	打算由用户更换电池的情况下, 电池盒上应标有电池的电压和电极		N
7.12	打算由用户更换电池的器具应配备说明书以提供必要的信息		N
	若电池内含有对环境有危害的物质, 应提供如何拆除这类电池的说明		N
7.15	标志应在器具连接电源线的部件上		N
8.2	若器具的电池可由用户根据说明书更换, 则在带电部件与电池盒的内表面之间仅需基本绝缘		N
	若器具能在没有电池的情况下运行, 则在上述位置需要双重绝缘和加强绝缘		N
11.7	按照规定的时间对电池充电		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
19.1	器具应承受19.101、19.102和19.103的试验		N
19.101	以额定电压下为器具供电168h,同时对电池连续充电		N
19.102	对于不借助工具就可拆卸电池的器具,将其充满电的电池短路		N
19.103	对于可由用户更换电池的器具,拆除电池或者将电池摆在任意说明书允许的位置,使器具在额定电压下正常运行		N
21.101	带有插脚的器具应有足够的机械强度,根据IEC 68-2-32中方法2进行检测		N
	器具上带有插脚的部件应经受IEC 60068-2-32中方法2规定的自由跌落试验,跌落次数为:		
	——100, 部件的重量不超过250g		N
	——50, 部件的重量超过250g		N
	试验后,器具应满足8.1, 15.1.1, 16.3和第29章的要求		N
22.3	带插脚的器具应在尽可能完全装配的情况下经受试验		N
25.13	在安全特低电压下使用的互连软线不需要附加衬垫或衬套		N
30.2	对于在充电期间,器具上连接电源线的部件,30.2.3适用		N
	对于其它部件,30.2.2适用		N
C	附录C,(规范性附录)在电动机上进行的老化试验		
	对电动机绕组的绝缘温度分类有疑问时,可进行该试验		N
	p值为2000(GB4706.19-2008)		N
D	附录D,(规范性附录)电动机热保护器		
	适用于带有内置式热保护器的电动器具		N
E	附录E,(规范性附录)针焰试验		
	按照IEC 60695-2-2进行针焰试验,修改内容如下:		P
5	严酷等级		
	试验中火焰的持续时间为30s±1s		P
8	试验程序		
8.2	样品的安放应使火焰能施加在如图1所示的垂直或水平边缘		P
8.4	第一段不适用		P
	如有可能,火焰施加的位置距角落至少10mm		P
8.5	试验在一个样品上进行		P

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	如果该样品不能经受该试验, 则可在另外的两个样品上重复试验, 但两个样品必须都能承受该试验		N
10	试验结果的评价		
	燃烧持续时间不应超过30s		P
	但对于印刷电路板, 燃烧持续的时间不应超过15s		P
F	附录 F, (规范性附录) 电容器		
	可能永久承受供电电压, 且用于射频干扰抑制或分压的电容器应符合 IEC 60384-14 的下列条款, 修改内容如下:		N
1.5	术语		
1.5.3	X型电容器按照X2型子类进行试验		N
1.5.4	该条款适用		N
1.6	标志		N
	a) 和 b) 项适用		N
3.4	认可试验		
3.4.3.2	按照要求表 II 适用		N
4.1	视检和尺寸检查		
	该条款适用		N
4.2	电气试验		
4.2.1	该条款适用		N
4.2.5	该条款适用		N
4.2.5.2	只有表 IX 适用		N
	试验 A 的数据适用		N
	但对于电热器具的电容器, 试验 B 或 C 的数据适用		N
4.12	湿热, 稳定状态		
	该条款适用		N
	只检查决绝缘电阻和电压防护		N
4.13	脉冲电压		
	该条款适用		N
4.14	耐久性		
	4.14.1, 4.14.3, 4.14.4 和 4.14.7 适用		N
4.14.7	只检查绝缘电阻和电压防护		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	视检, 无可见损伤		N
4.17	被动燃烧试验		
	该条款适用		N
4.18	主动燃烧性试验		
	该条款适用		N
G	附录G, (规范性附录) 安全隔离变压器		
	下述对标准的修改适用于安全隔离变压器:		N
7	标志和说明		
7.1	特殊用途的变压器应标明:		
	——制造厂或责任承销商的名称、商标或识别标志		N
	——产品的型号或规格		N
17	变压器的过载保护和相关电路		
	无危害式变压器应符合IEC 61558-1中15.5的规定		N
22	结构		
	IEC 61558-2-6中19.1和19.1.2适用		N
29	电气间隙, 爬电距离和固体绝缘		
29.1, 29.2, 29.3	IEC 61558-1表13中的2a, 2c和3适用		N
H	附录H, (规范性附录) 开关		
	开关应符合IEC 61058-1中下述条款, 修改内容如下:		
	——在实际可能出现的情况下, 进行IEC 61058-1的试验		N
	——试验前, 使开关在无负载的情况下动作20次		N
8	标志和文件		
	开关无需标志		N
	但是, 能脱离器具单独测试的开关应标有制造厂名称或商标和型号		N
13	机械装置		
	对单独的样品进行试验		N
15	绝缘电阻和电气强度		
15.1	该条款不适用		N
15.2	该条款不适用		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
15.3	适用于全断路和微断开		N
17	耐久性		
	对三个独立的样品进行检测, 以判断其合格性		N
	在17.2.4.4中, 试验次数为10000, 除非IEC60335第二部分的24.1.3条有不同的规定		N
	在空载下工作的开关、仅通过工具动作的开关和带有互锁装置以便在负载下不能动作的手动开关不必进行试验		N
	17.2.2和17.2.5.2不适用。		N
	试验后, 接线端子的温升不应高于IEC60335-1第11章的试验中的温升超过30K		N
20	电气间隙, 爬电距离, 固体绝缘和刚性印刷电路板组件的涂层		
	该条款适用于功能性绝缘、全极断路和微小断路的电气间隙和爬电距离, 如表24所列		N
I	附录I, (规范性附录)不适于器具额定电压的仅具有基本绝缘的电动机		
	下列修改适用于不适于器具额定电压的仅具有基本绝缘的电动机		N
8	防止触及带电部件的保护		
8.1	电动机的金属部件被认为是裸露的带电部件		N
11	发热		N
11.3	用电动机壳体的温升代替绕组的温升		N
11.8	在接触绝缘材料的部位, 电动机壳体的温升不应超过表3对相关绝缘材料的规定值		N
16	泄漏电流和电气强度		
16.3	电动机的带电部件和其它金属部件之间不经受该试验		N
19	非正常工作		
19.1	不进行19.7至19.9的试验		N
19.101	器具在额定电压下运行, 一次模拟下列一个故障条件:		
	—— 电动机接线端子的短路, 包括电机电路中的任一电容的短路		N
	—— 整流器中每个二极管短路		N
	—— 电动机电源开路		N
	—— 电动机运行过程中, 任一并联电阻开路		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	每次模拟一个故障条件, 试验连续进行		N
22	结构		
22.101	对于I类器具, 若其电动机通过整流器电路供电, 则直流电路与器具的易触及部件之间应有双重绝缘或加强绝缘		N
	通过对双重绝缘和加强绝缘的试验检查其合格性		N
J	附录J, (规范性附录)涂覆印刷电路板		
	对印刷电路板上保护性涂层的试验按IEC 60664-3进行, 修改如下:		N
6.6	气候顺序		
	当使用批量生产的样品时, 对三个印刷电路板进行试验		N
6.6.1	冷态		
	试验在-25℃进行		N
6.6.3	温度的骤变		
	规定严酷等级为1级		N
6.8.6	局部放电熄灭电压		
	A类涂层不经受局部放电试验		N
6.9	附加试验		
	该条款不适用		N
K	附录K, (规范性附录)过电压类别		
	过压类别的信息摘自 IEC60664-1		P
	过压类别是定义瞬间过压条件的一个数字		P
	过压类别IV的设备为在初始安装地点使用的设备		N
	过压类别III的设备为固定式设施中的设备, 在特定的情况下设备的可靠性和有效性应满足特殊的要求		N
	过压类别II的设备是由固定式设施供电的耗能设备		P
	如果这类设备在可靠性和有效性方面满足特殊要求, 则属于过压类别III		N
	过压类别I的设备为连接电路中有必要的措施将瞬间过压限制在低水平的设备		N
L	附录L, (资料性附录)电气间隙和爬电距离的测量指南		
	电气间隙和爬电距离的测量结果		P
M	附录M, (规范性附录)污染等级		

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	关于污染等级的信息摘自IEC 60664-1		P
	考虑到宏观性, 微观环境决定了对绝缘的污染		P
	通过提供有效的外壳或类似的措施可以减少对绝缘的污染		P
	在微观环境存在污染的情况下, 最小电气间隙应符合规定		P
	为评定爬电距离, 对微观环境建立下列污染等级:		
	——污染等级1: 没有污染或仅有干燥的、非导电性的污染。污染不会产生影响		N
	——污染等级2: 除了由于可预知的冷凝造成短时导电外, 仅存在非导电性污染		P
	——污染等级3: 存在导电性污染或干燥的非导电性污染, 且后者会由于冷凝而导电		N
	——污染等级4: 由于导电尘埃或雨雪造成的能持续导电的污染		N
N	附录N, (规范性附录)耐漏电起痕试验		
	耐漏电起痕试验按IEC60112进行, 修改内容如下:		P
7.3	试验溶液		
	使用溶液A		P
10.1	程序		
	规定的电压按其适用性分为100V、175V、400V或600V	175V	P
	第3章最后一段适用		P
	在5个样本上进行试验		P
	怀疑时, 如果材料经受住了比规定电压值少25V, 滴数增加到100的试验, 则认为材料具有规定的PTI值		N
10.2	报告		
	如果PTI值是在100滴溶液和 (PTI-25) V电压下进行试验得到的, 则报告应对此说明		N
0	附录O, (资料性附录)第30章试验的选择和顺序		
	耐热和耐燃试验的描述		P
P	附录P, (资料性附录)对于湿热气候中所用器具的标准应用导则		
	本部分的如下修改内容适用于额定电压超过150V、并且规定用于湿热气候的国家和地区、标有WDaE标志的0类和OI类器具		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	如果可能连接到由于固定布线的缺失而造成没有接地保护的电源的情况, 本部分也可适用于额定电压超过 150V、并且规定用于湿热气候的国家和地区的、标有 WDaE 标志的 I 类器具		N
5	试验的一般条件		
5.7	第11章和第13章的试验环境温度为40 ⁺ 3°C		N
7	标志和说明		
7.1	器具应有WDaE标志		N
7.12	说明书中应指出: 器具要配置一个额定剩余电流不超过30mA的剩余电流装置(RCD)		N
	说明书应声明: 本器具适合在湿热气候的国家和地区中使用, 也可在其他国家和地区使用		N
11	发热		
11.8	表3的值减小15K		N
13	工作温度下的泄露电流和电气强度		
13.2	I类器具的泄露电流不应超过0.5mA		N
15	耐潮湿		
15.3	t值为37°C		N
16	泄露电流和电气强度		
16.2	I类器具的泄露电流不应超过0.5mA		N
19	非正常工作		
19.13	除进行16.3电气强度试验外, 还要进行16.2的泄露电流试验		N
Q	附录Q, (资料性附录) 电子电路评估试验程序		
	带电子电路器具的试验描述		P
R	附录R, (规范性附录) 软件评估		
	软件评估应按照IEC 60730-1附录H进行, 并作如下修改		N
H.2	定义		
	仅H.2.16到H.2.20适用		N
H.7	信息		
	仅表7.2中的脚注12)-18)适用		N
	脚注15)中用“GB 4706.1的19.13”代替“17、25、26和27的要求”; 用“GB 4706.1的19.11.2”代替“H.27”		N
H.11.12	软件控制器		

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	除H. 11. 12. 6和H. 11. 12. 6. 1不适用外,所有H. 11. 12的内容作如下修改后适用		N
	在第二段中用“参照脚注12) -18) 包括的内容”代替“66~72包括的内容”		N
H. 11. 12 .7	删去“以及表7.2中规定的, 要求68”字样		N
H. 11. 12 .7.1	用下述内容代替:		
	对于使用带有自检和监控功能的单通道C级软件的器具, 制造商应提供必要的措施, 使得按表H. 11. 12. 7-1中给出的安全相关字段和数据来寻址故障/错误信息		N
H. 11. 12	用下述内容代替		
	故障/错误检测应在GB 4706. 1的19. 13的试验失败之前进行		N
H. 11. 12 .8.1	用“GB 4706. 1的19. 13的试验失败之前进行”代替“结果参照表7.2”		N
H. 11. 12 .8.1	用下述内容代替:		
	控制所有软件及与安全相关的硬件的初始化及终止应在GB 4706. 1的19. 13的试验失败之前进行		N

GB4706.1-2005 GB4706.14-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
7	标志和说明		
7.1	额定电压或额定电压范围(V).....:	220V	P
	电源性质.....:	~	P
	额定频率(Hz).....:	50Hz	P
	额定输入功率(W).....:	750W 600W	P
	额定电流(A).....:		N
	电磁灶头的额定输入功率或额定电流应标出(GB4706.14-2008)		N
	制造厂名或责任承销商的名称、商标或识别标志.....:	浙江苏泊尔家电制造有限公司	P
	器具型号、规格.....:	SF50FC71 SF40FC71 SF30FC71	P
	IEC 60417 中的符号 5172(仅对 II 类器具)		N
	防水等级的 IP 代码.....:	IPX0(未标)	P
	按 IEC 60417-5036, 对电动控制水阀的外壳标注符号		N
	在清洗时需局部浸入水中的器具, 应明显地用横线标出最深浸入位置(GB4706.14-2008)		N
	浸入不能超过此线(GB4706.14-2008)		N
	高温表面(GB4706.14-2008)		N
7.2	对于用多种电源的驻立式器具的警告语		N
	警告语应该位于接线端子罩盖的附近		N
7.3	正确地标示额定值范围		N
7.4	不同额定电压的设定应清晰可辨		N
7.5	标出每一额定电压所对应的额定输入功率或额定电流		N
	额定功率或额定电流的上、下限与额定电压的对应关系明确		N
7.6	正确使用符号		P
7.7	配备正确的接线图, 并固定在器具上		N
7.8	除 Z 型连接以外:		P
	—— 专门连接中线的接线端子用字母 N 标明		P
	—— 接地端子用符号  标明		P
	—— 标志不应设置在可拆卸的部件上		P

GB4706.1-2005 GB4706.14-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
7.9	对于可能引起危险的开关, 其标志或位置应能清楚地表明其控制的部件		N
7.10	开关和控制器的数字、字母或其它方式的标示		P
	数字“0”只能表示“断开”档位, 除非不致引起混淆		N
	对于灶台的触摸控制器的断开位置应用○标注, 接通位置用 标注(GB4706.14-2008)		N
	或对于每个灶头适用该要求(GB4706.14-2008)		N
7.11	控制器的调节方向标示		N
7.12	提供使用说明(书)		P
	对于带有器具插座且器具在清洗时部分或全部浸入水中的器具, 说明书应陈述: 器具在清洗前必须取掉连接器, 且器具再次使用前必须把器具插座擦干(GB4706.14-2008)		N
	对于使用带装温控装置连接器的器具, 说明书应陈述: 必须与配套的连接器的连接器一起使用(GB4706.14-2008)		N
	对于打算户外使用的器具, 其说明书应包含下述内容: (GB4706.14-2008)		
	—器具适合户外使用		N
	—需要定期检查电源线是否破损, 请勿在电源线损坏的情况下使用器具		N
	—器具不需通过一个额定剩余电流不超过30mA的漏电断路器(RCD)供电		N
	—器具应连接到带有接地插脚的插座(对于I类器具)		N
	器具工作期间, 某些表面的温度很高(GB4706.14-2008)		N
	如果器具上标有IEC60417-5041(DB:2002-10)的符号, 说明书应指明其表面在使用过程中会变烫(GB4706.14-2008)		N
	说明书应指明器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行(GB4706.14-2008)		P
	说明书应说明与食物接触表面的清洁方法(GB4706.14-2008)		P
	面包片烘烤器: 应给清除面包屑的方法(GB4706.14-2008)		N
	面包片烘烤器: 面包可能燃烧, 因此面包片烘烤器不得靠近窗帘和其他可燃材料或在其下方使用(GB4706.14-2008)		N
	烧烤架: 警告: 此器具不得使用木炭或类似燃料(GB4706.14-2008)		N
	打算用水的烧烤架: 到入器具中的水的最大数量(GB4706.14-2008)		N

GB4706.1-2005 GB4706.14-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	如果保护带电部件的灶头表面为玻璃陶瓷或类似材料, 则说明书应含下述警告: 警告: 如果灶头表面有裂纹, 关掉器具以避免可能出现的电机(GB4706.14-2008)		N
	电磁灶头的使用说明书: 金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶头表面, 因为它们可能变热(GB4706.14-2008)		N
	面包机的使用说明书应包含面粉和发酵剂的最大使用量(GB4706.14-2008)		N
7.12.1	提供安装时注意事项的详细说明		N
	放置在地板上的电灶, 其使用说明书应规定, 若电灶放在一个支撑座上, 则应进行测试以防止器具从支撑座上滑下(GB4706.14-2008)		N
	打算与水源连接的器具的使用说明中应含以MPa为单位的最大额定水压(GB4706.14-2008)		N
7.12.2	若驻立式器具没有电源软线和插头, 也没有其他全极断开装置, 则说明(书)中应指出固定线路中必备的断开装置		N
7.12.3	若固定布线的绝缘能与温升超过 50K 的那些部件接触, 则说明(书)应指出固定布线必备的防护		N
	如果电灶未提供电源软线, 则使用说明书应指明采用的软线类型, 并考虑到烹饪区域背面的温度(GB4706.14-2008)		N
7.12.4	嵌装式器具的使用说明(书)中应有下述明确信息:		
	——空间尺寸		N
	——支撑和固定的尺寸和位置		N
	——与周围器具的最小间距		N
	——通风孔的最小尺寸和正确布置		N
	——连接和互连方法		N
	——器具安装后易插拔的插头, 除非具有		N
	符合24.3的开关		N
	带有独立控制面板的嵌装式器具的使用说明书应指明, 为了防止可能的危害, 该控制面板只能连接到规定的发热单元(GB4706.14-2008)		N
7.12.5	X型连接的器具(专门制备的软线), 更换软线的说明		N
	Y型连接的器具, 更换软线的说明		N
	Z型连接的器具, 更换软线的说明		N
7.12.6	带有非自复位热断路器的电热器具的使用说明		N

GB4706.1-2005 GB4706.14-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
7.12.7	固定式器具的使用说明中应阐明如何将器具固定在支撑物上		N
7.12.8	对于连接到水源的器具, 说明中应指出:		N
	—最大进水压力 (Pa)		N
	—最小进水压力 (Pa), 如有必要		N
	对于由可拆除软管组件连接水源的器具, 使用中应声明使用附带的新软管		N
7.13	使用说明(书)和本标准要求的其它文本, 应使用销售地所在国的官方语言	中文	P
7.14	所使用的标志应清晰易读, 持久耐用		P
	IEC60417-5041 (DB:2002-10) 的符号中三角形的高度应至少为12mm(GB4706.14-2008)		N
7.15	器具上的标志应标在器具的主要部位上		P
	标志从器具外面应清晰可见(必要时移开罩盖)		P
	对于便携式器具, 应不借助工具就能打开罩盖		N
	驻立式器具按正常使用就位后, 至少制造厂或责任承销商 的名称、商标或识别标志, 产品的型号和规格应可见		N
	固定式器具按说明安装就位后, 至少制造厂或责任承销商 的名称、商标或识别标志, 产品的型号和规格应可见		N
	开关和控制器的标示应标在该元件上或其附近; 若会引起 误解则不应装在可改变位置的部件上		P
	用于“高温表面”的标志在器具正常使用过程中应是可见的 (GB4706.14-2008)		N
7.16	可更换的热熔体或熔断器, 其牌号或类似标示应在更换时 清晰可见		N
10	输入功率和电流		
10.1	器具在正常工作温度下, 输入功率与额定功率的偏差不应 超过标准规定的范围。额定功率; 实测功率; 偏差:	见附表	P
	应单独测量电磁灶头的输入功率 (GB4706.14-2008)		N
10.2	器具在正常工作温度下, 电流与额定电流的偏差不应超过 标准的规定的范围。额定电流; 实测电流; 偏差:	见附表	N
	应单独测量电磁灶头的输入电流 (GB4706.14-2008)		N
11	发热		
11.1	在正常使用中, 器具和其周围环境的温度不应过高		P
11.2	将器具按规定的方法放置和安装		P

GB4706.1-2005 GB4706.14-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	需从前部添加负载的辐射烤架和干酪烤架、旋转烤架、电烤箱、面包机、电灶和灶头的背面要尽量靠近测试角的一边壁而远离另一边壁, 其他器具应远离测试角边壁(GB4706.14-2008)		P
11.3	除绕组外, 用热电偶测定温升		P
	绕组的温升用阻值法测定, 除非		P
	绕组不均匀或难以正确接线		N
	如果电磁灶头的磁场过度影响结果, 则温升的测量可采用绞合连接的铂电阻或其他等效方法(GB4706.14-2008)		N
11.4	电热器具在正常工作状态下以1.15倍额定输入功率工作		P
	如果有电机、变压器或电子电路的器具超过温升限值, 且输入功率比额定输入功率低, 则试验在该器具上以额定电压的1.06倍重复进行。(GB4706.14-2008)		N
11.5	电动器具以0.94倍和1.06倍额定电压之间的最不利电压供电, 在正常状态下工作.....:		N
11.6	联合型器具以0.94倍和1.06倍额定电压之间的最不利电压供电, 在正常工作状态下工作.....:		N
11.7	面包机工作一个周期(GB4706.14-2008)		N
	面包片烘烤器工作15min。除非其结构只能烘烤一片面包片, 否则器具应以最不利的位罝插入一片面包片, 进行额外的5min试验(GB4706.14-2008)		N
	装有加热面包卷的面包片烘烤器需运行5个周期(GB4706.14-2008)		N
	带三明治烘烤附件的面包片烘烤器应运行5个周期, 在其中三明治位于最不利的位罝的一个工作周期上进行测试(GB4706.14-2008)		N
	辐射烤架应运行30min或说明书规定的最长时间或定时器允许的最长时间, 取最长的时间(GB4706.14-2008)		N
	电烤箱、电烤炉和旋转烤架应运行到稳定状态建立, 最长不超过60min。对于带有定时器的旋转烤架, 通过尽可能多次设置定时器以达到稳定状态(GB4706.14-2008)		P
	装有控温器的接触烤架应运行到稳定状态建立。其他接触烤架应在加热表面中心处温度达到275℃后再运行30min(GB4706.14-2008)		N
	华夫饼炉应运行到稳定状态建立或在加热表面中心处温度达到210℃后再运行30min, 两者取较短者(GB4706.14-2008)		N
	干酪烤架、烧烤架和食物脱水器应运行到稳定状态建立(GB4706.14-2008)		N

GB4706.1-2005 GB4706.14-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	电磁灶头工作 30min, 其他灶头工作 60min(GB4706.14-2008)		N
	带有可同时通电的多个发热单元的电灶, 在发热元件一起工作的条件下进行试验, 每个发热单元的通电时间按上述要求(GB4706.14-2008)		N
11.8	温升不超过表3的限定值	见附表	P
	保护装置不应动作		P
	密封剂不应流出		N
	如通过24.1.4规定的循环周期的测试, 则允许保护电子电路中的部件动作		N
	对于辐射烤架和干酪烤架、旋转烤架、电灶和灶头, 其测试角边壁的温升用 75K 代替 65K 的限值(GB4706.14-2008)		N
	若器具连接器装有控温器, 器具插座的插脚的温升限值不适用(GB4706.14-2008)		N
	当器具在额定输入功率的1.15倍状态下运行时, 电机、变压器和电子线路及直接受其影响的部件的温升可以超过限值(GB4706.14-2008)		N
	三明治烘烤附件中奶酪不应流入器具内, 使相应部位的爬电距离和电气间隙低于29章的规定(GB4706.14-2008)		N
11.101	对于从顶部插入面包片的面包片烘烤器, 在正常工作条件及额定电压下工作3个周期 (GB4706.14-2008)		N
	距离器具上表面下方25mm的易触及金属表面的温升不应超过90K(GB4706.14-2008)		N
13	工作温度下的泄漏电流和电气强度		
13.1	工作温度下, 器具的泄漏电流不应过大, 并且有足够的电气强度		N
	电热器具以1.15倍额定输入功率工作		P
	电动器具和联合器具以1.06倍额定电压供电		N
	在试验前断开保护阻抗和无线电干扰滤波器		N
	如果烤箱装有烤架, 则以烤箱模式工作, 或以烤架模式工作, 选两者中较不利的(GB4706.14-2008)		N
13.2	泄漏电流通过IEC60990中图4所描述电路进行测量		P
	泄漏电流的测量	见附表	P
	如果带电部件和玻璃陶瓷或类似材料制成的灶头表面之间有接地金属, 则依次测量带电部件与接地金属连接的每个容器之间的泄漏电流, 不应超过0.75mA(GB4706.14-2008)		N

GB4706.1-2005 GB4706.14-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	如果带电部件和玻璃陶瓷或类似材料制成的灶头表面之间没有接地金属, 则依次测量带电部件与每个容器之间的泄漏电流, 不应超过0.25mA(GB4706.14-2008)		N
13.3	绝缘的电气强度试验	见附表	P
	在试验期间不应出现击穿		P
	如果带电部件和玻璃陶瓷或类似材料制成的灶头表面之间有接地金属, 则带电部件与接地金属连接的容器之间的试验电压为1000V(GB4706.14-2008)		N
	如果带电部件和玻璃陶瓷或类似材料制成的灶头表面之间没有接地金属, 则带电部件与容器之间的试验电压为3000V(GB4706.14-2008)		N
19	非正常工作		P
19.1	在非正常或误操作情况下应避免引起火灾危险、机械性损坏		P
	电子电路的设计和应用, 应保证其任意故障都不导致器具不安全		P
	19.4 和 19.5 的试验仅适用于: 一面包机、接触烤架、食物脱水器; 一装有定时器或说明书说明烹饪时间大于 1 小时的以下器具: 电烤箱、电烤炉、电灶、灶头、旋转烤架(GB4706.14-2008)		P
	面包片烘烤器经受 19.101 和 19.102 的试验(GB4706.14-2008)		N
	电磁灶头经受 19.103 和 19.104 的试验(GB4706.14-2008)(GB4706.14-2008)		N
19.2	在第11章所规定的条件下进行试验, 并限制器具的热散发。试验电压; 输入功率为0.85倍的额定输入功率.....:		P
	需从前部添加负载的辐射烤架和干酪烤架、旋转烤架、电烤箱、电灶和灶头要尽量靠近测试角边壁(GB4706.14-2008)		N
	器具应空载, 盖、门或罩打开或关闭, 取较不利者(GB4706.14-2008)		P
	灶头在不放置容器且控制器被设置在最高档位的状态下试验(GB4706.14-2008)		N
	电磁灶头在第11章的条件下工作, 但容器空载且控制器被设置在最高档位的状态下试验(GB4706.14-2008)		N
	电灶仅在产生最不利情况的发热单元上进行试验, 且其控制器被设置在最高档位。但是, 如果烤箱不带有指示其工作的指示灯, 则烤箱工作, 且其控制器调到最高设置(GB4706.14-2008)		N

GB4706.1-2005 GB4706.14-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
19.3	重复19.2条试验。试验电压; 输入功率为1.24倍的额定输入功率.....:		P
19.4	在11章规定的条件下试验, 将第11章试验期间限制温度的控制器依次短路		P
	试验期间断开食物脱水器的循环气流风扇(GB4706.14-2008)		N
19.5	对于装有带管状外鞘或埋入式电热元件的OI类和I类器具, 重复19.4试验。但控制器不短路, 而电热元件的一端要与其外鞘相连接		P
	器具电源极性颠倒, 并且在电热元件的另一端与外鞘相连的情况下, 重复上述试验		P
	打算永久连到固定布线的器具和在19.4的试验期间出现全极断开的器具不进行此试验		N
19.6	对带有PTC电热元件的器具, 以额定电压供电, 达到稳定状态		N
	将PTC电热元件上的电压增加5%, 并让器具再次稳定, 重复该程序, 直到PTC电热元件的电压达到1.5倍的额定电压, 或电热元件破裂		N
19.7	使器具在失速状态下工作, 若转子堵转矩小于满载转矩则锁住转子, 否则锁住其它器具的运动部件		N
	转子堵转, 电动机电容短路或断路		N
	转子堵转, 每一次将一个电容断开		N
	重复试验, 每一次将一个电容短路		N
	在每一次试验中, 带有定时器或程控器的器具以额定电压供电, 试验持续时间应等于允许的最长时间		N
	对于其它器具, 在额定电压下试验持续时间按照规定...:		N
	绕组的温度不应超过表8的温度限值; 器具类型; 绝缘等级; 实测温度; 允许温度(°C).....:	见附表	N
19.9	装有打算被遥控或自动控制的或有连续工作倾向的电动机的器具应在额定电压下, 进行过载运转试验		N
	绕组温度不应超过规定值	见附表	N
19.11	除非符合19.11.1规定的条件, 否则应通过对所有的电路或电路上的零件进行19.11.2规定的故障评估来检查电子电路的合格性		P
19.11.1	对于同时满足下述两个条件的电路或电路中的零件, 不必进行19.11.2中a)到f)的故障试验:		
	——此电子线路是低功率电路, 即按规定进行试验, 在低功率点的最大功率不超过15W		P

GB4706.1-2005 GB4706.14-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	——对电击、火灾危险、机械危险或危险的功能失常的保护,不依赖于此电子电路的正常工作		P
19.11.2	器具在 11 章规定的条件下以额定电压工作,每次施加一个故障条件,试验持续时间按照规定要求:		
	a) 如果电气间隙或爬电距离小于29章中规定的值,将功能性绝缘短路		N
	b)在任何元件接线端处开路		P
	c)电容器短路,符合GB/T 14472的电容器除外		N
	d)非集成电路电子元件的任何二个接线端短路 该故障条件不施加在光耦合器的二个电路之间		P
	e)三端双向可控硅开关元件以二极管方式失灵		N
	f) 集成电路故障。在此情况下要评估器具可能出现的所有危险情况,以确保其安全性不依赖于这一元件的正常功能		N
	故障模拟期间,应能关掉仍一通电的灶头(GB4706.14-2008)		N
	灶头不应变成通电(GB4706.14-2008)		N
19.11.3	若器具具有保护性电子电路,其保证器具符合第19章要求的,则按照19.11.2中a)至f)所述,模拟单一的故障条件重复相关的试验		N
	在每一试验期间和试验后,必须进行如下检查:		
	——绕组的温升不应超过表8的限值		N
	——器具应符合19.13所规定的条件		N
	——通过保护阻抗的电流不能超过8.1.4的规定限值		N
	如果一个印刷电路板的导线变为开路,只要同时满足下述三个条件,此器具可被认为已经受了该特殊试验:		
	——印刷电路板的材料经受附录E规定的燃烧试验		N
	——任何导线的松脱,都不使带电部件和易触及金属部件之间的爬电距离或电气间隙减小到低于第29章规定的值		N
	——器具在开路导线桥接的情况下,经受19.11.2的试验		N
19.11.4	带有一个通过电子断开获得断开位置的开关的器具或者带有处于待机状态开关的器具,要进行19.11.4.1—19.11.4.7的试验		P
19.11.4.1	对每一个预先选定的点进行10次正极的放电和10次负极的放电试验		P
19.11.4.2	器具在辐射区进行试验,3级测试适用		P
19.11.4.3	器具进行瞬时脉冲试验		P

GB4706.1-2005 GB4706.14-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
19.11.4.4	器具电源接线端子进行电压浪涌试验		P
19.11.4.5	器具按GB/T 17626.6注入电流, 3极测试标准适用		P
19.11.4.6	器具依据GB/T 17626.11进行电压暂降与短时中断的试验		P
19.11.4.7	器具应经受电源信号实验, 2级测试水平适用		P
19.12	如果对19.11.2中规定的某一故障情况, 器具的安全都取决于一个符合IEC60127的微型熔断器的动作, 则用一个电流表替换微型熔断器, 重复该试验, 测量通过微型熔断器的电流。微型熔断器的额定电流; 实测电流(A).....:	2A 10A	P
19.13	试验期间, 器具不应喷射出火焰、熔融金属、达到危险量的有毒性或可燃的气体。		P
	温升不应超过表9中的值。	见附表	P
	外壳变形程度不能使器具违反第 8 章的规定		P
	若器具还能工作, 应符合20.2的规定。		N
	非III类器具的绝缘应承受16.3的电气强度试验。试验电压如下:		
	——对基本绝缘为1000V		P
	——对附加绝缘为1750V		N
	——对加强绝缘为3000V		P
	如器具仍然是可运行的, 器具不用经历过危险性功能失效且保护电子电路不得失效		N
	忽略 19.102 试验期间面包片产生的任何火焰或烟雾 (GB4706.14-2008)		N
	电磁灶头的绕组温升不应超过 19.7 的规定值 (GB4706.14-2008)		N
	断电后, 立即进行电磁灶头的电气强度试验 (GB4706.14-2008)		N
19.101	面包片烘烤器在额定输入功率及正常工作条件下进行6个周期的试验, 但不加面包片。该试验进行 500 次 (GB4706.14-2008)		N
	器具应能继续工作且无明显变形。电气连接不松动且应能经受16.3的电气强度试验(GB4706.14-2008)		N
19.102	面包片烘烤器: 锁住弹出机构按钮进行试验 (GB4706.14-2008)		N
19.103	电磁灶头在烹饪区域中心放置规定的钢盘的状态下工作 (GB4706.14-2008)		N
19.104	电磁灶头在正常工作状态下, 按额定电压供电, 但11章用来限制温度的控制器短路 (GB4706.14-2008)		N

GB4706.1-2005 GB4706.14-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	油的温升不能超过270K(GB4706.14-2008)		N
22	结构		
22.1	器具标有IP代码的第一特征数字, 则应满足IEC60529的有关要求	IPX0	N
22.2	对驻立式器具, 应提供一种确保与电源全极断开的措施, 如下所述:		
	—— 一条带插头的电源软线		N
	—— 一个符合24.3的开关		N
	—— 说明书中指出, 在固定布线中提供一种断开装置		N
	—— 一个器具输入插孔		N
	对于打算与固定布线做永久连接的单相 I 类器具, 若装有一个单相开关或用来将电热元件从电源上断开的单极保护装置, 则应与相线相连		N
22.3	带有插脚的器具, 不对插座施加过量的应力		N
	施加力矩不超过0.25Nm		N
	将器具从烘箱中取出后, 立即对每只插脚施加50N的拉力1min, 冷却至室温后插脚的位移不得超过1mm		N
	再对每只插脚施加0.4Nm的转矩, 插脚不应旋转, 除非其旋转不妨碍器具符合本标准		N
22.4	用于加热液体的器具和引起过度振动的器具不应提供直接插入输出插座用的插脚		N
22.5	在触及插头的插脚时, 应无电击危险	6.0 V	P
22.6	电气绝缘应不受冷凝水或泄漏液体的影响		P
	软管断裂或密封泄漏, 不应影响II类器具和II类结构的电气绝缘		N
22.7	带有蒸汽发生装置的器具应有安全措施防止过压的危险		N
22.8	若隔间不借助工具便可触及, 并且在正常使用中可能被清洗, 则在清洗的过程中电气连接不应受到拉力		N
22.9	绝缘、内部布线、绕组、整流子和滑环之类的部件不暴露于油、油脂或类似物质		P
	有绝缘暴露于其中的油或油脂应具有足够的绝缘性能		P
22.10	非自复位控制器的复位钮应定位或加以防护, 使之不可能发生意外复位		N
22.11	对电击、水或防止与运动部件的接触提供必要防护的不可拆卸部件应可靠固定		P
	用于固定这类零件的钩扣搭锁应有一个明显的锁定位置		P

GB4706.1-2005 GB4706.14-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	在安装或保养期间可能被取下的零件上使用的钩扣搭锁装置, 其固定性能不应劣化		P
	试验		P
22.12	手柄、旋钮等以可靠的方式固定		P
	用于指示开关和类似元件档位的手柄、旋钮等应不可能固定在错误的位置上		P
	对使用中不可能受到轴向力的部件施加15N的力测试, 1min		P
	对使用中可能受到轴向力的部件施加30N的力测试, 1min		N
22.13	在正常使用中握持手柄时, 操作者的手应不可能触及温升超过规定值的部件		P
22.14	不应有在正常使用或用户维护期间对用户造成危险的粗糙或锐利的棱边		P
	不应有在正常使用期间或用户维护期间, 用户易触及的暴露在外的自攻螺钉等的尖端		P
22.15	柔性软线的贮线钩或类似物应平整圆滑		N
22.16	自动卷线器应不引起柔性软线护套的过分刮伤或损坏、导线断股、接触处的过度磨损		N
	卷线器按规定进行 6000 次操作试验		N
	16.3 的电气强度试验, 试验电压为 1000V		N
22.17	定距件应不可能从器具外面用手、螺丝刀或板手拆除		N
22.18	载流部件和其它金属部件应能耐受正常使用情况下的腐蚀		P
22.19	传动皮带不能用作电气绝缘	无此类部件	N
22.20	应有效防止带电部件与热绝缘的直接接触, 除非这种材料是不腐蚀、不吸潮并且不燃烧的	无此类部件	N
	通过视检, 必要时通过试验, 检查其合格性		N
22.21	木材、棉花、丝、普通纸及类似的纤维或吸湿材料, 除非经过浸渍处理, 否则不能作为绝缘使用	无此类部件	P
22.22	石棉不应在器具的结构中使用	无此类部件	P
22.23	不应使用含有多氯代联苯的油类(PCB)	无此类部件	P
22.24	裸露的电热元件应得到充分的支撑		N
	即使断裂, 电热导线也不可能与接地金属部件或易触及金属部件接触		N
	电热元件的结构或其支撑应保证, 在正常使用中不发生位移(GB4706.14-2008)		N

GB4706.1-2005 GB4706.14-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
22.25	下垂的电热导线不能与易触及的金属部件接触		N
22.26	安全特低电压下工作的部件与其它带电部件之间的绝缘, 应符合双重绝缘或加强绝缘的要求		N
22.27	用保护阻抗连接的部件之间, 应采用双重绝缘或加强绝缘隔开		N
22.28	II类器具中与煤气管道有导电性连接或与水接触的金属部件, 应用双重绝缘或加强绝缘与带电部件隔开		N
22.29	永久连接到固定线路的II类电器, 其结构应能使所要求的防电击保护等级在安装后仍能保持		N
22.30	用作附加绝缘或加强绝缘的部件应可靠固定, 使之不受严重损坏就不能被拆下, 或		N
	其结构应使它们不能被更换到一个错误位置上, 而且若被遗漏, 则器具便不能工作或明显不完整		P
22.31	附加绝缘或加强绝缘上的电气间隙和爬电距离不得因磨损而低于29章的规定值		P
	导线、螺钉、螺母或弹簧等类似零件的松动或脱落不应使带电部件与易触及部件之间的电气间隙和爬电距离低于对附加绝缘的规定值		P
22.32	附加绝缘或加强绝缘的设计或保护应能防止尘埃或脏物的沉积		P
	作为附加绝缘的天然或合成橡胶材料的部件应是耐老化的, 或其设置和尺寸不应使爬电距离低于 29.2 中规定值		N
	未紧密烧结的陶瓷材料、类似材料或单独的绝缘串珠不得用作附加绝缘或加强绝缘		N
	氧气罐试验:70℃中保持 96h, 室温放置 16h		N
22.33	在正常使用中易触及的或可能成为易触及的导电性液体, 不应与带电部件直接接触		N
	电极不能用于加热液体		N
	对II类结构, 在正常使用中易触及的或可能变为易触及的导电液体不应与基本绝缘或加强绝缘直接接触		N
	对II类结构, 若导电液体与带电部件接触, 则不应与加强绝缘直接接触		N
22.34	操作旋钮、手柄、操作杆和类似部件的轴不应带电, 除非该部件上的零件取下后, 轴是不易触及的		N
22.35	在正常使用中握持或操纵手柄、操纵杆和旋钮, 即使绝缘失效也不应带电		P

GB4706.1-2005 GB4706.14-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	此类部件若用金属制成, 且它们的轴或固定装置在绝缘失效时可能带电, 则它们应用绝缘材料充分覆盖, 或用附加绝缘将其易触及部分与它们的轴或固定装置隔开		N
	对驻立式器具, 非电气元件的手柄、操纵杆和旋钮, 只要与接地端子或接地触点可靠连接, 或用接地金属将其与带电部件隔开, 则本要求不适用		N
22.36	在正常使用中用手连续握持的手柄, 其结构应使操作者的手在按正常使用抓握时, 不可能与金属部件接触, 除非这些金属部件是用双重绝缘或加强绝缘与带电部件隔开		N
22.37	对II类器具, 电容器不应与易触及的金属部件连接, 符合22.42条的除外		N
	II类器具的电容器的金属外壳应采用附加绝缘将其与易触及金属部件隔开, 符合22.42条的除外		N
22.38	电容器不应连接在一个热断路器的触头之间		N
22.39	灯座只能用于连接灯头		N
22.40	打算在工作时移动或有易触及运动部件的电动器具和联合型器具, 应装有一个控制电动机的开关。开关的动作构件应明显可见且易操作		N
22.41	除灯头外, 器具不应有含汞的元件		N
22.42	由至少二个单独元件构成的保护阻抗		N
	这些元件中的任何一个出现短路或开路, 都不应超过8.1.4中规定值		N
22.43	能调节适用不同电压的器具, 其结构应使调定位置不可能发生意外的变动		N
22.44	器具外壳的形状或装饰不应使器具容易被孩子当成玩具		P
22.45	当空气被用作加强绝缘, 应保证器具的外壳在外力作用下发生变形时, 电气间隙不低于29.1.3的规定值		P
22.46	在保护电子电路中使用的软件, 应为B级或C级软件		N
22.47	打算连接到水源的器具应能承受正常使用中的水压		N
22.48	打算连接到水源的器具, 其结构应能防止倒虹吸现象导致非饮用水进入水源		N
22.101	辐射烤架不得装有用以延迟电热元件工作的定时器, 除非(GB4706.14-2008)		N
	该器具带有控温器且装在电烤箱或其他间室内(GB4706.14-2008)		N
22.102	烧烤架不能装有裸露式电热元件(GB4706.14-2008)		N

GB4706.1-2005 GB4706.14-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	电烤箱的裸露式电热元件只能装在加热隔间的顶部(GB4706.14-2008)		N
22.103	电烤箱排气口的结构应使其不排出任何影响29章规定的爬电距离和电气间隙的水分和油脂(GB4706.14-2008)		N
22.104	电烤箱的结构应使得食物搁板能容易地滑进支架, 且(GB4706.14-2008)		N
	当食物搁板的两侧发生尽可能大的位移时, 不会从支架上掉下(GB4706.14-2008)		N
22.105	器具底部不应带有可以使小物体进入而触及带电部件的开口(GB4706.14-2008)		P
	测量通过开口的支撑表面与带电部件之间的距离(GB4706.14-2008)	>20mm	P
	标准规定的距离.....:(GB4706.14-2008)	10mm	P
22.106	烤架及烧烤架的结构应保证加热元件可靠固定在位, 或当加热元件不在其正常使用位置时无法工作(GB4706.14-2008)		N
22.107	灶头的结构上应保证其发热元件不会沿垂直轴转动, 且应被支撑物充分的支撑(GB4706.14-2008)		N
22.108	如果触摸控制器的误操作会产生危险, 灶头在结构上应使得这种误操作在液体溢出时或湿布放在控制面板上也不会发生, 按规定进行试验(GB4706.14-2008)		N
22.109	带有触摸控制器的灶头, 一个发热元件的接通至少需要两次手动操作, 但仅需一次手动操作即可断电(GB4706.14-2008)		N
22.110	电磁灶头结构上应使得在烹饪区域放有合适容器时才能工作(GB4706.14-2008)		N
	铁块的温升不超过35K(GB4706.14-2008)		N
22.111	面包机的发热元件应保证不会接触到正常使用中上升到生面团容器边缘的生面团(GB4706.14-2008)		N
22.112	面包机的结构应保证断电后再次接通电源不会造成因加热时间过长而导致的起火(GB4706.14-2008)		N
	取出所有电池并使面包机在额定电压下, 在加热模式下空载工作(GB4706.14-2008)		N
	器具应最终需要人工重启(GB4706.14-2008)		N
27	接地措施		
27.1	0I类和 I 类器具的易触及金属部件, 永久可靠地连接到一个接地端或输入插孔的接地触点上		P
	接地端不应与中性接线端子连接		P
	0 类、II 类和III类器具不应有接地措施		N

GB4706.1-2005 GB4706.14-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
	安全特低电压电路不应接地, 除非是保护性特低电压电路		N
	接地连续性不应依靠金属软管、螺旋形弹簧或导线固定线夹(GB4706.14-2008)		P
27.2	接地端子的夹紧装置应可靠牢固, 以防意外松动		P
	连接外部等电位导线的接线端子, 应允许连接标称截面为 2.5mm^2 至 6mm^2 的导线		N
	该端子不应用于为器具的不同部件提供接地连续性		N
	不借助工具不能松开导线		N
27.3	带接地连接的可拆卸部件插入大批器具的另一部分中, 起接地连接应在载流连接之前完成; 在拔出部件时, 接地连接在载流连接断开之后断开		P
	对带有电源线的器具, 如果软线从固定装置中滑出, 载流导线应比接地导线先绷紧		P
27.4	接地端子的金属与其它金属间的接触不应引起腐蚀危险		P
	除金属框架或外壳外, 用于提供接地连续性的部件都应充分防腐蚀		P
	提供接地连续性的钢制件, 其基本表面应有厚度至少为 $5\mu\text{m}$ 的电镀层		P
	仅用于提供和传递接触压力的带涂层或不带涂层的钢制件应充分防锈		P
	应采取预防措施避免铝合金引起的腐蚀危险		N
27.5	接地端子或触点与接地金属部件之间的连接应是低电阻的		P
	如果对于保护性特低电压电路, 基本绝缘的电气间隙取决于器具的额定电压, 则本要求不适用		N
	在规定的低电阻试验中, 电阻值应不超过 0.1Ω	0.012 Ω	P
27.6	印刷电路板上的印刷导体在手持式器具中不能用于提供接地连续性		N
	该导体可用在其它器具中, 如果		
	——至少有两条电路使用彼此独立的焊点, 且对于每一电路, 器具都符合 27.5 的规定		N
	——印刷电路板的材料符合 IEC 60249-2-4 或 IEC 60249-2-5		N

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4706.14-2008

附表:

10.1	表格: 输入功率偏差测量				P
测量部件	额定功率(W)	实测功率(W)	功率偏差	额定偏差	备注
SF50FC71	750	726.1	-3.2%	-10%~+5%	蒸煮模式
SF30FC71	600	587.2	-2.1%	-10%~+5%	蒸煮模式
SF50FC71	750	726.4	-3.1%	-10%~+5%	蛋糕模式
SF30FC71	600	587.3	-2.1%	-10%~+5%	蛋糕模式

10.2	表格: 电流偏差测量				/
测量部件	额定电流(A)	实测电流(A)	电流偏差	额定偏差	备注
/	/	/	/	/	/

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4706.14-2008

11.8	表格: 发热试验, 热电偶测温 蒸煮模式				P	
	室温 t1____ (°C)		22.5			
	室温 t2____ (°C)		23.2			
	试验电压____(V)		239.7			
	测 量 部 件 (部位)	实测温升(K)		温升限值(K)		
	输入插口的插脚	8.3		45		
	内部布线	32.7		175 (T200)		
	开关按钮	18.6		60		
	底座	45.3		For30		
	开关表面	24.0		60		
	测试角底板	33.3		65		
	PCB	41.7		120		
	PCB 支撑架	36.3		For30		
	继电器	54.6		60 (T85)		
	外壳	19.8		For30		
	后盖	14.0		For30		
	出风口塑料 (上盖)	57.4		For30		
	中板	47.2		For30		
	可拆盖座	43.6		For30		
	$\Delta t = \frac{R2-R1}{R1} (234.5+t1)-(t2-t1)$	R1(Ω)	R2(Ω)	实测温升 (K)	限定温升 (K)	绝缘等级
	电机主绕组	/	/	/	/	/
	电机副绕组	/	/	/	/	/

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4706.14-2008

11.8	表格: 发热试验, 热电偶测温 蛋糕模式			P		
	室温 t1____ (°C)		21.2			
	室温 t2____ (°C)		22.5			
	试验电压____(V)		239.7			
	测 量 部 件 (部位)	实测温升(K)	温升限值(K)			
	输入插口的插脚	7.6	45			
	内部布线	31.7	175 (T200)			
	开关按钮	17.7	60			
	底座	44.6	For30			
	开关表面	22.1	60			
	测试角底板	29.2	65			
	PCB	38.0	120			
	PCB 支撑架	31.6	For30			
	继电器	50.0	60 (T85)			
	外壳	18.0	For30			
	后盖	13.4	For30			
	出风口塑料 (上盖)	53.7	For30			
	中板	46.8	For30			
	可拆盖座	44.2	For30			
	$\Delta t = \frac{R2-R1}{R1} (234.5+t1)-(t2-t1)$	R1(Ω)	R2(Ω)	实测温升 (K)	限定温升 (K)	绝缘等级
	电机主绕组	/	/	/	/	/
	电机副绕组	/	/	/	/	/

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4706.14-2008

13	表格: 泄漏电流 蒸煮模式		P
	单相器具: 1.15 倍额定输入功率时的电压(V).....:	237.5	
	三相器具: 1.06 倍额定电压除以 $\sqrt{3}$ (V)		
测 量 部 位		实测值(mA)	限定值(mA)
器具电源 L/N 极与易触及的金属部件间		0.026	0.75

13	表格: 电气强度测试		P
试验电压施加部位		试验电压(V)	是否击穿
带电部件与易触及的金属部件间		1000	未击穿
带电部件与易触及的非金属部件的金属箔间		3000	未击穿

13	表格: 泄漏电流 蛋糕模式		P
	单相器具: 1.15 倍额定输入功率时的电压(V).....:	237.5	
	三相器具: 1.06 倍额定电压除以 $\sqrt{3}$ (V)		
测 量 部 位		实测值(mA)	限定值(mA)
器具电源 L/N 极与易触及的金属部件间		0.026	0.75

13	表格: 电气强度测试		P
试验电压施加部位		试验电压(V)	是否击穿
带电部件与易触及的金属部件间		1000	未击穿
带电部件与易触及的非金属部件的金属箔间		3000	未击穿

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4706.14-2008

14	表格: 瞬间过压				/
电气间隙测量部位	测量值(mm)	规定值(mm)	额定脉冲电压(V)	试验电压(V)	是否闪络
/	/	/	/	/	/

16.2	表格: 泄漏电流		P
	单相器具: 1.06 倍额定电压(V)..... :	233.2	
	三相器具: 1.06 倍额定电压除以 $\sqrt{3}$ (V) :		
	测 量 部 位	实测值(mA)	限定值(mA)
	带电部件与易触及金属部件之间	0.049	0.75

16.3	表格: 电气强度测试		P
	试验电压施加部位	试验电压(V)	是否击穿
	带电部件与易触及的金属部件间	1250	否
	带电部件与易触及的非金属部件的金属箔间	3000	否

17	表格: 过载保护, 温升测量		/
	1.06 或 0.94 倍额定电压(V)..... :		
	测 量 部 位(位 置)	实测温升(K)	温升限值(K)
	/	/	/

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4706.14-2008

19.7	表格: 非正常试验:				N	
	t1____ (°C)		/			
	t2____ (°C)		/			
电机表面 (风扇)		/		/		
绕组温升测量		R1(Ω)	R2(Ω)	实测温度 (°C)	限定温度 (°C)	绝缘等级
电机绕组						

19.13	表格: 非正常试验: 热熔断体 肖特 (日本) 株式会社			P
	t1____(°C)		22.0	
	t2____(°C)		23.0	
测量部件 (部位)		实测温升 K	限定温升 K	
测试角底板		44.6	150	
PCB 支撑架		40.7	For30	
底座		66.2	For30	
外壳		52.7	For30	
后盖		18.6	For30	
上盖		58.9	For30	
中板		67.9	For30	
可拆盖座		66.9	For30	

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4706.14-2008

19.13	表格: 非正常试验: 热熔断体 艾默生电气(珠海)有限公司		P
	t1____(°C)		22.0
	t2____(°C)		23.0
测 量 部 件 (部 位)		实 测 温 升 K	限 定 温 升 K
测试角底板		43.9	150
PCB 支撑架		41.1	For30
底座		66.9	For30
外壳		51.2	For30
后盖		21.1	For30
上盖		59.5	For30
中板		63.9	For30
可拆盖座		65.2	For30

19.13	表格: 非正常试验: 蛋糕模式		P
	t1____(°C)		21.0
	t2____(°C)		23.0
测 量 部 件 (部 位)		实 测 温 升 K	限 定 温 升 K
测试角底板		39.1	150
PCB 支撑架		37.5	For30
底座		63.5	For30
外壳		48.1	For30
后盖		18.2	For30
上盖		55.9	For30
中板		66.8	For30
可拆盖座		64.1	For30

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4706.14-2008

28.1	螺钉、螺母应承受扭矩试验:			P
螺钉、螺母 试验部位	螺钉的标准直径 mm	栏目 I、II、III	力矩 N•m	
接地螺钉	4.0	II	1.2	P
紧固螺钉	4.0	II	1.2	P

29.1	表格: 电气间隙					P
	过压类别:	II 类				
		绝缘类别				
额定脉冲 电压(V)	最小电气间隙 (mm)	基本绝缘	功能性绝缘	附加绝缘	加强绝缘	结论/备注
330	0.5					
500	0.5					
800	0.5					
1500	0.5					
<u>2500</u>	<u>1.5</u>	> 2.5mm	> 2.5mm	> 2.5mm		P
<u>4000</u>	<u>3.0</u>				> 4.5mm	P
6000	5.5					
8000	8.0					
10000	11.0					

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4706.14-2008

29.2	表格: 爬电距离, 基本绝缘、附加绝缘和加强绝缘										P	
工作电压(V)	爬电距离(mm)污染等级								绝缘类别			结果
	1	2			3							
		材料组			材料组							
		I	II	IIIa/IIIb	I	II	IIIa/IIIb	B ^{*)}	S ^{*)}	R ^{*)}		
≤50	0.2	0.6	0.9	1.2	1.5	1.7	1.9		—	—		
≤50	0.2	0.6	0.9	1.2	1.5	1.7	1.9	—		—		
≤50	0.4	1.2	1.5	2.4	3.0	3.4	3.8	—	—			
>50 且 ≤125	0.3	0.8	1.1	1.5	1.9	2.1	2.4		—	—		
>50 且 ≤125	0.3	0.8	1.1	1.5	1.9	2.1	2.4	—		—		
>50 且 ≤125	0.6	1.6	2.2	3.0	3.8	4.2	4.8	—	—			
>125 且 ≤250	0.6	1.3	1.8	2.5	3.2	3.6	<u>4.0</u>	>55	—	—	P	
>125 且 ≤250	0.6	1.3	1.8	2.5	3.2	3.6	<u>4.0</u>	—	>55	—	P	
>125 且 ≤250	1.2	2.6	3.6	5.0	6.4	7.2	<u>8.0</u>	—	—	>125	P	
>250 且 ≤400	1.0	2.0	2.8	4.0	5.0	5.6	6.3	—	—			
>250 且 ≤400	1.0	2.0	2.8	4.0	5.0	5.6	6.3	—		—		
>250 且 ≤400	2.0	4.0	5.6	8.0	10.0	11.2	12.6	—	—			
>400 且 ≤500	1.3	2.5	3.6	5.0	6.3	7.1	8.0		—	—		
>400 且 ≤500	1.3	2.5	3.6	5.0	6.3	7.1	8.0	—		—		
>400 且 ≤500	2.6	5.0	7.2	10.0	12.6	14.2	16.0	—	—			
>500 且 ≤800	1.8	3.2	4.5	6.3	8.0	9.0	10.0		—	—		
>500 且 ≤800	1.8	3.2	4.5	6.3	8.0	9.0	10.0	—		—		
>500 且 ≤800	3.6	6.4	9.0	12.6	16.0	18.0	20.0	—	—			
>800 且 ≤1000	2.4	4.0	5.6	8.0	10.0	11.0	12.5		—	—		
>800 且 ≤1000	2.4	4.0	5.6	8.0	10.0	11.0	12.5	—		—		
>800 且 ≤1000	4.8	8.0	11.2	16.0	20.0	22.0	25.0	—	—			
>1000 且 ≤1250	3.2	5.0	7.1	10.0	12.5	14.0	16.0		—	—		
>1000 且 ≤1250	3.2	5.0	7.1	10.0	12.5	14.0	16.0	—		—		
>1000 且 ≤1250	6.4	10.0	14.2	20.0	25.0	28.0	32.0	—	—			
>1250 且 ≤1600	4.2	6.3	9.0	12.5	16.0	18.0	20.0		—	—		

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4706.14-2008											
>1250 且 ≤1600	4.2	6.3	9.0	12.5	16.0	18.0	20.0	—		—	
>1250 且 ≤1600	8.4	12.6	18.0	25.0	32.0	36.0	40.0	—	—		
>1600 且 ≤2000	5.6	8.0	11.0	16.0	20.0	22.0	25.0		—	—	
>1600 且 ≤2000	5.6	8.0	11.0	16.0	20.0	22.0	25.0	—		—	
>1600 且 ≤2000	11.2	16.0	22.0	32.0	40.0	44.0	50.0	—	—		
>2000 且 ≤2500	7.5	10.0	14.0	20.0	25.0	28.0	32.0		—	—	
>2000 且 ≤2500	7.5	10.0	14.0	20.0	25.0	28.0	32.0	—		—	
>2000 且 ≤2500	15.0	20.0	28.0	40.0	50.0	56.0	64.0	—	—		
>2500 且 ≤3200	10.0	12.5	18.0	25.0	32.0	36.0	40.0		—	—	
>2500 且 ≤3200	10.0	12.5	18.0	25.0	32.0	36.0	40.0	—		—	
>2500 且 ≤3200	20.0	25.0	36.0	50.0	64.0	72.0	80.0	—	—		
>3200 且 ≤4000	12.5	16.0	22.0	32.0	40.0	45.0	50.0		—	—	
>3200 且 ≤4000	12.5	16.0	22.0	32.0	40.0	45.0	50.0	—		—	
>3200 且 ≤4000	25.0	32.0	44.0	64.0	80.0	90.0	100.0	—	—		
>4000 且 ≤5000	16.0	20.0	28.0	40.0	50.0	56.0	63.0		—	—	
>4000 且 ≤5000	16.0	20.0	28.0	40.0	50.0	56.0	63.0	—		—	
>4000 且 ≤5000	32.0	40.0	56.0	80.0	100.0	112.0	126.0	—	—		
>5000 且 ≤6300	20.0	25.0	35.0	50.0	63.0	71.0	80.0		—	—	
>5000 且 ≤6300	20.0	25.0	35.0	50.0	63.0	71.0	80.0	—		—	
>5000 且 ≤6300	40.0	50.0	70.0	100.0	126.0	142.0	160.0	—	—		
>6300 且 ≤8000	25.0	32.0	45.0	63.0	80.0	90.0	100.0		—	—	
>6300 且 ≤8000	25.0	32.0	45.0	63.0	80.0	90.0	100.0	—		—	
>6300 且 ≤8000	50.0	64.0	90.0	126.0	160.0	180.0	200.0	—	—		
>8000 且 ≤10000	32.0	40.0	56.0	80.0	100.0	110.0	125.0		—	—	
>8000 且 ≤10000	32.0	40.0	56.0	80.0	100.0	110.0	125.0	—		—	
>8000 且 ≤10000	64.0	80.0	112.0	160.0	200.0	220.0	250.0	—	—		
>10000 且 ≤12500	40.0	50.0	71.0	100.0	125.0	140.0	160.0		—	—	
>10000 且 ≤12500	40.0	50.0	71.0	100.0	125.0	140.0	160.0	—		—	
>10000 且 ≤12500	80.0	100.0	142.0	200.0	250.0	280.0	320.0	—	—		

*B 表示基本绝缘, S 表示附加绝缘, R 表示加强绝缘

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4706.14-2008

29.2	表格: 爬电距离, 功能性绝缘							P
工作电压(V)	爬电距离(mm) 污染等级							结果
	1	2			3			
		材料组			材料组			
		I	II	IIIa/IIIb	I	II	IIIa/IIIb	
≤50	0.2	0.6	0.8	1.1	1.4	1.6	1.8	
>50 且 ≤125	0.3	0.7	1.0	1.4	1.8	2.0	2.2	
>125 且 ≤250	0.4	1.0	1.4	2.0	2.5	2.8	3.2	> 4.5mm P
>250 且 ≤400	0.8	1.6	2.2	3.2	4.0	4.5	5.0	
>400 且 ≤500	1.0	2.0	2.8	4.0	5.0	5.6	6.3	
>500 且 ≤800	1.8	3.2	4.5	6.3	8.0	9.0	10.0	
>800 且 ≤1000	2.4	4.0	5.6	8.0	10.0	11.0	12.5	
>1000 且 ≤1250	3.2	5.0	7.1	10.0	12.5	14.0	16.0	
>1250 且 ≤1600	4.2	6.3	9.0	12.5	16.0	18.0	20.0	
>1600 且 ≤2000	5.6	8.0	11.0	16.0	20.0	22.0	25.0	
>2000 且 ≤2500	7.5	10.0	14.0	20.0	25.0	28.0	32.0	
>2500 且 ≤3200	10.0	12.5	18.0	25.0	32.0	36.0	40.0	
>3200 且 ≤4000	12.5	16.0	22.0	32.0	40.0	45.0	50.0	
>4000 且 ≤5000	16.0	20.0	28.0	40.0	50.0	56.0	63.0	
>5000 且 ≤6300	20.0	25.0	36.0	50.0	63.0	71.0	80.0	
>6300 且 ≤8000	25.0	32.0	45.0	63.0	80.0	90.0	100.0	
>8000 且 ≤10000	32.0	40.0	56.0	80.0	100.0	110.0	125.0	
>10000 且 ≤12500	40.0	50.0	71.0	100.0	125.0	140.0	160.0	

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

30	表格: 耐热、耐燃和耐漏电起痕														
测量部件	制造商	颜色	材料名称/规格(牌号)	球压试验		灼热丝试验						针焰试验	HBF	判定	认证证书号
				球压温度(°C)	压痕直径(mm)	GWT 550°C	GWT 650°C	GWT 750°C	GWFI ≥850°C	GWIT					
										≥675°C	≥775°C				
中板	金发科技股份有限公司	全色	PP PET-PP257	93(140)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC11134063701
中板(备用)	广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司	全色	PP PP257	93(140)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC12134066743
中板(备用)	北京合科高分子材料有限公司	全色	PP PP/257	93(125)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC12134067671
中板(备用)	佛山市顺德区南凯新材料实业有限公司	全色	PP 257	93(140)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC13134101851
中板(备用)	上海日之升科技有限公司	全色	PP PP257	93(145)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC18134207897
面盖/面盖装饰片/后盖/煲体/微压下盖	韩华道达尔能源株式会社	全色	PP HJ730+	92(140)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC12134067266

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

30 表格: 耐热、耐燃和耐漏电起痕															
测量部件	制造商	颜色	材料名称/规格(牌号)	球压试验		灼热丝试验						针焰试验	HBF	判定	认证证书号
				球压温度(°C)	压痕直径(mm)	GWT 550°C	GWT 650°C	GWT 750°C	GWFI ≥850°C	GWIT					
										≥675°C	≥775°C				
面盖/面盖装饰片/后盖/煲体/微压下盖(备用)	韩华道达尔能源株式会社	全色	PP BU320	92(140)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC18134195941
面盖/面盖装饰片/后盖/煲体/微压下盖(备用)	上海日之升科技有限公司	全色	PP SV0461-FS	92(145)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC20134263559
面盖/面盖装饰片/后盖/煲体/微压下盖(备用)	金发科技股份有限公司	全色	PP PP-61020	92(140)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC12134069907
面盖/面盖装饰片/后盖/煲体/微压下盖(备用)	广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司	全色	PP PPKC5120	92(138)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC13134090839

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

30 表格: 耐热、耐燃和耐漏电起痕															
测量部件	制造商	颜色	材料名称/规格(牌号)	球压试验		灼热丝试验						针焰试验	HBF	判定	认证证书号
				球压温度(°C)	压痕直径(mm)	GWT 550°C	GWT 650°C	GWT 750°C	GWFI ≥850°C	GWIT					
										≥675°C	≥775°C				
面盖/面盖装饰片/后盖/煲体/微压下盖(备用)	佛山市顺德区南凯新材料实业有限公司	全色	PP H582	92(140)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC13134101851
面盖/面盖装饰片/后盖/煲体/微压下盖(备用)	广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司	全色	PP PPH20	92(140)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC12134066742
面盖/面盖装饰片/后盖/煲体/微压下盖(备用)	上海日之升科技有限公司	全色	PP BU320	92(140)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC20134237891
电源盒/插座盖	广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司	全色	PP FRPP420	75(125)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC15134122195
电源盒/插座盖(备用)	金发科技股份有限公司	全色	改性聚丙烯 PP-NPG10	75(145)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC18134200497

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

30															
表格: 耐热、耐燃和耐漏电起痕															
测量部件	制造商	颜色	材料名称/规格(牌号)	球压试验		灼热丝试验						针焰试验	HBF	判定	认证证书号
				球压温度(°C)	压痕直径(mm)	GWT 550°C	GWT 650°C	GWT 750°C	GWFI ≥850°C	GWIT					
										≥675°C	≥775°C				
电源盒/插座盖(备用)	佛山市顺德区南凯新材料实业有限公司	全色	改性聚丙烯 PP-FR5001	75(145)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC19134213992
按键架	金发科技股份有限公司	全色	改性聚丙烯 GFPP-30	77(145)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC12134067885
按键架(备用)	广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司	全色	PBT PBT1300	77(185)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC13134101848
按键架(备用)	佛山市顺德区南凯新材料实业有限公司	全色	耐热聚丙烯 PP-GF20	77(145)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC13134101859
可拆盖座	广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司	全色	PP PP35A	92(140)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC12134066742
可拆盖座(备用)	金发科技股份有限公司	全色	PP PP-35A	92(140)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC11134063704

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

30															
表格: 耐热、耐燃和耐漏电起痕															
测量部件	制造商	颜色	材料名称/规格(牌号)	球压试验		灼热丝试验						针焰试验	HBF	判定	认证证书号
				球压温度(°C)	压痕直径(mm)	GWT 550°C	GWT 650°C	GWT 750°C	GWFI ≥850°C	GWIT					
										≥675°C	≥775°C				
可拆盖座(备用)	北京合科高分子材料有限公司	全色	PP PP35A	92(125)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC12134067671
可拆盖座(备用)	佛山市顺德区南凯新材料实业有限公司	全色	PP H40	92(145)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC13134101859
可拆盖座(备用)	上海日之升科技有限公司	全色	PP PP35A	92(150)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC20134277213
开盖按钮	广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司	全色	PC/ABS PC/ABS	75(95)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC12134066749
开盖按钮(备用)	金发科技股份有限公司	全色	PC/ABS 合金 MAC-851	75(130)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC13134090945
开盖按钮(备用)	佛山市顺德区南凯新材料实业有限公司	全色	PC/ABS合金 PC/ABS-30	75(85)	P	P	N	N	N	N	N	N	N	P	CQC18134207029

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

30															
表格: 耐热、耐燃和耐漏电起痕															
测量部件	制造商	颜色	材料名称/规格(牌号)	球压试验		灼热丝试验						针焰试验	HBF	判定	认证证书号
				球压温度(°C)	压痕直径(mm)	GWT 550°C	GWT 650°C	GWT 750°C	GWFI ≥850°C	GWIT					
										≥675°C	≥775°C				
PCB 板	珠海市骏德电业有限公司	黄绿色	PZ22F、ZD22F、W8282-22F、S3110、PZCEM-1、KB5150、ZD95F 1.6mm	125(150)	P	N	N	N	N	N	N	N	N	P(V-0)	CQC13134089348
PCB 板(备用)	佛山市顺德区通宇电子有限公司	黄绿色	KB-3151C、KB-5152 1.6mm	125(160)	P	N	N	N	N	N	N	N	N	P(V-0)	CQC13134095922
PCB 板(备用)	东莞建和电子有限公司	黄绿色	KB-5152 1.6mm	125(160)	P	N	N	N	N	N	N	N	N	P(V-0)	CQC15134130401
PCB 板(备用)	东莞建和电子有限公司	黄绿色	PZ-22(G)F、W8282-22F、ZD-68(G)F 1.6mm	125(160)	P	N	N	N	N	N	N	N	N	P(V-0)	CQC13134088014

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

30		表格: 耐热、耐燃和耐漏电起痕													
测量部件	制造商	颜色	材料名称/规格(牌号)	球压试验		灼热丝试验						针焰试验	HBF	判定	认证证书号
				球压温度(°C)	压痕直径(mm)	GWT 550°C	GWT 650°C	GWT 750°C	GWFI ≥850°C	GWIT					
										≥675°C	≥775°C				
PCB板(备用)	东莞建和电子有限公司	黄绿色	KB-5150 1.6mm	125(160)	P	N	N	N	N	N	N	N	N	P(V-0)	CQC15134128 037
PCB板(备用)	佛山市顺德区骏达电子有限公司	黄绿色	JD-22F 1.6mm	125(160)	P	N	N	N	N	N	N	N	N	P(V-0)	CQC15134123 823
PCB板(备用)	东莞裕通电子有限公司	黄绿色	YT 1.6mm	125(160)	P	N	N	N	N	N	N	N	N	P(V-0)	CQC17134164 644
PCB板(备用)	东莞裕通电子有限公司	黄绿色	KB5150 1.6mm	125(160)	P	N	N	N	N	N	N	N	N	P(V-0)	CQC17134183 910
PCB板(备用)	东莞裕通电子有限公司	黄绿色	ZD-68(G)F 1.6mm	125(160)	P	N	N	N	N	N	N	N	N	P(V-0)	CQC13134090 718

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

30														表格: 耐热、耐燃和耐漏电起痕	
测量部件	制造商	颜色	材料名称/规格(牌号)	球压试验		灼热丝试验						针焰试验	HBF	判定	认证证书号
				球压温度(°C)	压痕直径(mm)	GWT 550°C	GWT 650°C	GWT 750°C	GWFI ≥850°C	GWIT					
										≥675°C	≥775°C				
PCB板(备用)	深圳市鑫满达实业有限公司	黄绿色	22F(ZD-68(G)F)、CEM-1(ZD-95(G)F)、KB-5152、KB-5150&、KB-3151C(FR-1)、ZD-90F(FR-1)、W-8286、W8282-22F、KB-6160、GF211(FR-4) 1.6mm	125(150)	P	N	N	N	N	N	N	N	N	P(V-0)	CQC15134133 127
PCB板(备用)	福建闽威科技股份有限公司	黄绿色	KB-5150、ZD-95(G)F、ZD-68(G)F 1.6mm	125(160)	P	N	N	N	N	N	N	N	N	P(V-0)	CQC19134222 114

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

30	表格: 耐热、耐燃和耐漏电起痕														
测量部件	制造商	颜色	材料名称/规格(牌号)	球压试验		灼热丝试验						针焰试验	HBF	判定	认证证书号
				球压温度(°C)	压痕直径(mm)	GWT 550°C	GWT 650°C	GWT 750°C	GWFI ≥850°C	GWIT					
										≥675°C	≥775°C				
PCB板(备用)	佛山市南海野枫电子有限公司	黄绿色	KB-5152 22F、ZD-68(G)F 22F、ZD-95(G)F CEM-1 1.6mm	125(160)	P	N	N	N	N	N	N	N	N	P(V-0)	CQC16134152 620
PCB板(备用)	佛山市南海野枫电子有限公司	黄绿色	KB-5150(C EM-1) 1.6mm	125(160)	P	N	N	N	N	N	N	N	N	P(V-0)	CQC15134133 707
硅橡胶	江阴市华强橡塑制品有限公司	白色	硅橡胶 7270	93(140)	N	N	N	N	P (GWFI): 960	N	P (GWIT): >960	N	N	P	CQC16134140 722
硅橡胶(备用)	东莞市永超绝缘材料有限公司	白色	EC-G75+JC M-1019	93(140)	N	N	N	N	P (GWFI): 960	N	P (GWIT): >960	N	N	P	CQC20134253 038
硅橡胶(备用)	江阴市华特电材有限公司	白色	套管内胶外纤	93(125)	N	N	N	N	P (GWFI): 960	N	P (GWIT): >960	N	N	P	CQC20134244 073

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008


30		表格: 耐热、耐燃和耐漏电起痕													
测量部件	制造商	颜色	材料名称/规格(牌号)	球压试验		灼热丝试验						针焰试验	HBF	判定	认证证书号
				球压温度(°C)	压痕直径(mm)	GWT 550°C	GWT 650°C	GWT 750°C	GWFI ≥850°C	GWIT					
										≥675°C	≥775°C				
快插端子护套	佛山市方普防护技术有限公司	透明	PVC PSH-10 250-3.5-21 B	93(140)	N	N	N	N	P (GWFI): 960	N	P (GWIT): >800	N	N	P	CQC13134097 994

电磁兼容型式试验报告

试验依据标准: GB 4343.1-2018 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分: 发射》
GB 17625.1-2012 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 (设备每相输入电流≤16A)》

检测说明:

1. 本报告为型式试验报告。
2. 主检型号为 SF50FC71, 覆盖型号为 SF40FC71、SF30FC71, 覆盖型号与主检型号的差异为容积、功率不同。电磁兼容对主检型号进行骚扰电压、辐射骚扰、断续骚扰、谐波电流试验, 对覆盖型号进行资料确认。
3. 受试设备最大时钟频率为 12MHz 小于 30MHz, 且所有发射值低于应用限值 (GB4343.1-2018 表 2a) 减去相应裕量 (GB4343.1-2018 表 2b), 则认为器具在 300MHz~1000MHz 频段内符合要求。

主检: 马燕君 签名:  日期: 2022.07.08

审核: 苏晨 签名:  日期: 2022.07.08

电磁兼容关键件清单


认证证书编号	元器件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
随整机检测	*电源板	浙江苏泊尔家电制造有限公司	浙江苏泊尔家电制造有限公司	SF40FC658-DL01 D	/	/
随整机检测	*灯板	浙江苏泊尔家电制造有限公司	浙江苏泊尔家电制造有限公司	SF30FC71-DL02	/	/
以下空白						

注: EMC 测试是在含有上表中注有*号的关键件的型号上进行

端子骚扰电压测量


测量布置 (文字说明和布置示意框图)

文字说明: GB 4343.1-2018: 连续骚扰电压测量
由电源、被测设备、人工电源网络、接收机组成测量电路
测量频率范围: 150kHz-30MHz [√]; 9kHz-30MHz []
布置示意框图:

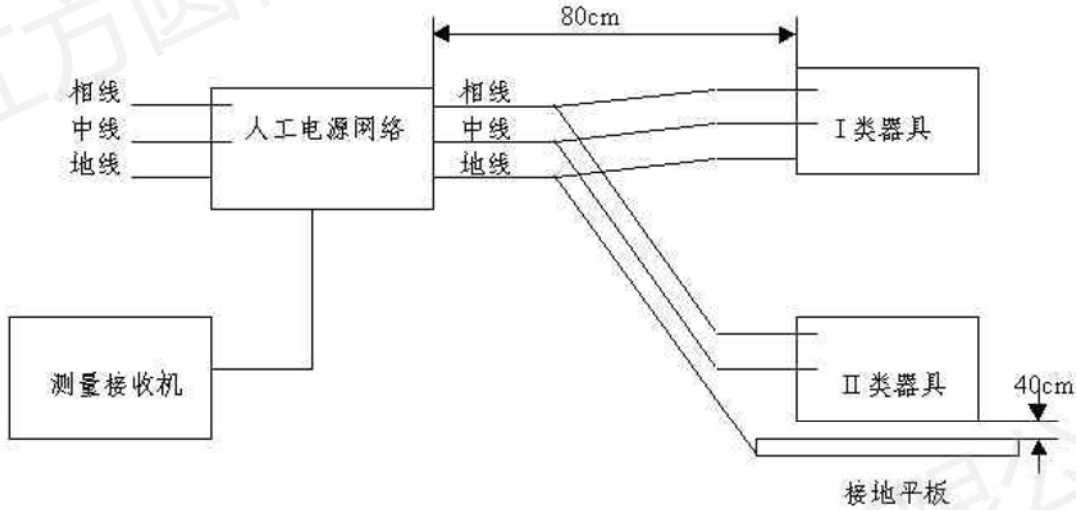

骚扰电压试验布置图

测量布置照片:

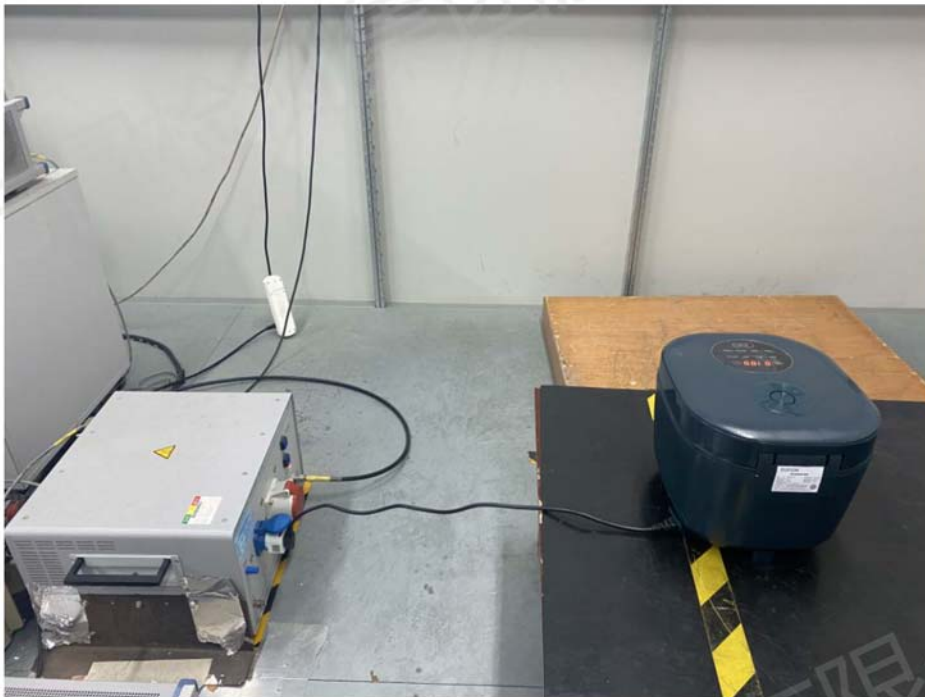

环境条件	温度: 24.1℃	湿度: 53%RH	大气压: kPa	试验地点: 屏蔽室	环境骚扰电压: <20dB
EUT 测量工作状态和设置: EUT 蒸煮功能连续运行					
附属设备名称及其工作状态: —					
试验结果 (试验结果包括试验数据和试验曲线, 以试验数据为准。) 表 1-1: 骚扰电压试验数据					

单位: dB μ V

测试端口: 电源端					
测试频率 (MHz)	准峰值		测试频率 (MHz)	平均值	
	检验值	标准限值		检验值	标准限值
0.160000	45.9	65.5	0.160000	40.2	58.3
0.240000	46.0	62.1	0.240000	40.7	53.9
0.550000	42.8	56.0	0.426000	39.5	47.7
1.000000	34.6	56.0	0.522000	39.2	46.0
1.400000	27.8	56.0	0.550000	38.6	46.0
2.000000	35.2	56.0	1.000000	29.8	46.0
3.500000	32.1	56.0	1.400000	21.0	46.0
5.978000	39.0	60.0	2.000000	27.8	46.0
5.998000	42.4	60.0	3.500000	21.7	46.0
6.000000	42.9	60.0	6.000000	33.0	50.0
10.000000	29.1	60.0	10.000000	20.0	50.0
22.000000	20.7	60.0	22.000000	14.3	50.0
30.000000	28.1	60.0	30.000000	12.9	50.0

注: 1. 如果用准峰值检波器测得的值不大于平均值限值, 则认为用平均值检波器测量的结果也能满足限值的要求。
2. 检验值是 L、N 线中较大值。
3. 如用峰值检波器测得的结果小于相应限值减 25dB, 则不再记录这些频点的准峰值和平均值。

试验结论	合格
不确定度	3.4dB

环境条件 温度: °C 湿度: %RH 大气压: kPa 试验地点: 屏蔽室
环境骚扰电压: <20dB

EUT 测量工作状态和设置:

附属设备名称及其工作状态: —

试验结果 (试验结果包括试验数据和试验曲线, 以试验数据为准。)

表 1-2: 引线端骚扰电压试验数据

经测量, 连接引线的长度 $L = \underline{\hspace{2cm}}$ m,
 $f_{start} = 60/L = \underline{\hspace{2cm}}$ MHz

单位: dB μ V


测试端口: 引线端					
测试频率 (MHz)	准峰值		测试频率 (MHz)	平均值	
	检验值	标准限值		检验值	标准限值

单位: dB μ V

- 注:
1. 在频率范围内, 至少应在表 2 所列频点和出现最大值的频点给出测试数据。
 2. 如果用准峰值检波器测得的值不大于用平均值测量所规定的限值, 则认为用平均值检波器测量也能满足限值的要求。
 3. 检验值是 L、N 线较大值。
 4. f_{start} : 测量的起始频率 (MHz) L: 器具与辅助装置间连接引线的长度 (m)。
 5. 检验值是 L、N 线较大值。
 6. 选取制冷、制热状态中较恶劣的数据。
 7. 若含有多个引线端, 则选取其中较恶劣的数据。
 8. 如用峰值检波器测得的结果小于相应限值减 25dB, 则不再记录这些频点的准峰值和平均值。

试验结论	不适用
不确定度	/

曲线 1-1: 骚扰电压试验曲线 (峰值/平均值)

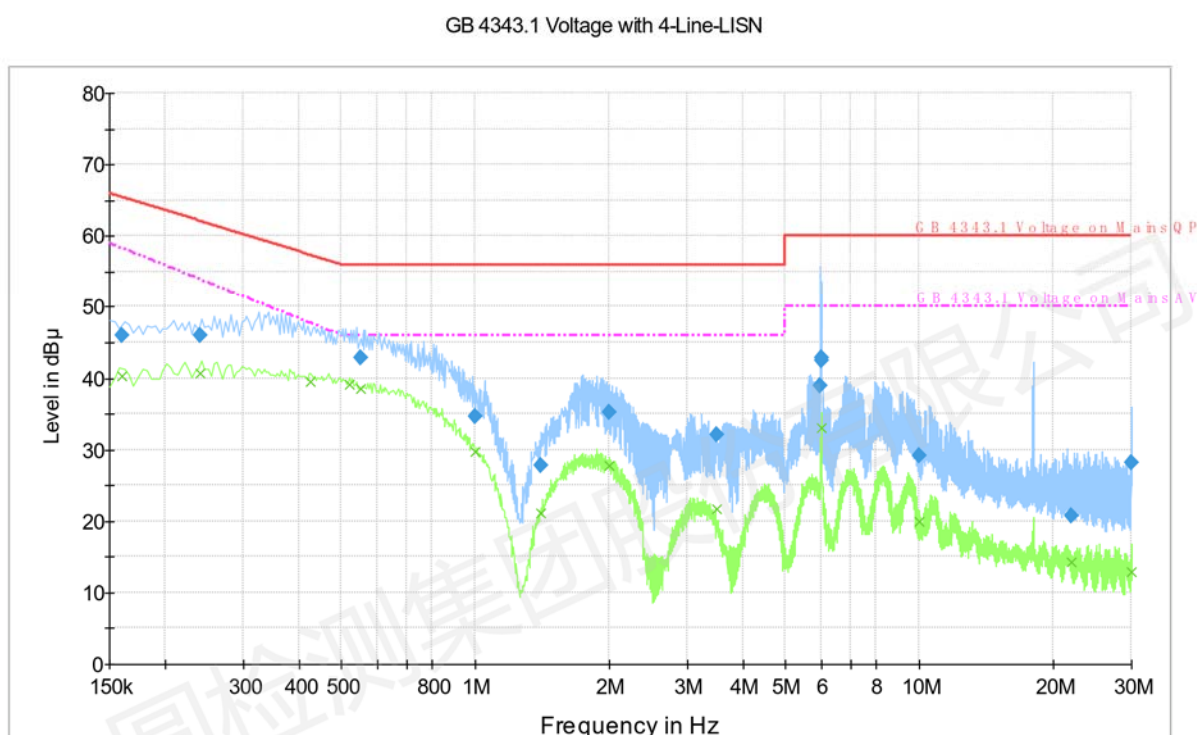


电磁辐射骚扰测量(9kHz ~ 30MHz)

测量布置 (文字说明和布置示意框图)

文字说明: GB4343.1-2018; 9kHz ~ 30MHz 电磁辐射骚扰

布置示意框图:

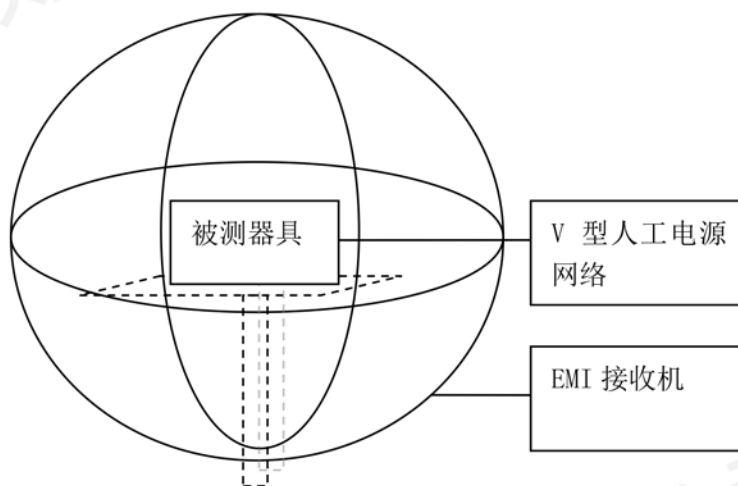

测量布置照片:

/

环境条件	温度: °C	湿度: %RH	大气压力: kPa	试验地点: 屏蔽室																																										
环境骚扰电压: <20dB																																														
EUT 测量工作状态和设置:																																														
附属设备名称及其工作状态: —																																														
试验结果 (试验结果包括试验数据和试验曲线, 以试验数据为准。)																																														
表 2: 9kHz ~ 30MHz 电磁辐射骚扰试验数据																																														
<table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">水平环 X</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">测试频率 (MHz)</th> <th colspan="2">准峰值</th> </tr> <tr> <th>检验值</th> <th>标准限值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">垂直环 Y</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">测试频率 (MHz)</th> <th colspan="2">准峰值</th> </tr> <tr> <th>检验值</th> <th>标准限值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">垂直环 Z</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">测试频率 (MHz)</th> <th colspan="2">准峰值</th> </tr> <tr> <th>检验值</th> <th>标准限值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					水平环 X			测试频率 (MHz)	准峰值		检验值	标准限值							垂直环 Y			测试频率 (MHz)	准峰值		检验值	标准限值							垂直环 Z			测试频率 (MHz)	准峰值		检验值	标准限值						
水平环 X																																														
测试频率 (MHz)	准峰值																																													
	检验值	标准限值																																												
垂直环 Y																																														
测试频率 (MHz)	准峰值																																													
	检验值	标准限值																																												
垂直环 Z																																														
测试频率 (MHz)	准峰值																																													
	检验值	标准限值																																												
<p>注: 1. 如果用准峰值检波器测得的值不大于平均值限值, 则认为用平均值检波器测量的结果也能满足限值的要求。</p> <p>2. 检验值是 L、N 线中较大值。</p> <p>3. 如用准峰值检波器测得的结果小于相应限值减 25dB, 则不再记录这些频点的准峰值和平均值。</p>																																														
试验结论	不适用																																													
不确定度	/																																													

曲线 2: 9kHz ~ 30MHz 电磁辐射骚扰试验曲线 (峰值)


骚扰功率 (干扰功率) 测量

测量布置 (文字说明和布置示意框图)

文字说明: GB 4343.1-2018: 骚扰功率测量, 30MHz-300MHz

由电源、被测设备、功率吸收钳、接收机组成测量电路

布置示意框图:

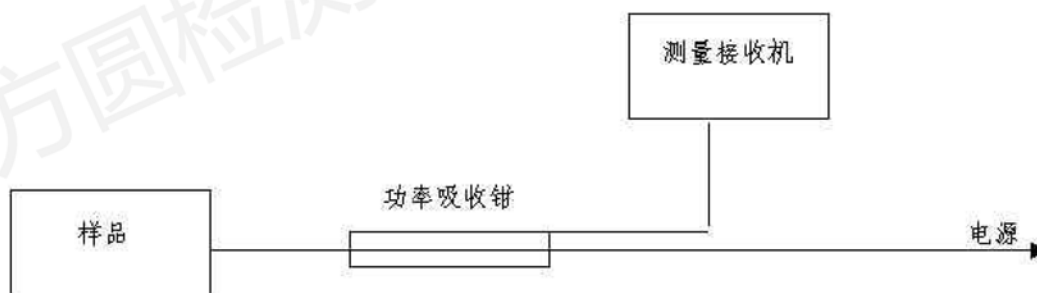


骚扰功率试验布置图

测量布置照片:



环境条件	温度: 24.1℃	湿度: 53%RH	大气压: kPa	试验地点: 环境骚扰电压: <20dB	
EUT 测量工作状态和设置: EUT 蒸煮功能连续运行					
附属设备名称及其工作状态: —					
本次 EUT 满足以下条件: 1) EUT 最大时钟频率为 12 MHz, 小于 30MHz; [√] 2) 受试设备的所有发射值低于应用限值 (GB4343.1-2018 表 2a) 减去相应裕量 (GB4343.1-2018 表 2b) [√]					
试验结果 (试验结果包括试验数据和试验曲线, 以试验数据为准。) 表 3-1: 骚扰功率试验数据					
单位: dBpW					
骚扰功率					
端口: 电源端					
频率 (MHz)	准峰值		频率 (MHz)	平均值	
	检验值	标准限值		检验值	标准限值
30.000000	14.5	45.0	30.000000	4.1	35.0
45.000000	7.8	45.6	33.360000	12.3	35.1
50.000000	11.2	45.7	45.000000	-1.7	35.6
65.000000	19.9	46.3	50.000000	-1.3	35.7
65.800000	20.3	46.3	65.000000	-0.1	36.3
72.080000	19.7	46.6	80.000000	13.4	36.9
90.000000	13.6	47.2	90.000000	-0.1	37.2
150.000000	3.6	49.4	150.000000	-3.4	39.4
180.000000	3.6	50.6	180.000000	-3.7	40.6
220.000000	2.1	52.0	220.000000	-4.5	42.0
300.000000	8.9	55.0	300.000000	5.8	45.0
注: 1. 在频率范围内, 限值随频率的增加而线性增大。 2. 如果用准峰值检波器测得的值不大于平均值限值, 则认为用平均值检波器测量的结果也能满足限值的要求。 3. 如用峰值检波器测得的结果小于相应限值减 25dB, 则不再记录这些频点的准峰值和平均值。					
试验结论	合格				
不确定度	4.7dB				

曲线 3-1: 骚扰功率试验曲线 (峰值)

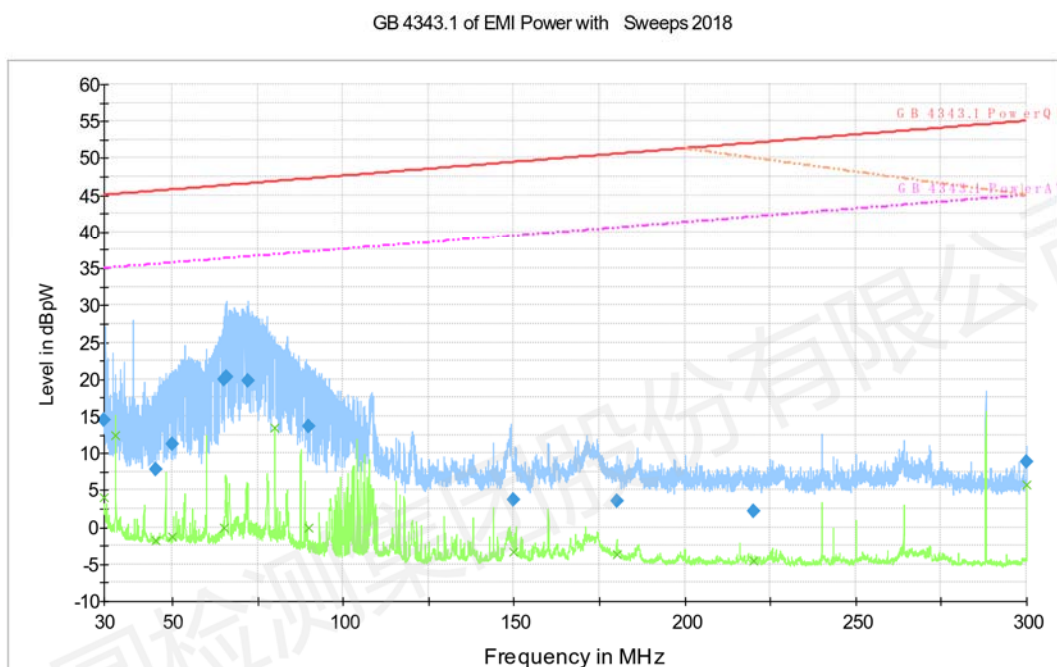


电磁辐射骚扰测量(300MHz~1GHz/30MHz~1GHz)

测量布置(文字说明和布置示意框图)

文字说明: GB4343.1-2018; 电磁辐射骚扰

测量频率范围: 300MHz~1GHz[]; 30MHz~1GHz[];

布置示意框图:

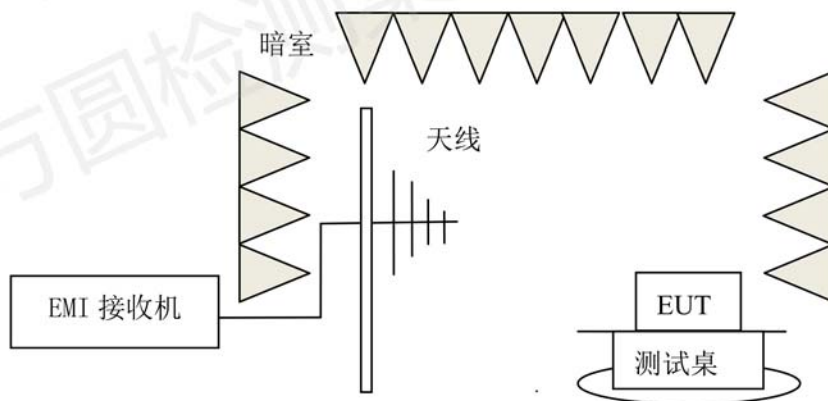

测量布置照片:

/

环境条件 温度: °C 湿度: %RH 大气压力: kPa 试验地点:

EUT 测量工作状态和设置:

试验结果 (试验结果包括试验数据和试验曲线, 以试验数据为准。)
 表 4: 300MHz~1GHz [√]; 30MHz~1GHz [] 电磁辐射骚扰试验数据

试验数据:

测试频率 (MHz)	天线极化方向 (水平 H/垂直 V)	天线高度 (cm)	转台角度 (°)	准峰值 (QP)		平均值 (AV)	
				标准限值 dB (μ V/m)	试验值 dB (μ V/m)	标准限值 dB (μ V/m)	试验值 dB (μ V/m)
	V						
	V						
	V						
	H						
	H						
	H						

- 注: 1. 如果用准峰值检波器测得的值不大于平均值限值, 则认为用平均值检波器测量的结果也能满足限值的要求。
 2. 检验值是 L、N 线中较大值。
 3. 如用准峰值检波器测得的结果小于相应限值减 25dB, 则不再记录这些频点的准峰值和平均值。
 4. 采用 3 米测试距离, 上表限值已在 10 米距离限值的基础上增加 10dB。

试验结论	合格
不确定度	/


曲线 4: 300MHz ~ 1GHz []; 30MHz ~ 1GHz [] 电磁辐射骚扰试验曲线 (峰值/平均值)

喀啞声 (断续干扰) 测量

测量布置 (文字说明和布置示意框图)

文字说明: GB 4343.1-2018: 断续骚扰电压测量, 150kHz-30MHz
由电源、人工电源网络、断续骚扰分析仪、样品组成测量电路

布置示意框图:

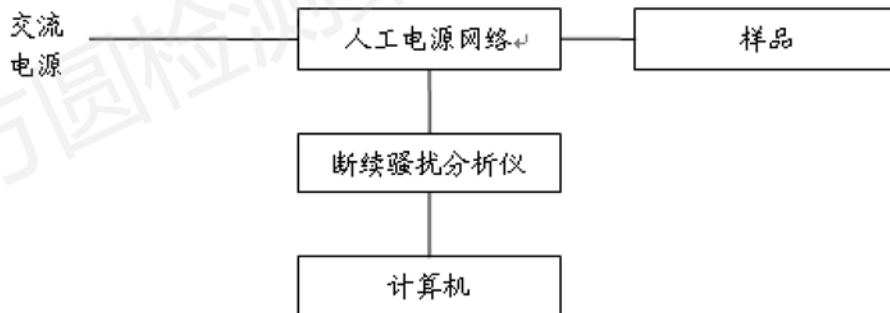

断续骚扰试验布置图

测量布置照片:



环境条件 温度: 24.1℃ 湿度: 53%RH 大气压: kPa 试验地点: 屏蔽室
环境骚扰电压: 低于限值 20d

EUT 测量工作状态和设置: EUT 蒸煮功能连续运行

附属设备名称及其工作状态: —

试验结果:
表 5-1: 喀咧声 (断续干扰) 试验数据 (150kHz ~ 30MHz)

第一轮试验:

测量频率	150 kHz	500 kHz	1.4 MHz	30 MHz
衰减设定值 (dB μV)	0	0	0	0
短喀咧声数 n1 (≤10ms) (个)	40	40	27	0
中喀咧声数 n2 (10ms ~ 20ms) (个)	0	0	0	0
长喀咧声数 n3 (20ms ~ 200ms) (个)	0	0	0	0
总喀咧声数 n= (n1+ n2+n3)	40	40	27	0
连续干扰 (>200ms)	/	/	/	/
开关操作数 n	/			
f 因子	/			
总运行时间 T (min)	25 mins 43 secs			
喀咧声率 N=n/T(个/min)	1.56	1.56	1.56	1.56
喀咧声允许值 Lq (dB μV)	66	56	56	60
允许超过喀咧声允许值 L 的喀咧声数= n / 4 (个)	/	/	/	/
<input checked="" type="checkbox"/> 喀咧声率 N ≤ 5, 且 90% 的喀咧声持续时间 < 10ms, 所有的喀咧声持续时间 < 20ms, 符合标准要求。				

喀咧声允许值 Lq 取决于连续干扰允许值 L 和喀咧声率 N 由下列公式算出:

$$Lq=L+44 \quad (N<0.2)$$

$$Lq=L+201g(30/N) \quad (0.2\leq N<30)$$

$$Lq=L \quad (N\geq 30)$$

第二轮试验:

测量频率	150 kHz	500 kHz	1.4 MHz	30 MHz
衰减设定值 (dB V)	/	/	/	/
短喀咧声数 n1 (≤10ms) (个)	/	/	/	/
中+长喀咧声数 n2 (10ms-200ms) (个)	/	/	/	/
总运行时间 T (min)	/			
超过喀咧声允许值 Lq 的喀咧声数 (个)	/	/	/	/


试验结论 合格
不确定度 3.1dB

谐波电流测量

测量布置（文字说明和布置示意框图）

文字说明：GB 17625.1-2012，谐波电流测量：2 次谐波~40 次谐波
由电源、样品、谐波分析仪组成测量电路。

布置示意框图：

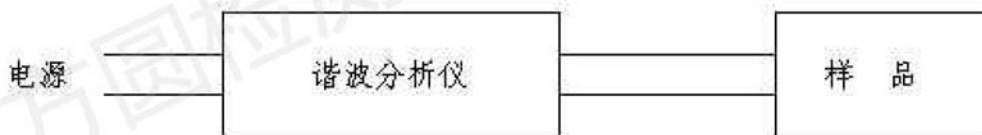

谐波试验布置图

测量布置照片：



环境条件 温度: 24.1℃ 湿度: 53%RH 大气压: kPa 试验地点: 屏蔽室

EUT 测量工作状态和设置: EUT 蒸煮功能连续运行

附属设备名称及其工作状态: —

试验结果 (试验结果包括试验数据和试验曲线, 以试验数据为准。)

表 6-1: 谐波电流试验数据 A 类

谐波电流试验数据					
谐波次数	谐波平均值 (A)	谐波限值 (A)	谐波最大值 (A)	150%谐波限值 (A)	判定
2	0.005	1.080	0.017	1.620	Pass
3	0.006	2.300	0.011	3.450	Pass
4	0.004	0.430	0.006	0.645	Pass
5	0.004	1.140	0.007	1.710	Pass
6	0.004	0.300	0.006	0.450	Pass
7	0.004	0.770	0.005	1.155	Pass
8	0.003	0.230	0.004	0.345	Pass
9	0.003	0.400	0.004	0.600	Pass
10	0.003	0.184	0.003	0.276	Pass
11	0.003	0.330	0.003	0.495	Pass
12	0.003	0.153	0.003	0.230	Pass
13	0.003	0.210	0.003	0.315	Pass
14	0.002	0.131	0.003	0.197	Pass
15	0.002	0.150	0.003	0.225	Pass
16	0.002	0.115	0.003	0.173	Pass
17	0.002	0.132	0.003	0.199	Pass
18	0.002	0.102	0.002	0.153	Pass
19	0.001	0.118	0.002	0.178	Pass
20	0.001	0.092	0.002	0.138	Pass
21	0.001	0.107	0.002	0.161	Pass
22	0.001	0.084	0.001	0.125	Pass
23	0.001	0.098	0.001	0.147	Pass
24	0.001	0.077	0.001	0.115	Pass
25	0.001	0.090	0.001	0.135	Pass
26	0.001	0.071	0.001	0.106	Pass
27	0.001	0.083	0.001	0.125	Pass
28	0.000	0.066	0.001	0.099	Pass
29	0.000	0.078	0.001	0.116	Pass
30	0.000	0.061	0.001	0.092	Pass
31	0.000	0.073	0.001	0.109	Pass
32	0.000	0.058	0.001	0.086	Pass
33	0.000	0.068	0.001	0.102	Pass
34	0.000	0.054	0.001	0.081	Pass
35	0.000	0.064	0.001	0.096	Pass
36	0.000	0.051	0.001	0.077	Pass
37	0.000	0.061	0.001	0.091	Pass
38	0.000	0.048	0.001	0.073	Pass
39	0.000	0.058	0.001	0.087	Pass
40	0.000	0.046	0.001	0.069	Pass

试验结论 合格

不确定度 0.024A

试 验 要 求 及 结 果

测试场地:

序号	测试场地名称	型号/规格	校准有效期至	本次使用
1	电磁屏蔽室	SR1/7.9m*4.6m*3.3m	2023-01-08	✓
2	电磁屏蔽室	SR2/5.8m*5.2m*3.6m	2023-01-07	/
3	3米半电波暗室	SAC-3m	2023-04-07	/
4	10米半电波暗室	SAC-10m	2023-04-07	/

注：打“✓”为本次试验使用的测试场地，所有测试场地均在有效期内。

测试设备:

序号	仪器设备名称	型号	编号	制造厂商	校准有效期至	本次使用
1	EMI 测试接收机	N9038A-508	12217CA17	Keysight	2022-09-22	/
2	EMI 测试接收机	ESCI3	3261DA09	ROHDE SCHWARZ	2022-09-22	✓
3	三相人工电源网络	ENV432	12099DA16	ROHDE SCHWARZ	2022-09-22	✓
4	脉冲限制器	ESH3-Z2	2478DB98	ROHDE SCHWARZ	2024-05-05	/
5	电压探头	ESH2-Z3	12055DA15	ROHDE SCHWARZ	2023-05-05	/
6	功率吸收钳	MDS21	3644-3DB14	ROHDE SCHWARZ	2023-01-09	✓
7	三相人工电源网络	LT32C/10	12508-1DA21	AFJ	2023-01-05	✓
8	断续干扰分析仪	DDA55+	12508DA21	AFJ	2023-01-05	✓
9	EMI 测试接收机	ESU26	3636CA14	ROHDE SCHWARZ	2023-05-05	/
10	复合天线	VULB9163	3640DA14	SCHWARZBECK	2023-03-01	/
11	复合天线	VULB9163	12216CA17	SCHWARZBECK	2022-12-13	/
12	高精度交直流 5KVA 电源	NSG1007-15-400	3149-3DA08	瑞士夏弗纳公司	2022-09-22	✓
13	阻抗稳定网络	INA2154	3149-4DA08	瑞士夏弗纳公司	2022-09-22	/
14	谐波分析仪	CCN1000-3	3149-5DA08	瑞士夏弗纳公司	2022-09-22	✓

注：打“✓”为本次试验使用的仪器、设备，所有仪器、设备均在校准有效期内。



声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

地 址: 浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路 300 号

邮政编码: 310018

电 话: 0571-85125536、85021032

传 真: 0571-85125536、85129824

E - mail: 8317414@qq.com

投诉电话: 0571-85125768、85125202 (传真)

