

检测报告
TEST REPORT

地址：广东省佛山市南海区大沥镇盐步穗盐西路原盐步交管所办公场地
电话：0757-85707882 邮编：528247
邮箱：tfbgd@gdtts.com
网址：http://report.gdtts.com:8100



第1页 共5页

委托单位	中山市建树服饰有限公司 中山市小榄镇绩西广成路153号六楼之一				
生产单位	----- -----				
样品信息 (客户提供)	样品名称：	内裤	商标：	-----	
	样品总数：	3条			
	型号规格：	-----	质量等级：	一等品	
	产品款号或货号：	-----			
样品描述	1# 内裤-白底印花 2# 主面料-白底棕色印花 3# 主面料-白底粉色印花 4# 主面料-白底黑色印花				
检验性质	委托检验	样品受理日期	2023-08-08	报告签发日期	2023-08-10
检验日期	2023-08-08		至	2023-08-10	
执行标准	FZ/T 73024-2014 化纤针织内衣(一等品) GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范(B类)				
检验结论	来样所检并按要求判定项目符合上述执行标准要求。 检验单位盖章				
非标准检验方法说明	-----				
检验结果的不确定度	-----				
备注	-----				



批准：

尹义白

审核：

陈艺珊

编制：

杜林英

贴 样

检测报告
TEST REPORT

地址：广东省佛山市南海区大沥镇盐步穗盐西路原盐步交警所办公场地
电话：0757-85707882 邮编：528247
邮箱：tfbgd@gdtts.com
网址：http://report.gdtts.com:8100

CKTCWG23008579

第2页 共5页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	方法标准/备注
1# 内裤-白底印花						
异味	---	---	无	无异味	符合	GB 18401-2010
2# 主面料-白底棕色印花						
纤维含量	---	%	----	锦纶86.5 氨纶13.5	---	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01095-2002
3# 主面料-白底粉色印花						
甲醛含量	---	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	---	4.0~8.5	8.1	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	---	mg/kg	禁用	未检出 (低于检出限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2011
4# 主面料-白底黑色印花						
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3	锦纶4-5 棉4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008 A(1)
	沾色	级	≥3-4	锦纶4-5 棉4-5		
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3(深2)	4-5		
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3	锦纶4-5 棉4-5		
耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3	锦纶4-5 棉4-5		



检测报告
TEST REPORT

地址：广东省佛山市南海区大沥镇盐步穗盐西路原盐步交警所办公场地
电话：0757-85707882 邮编：528247
邮箱：tfbgd@gdtts.com
网址：http://report.gdtts.com:8100

CKTCWG23008579

第3页 共5页

样品

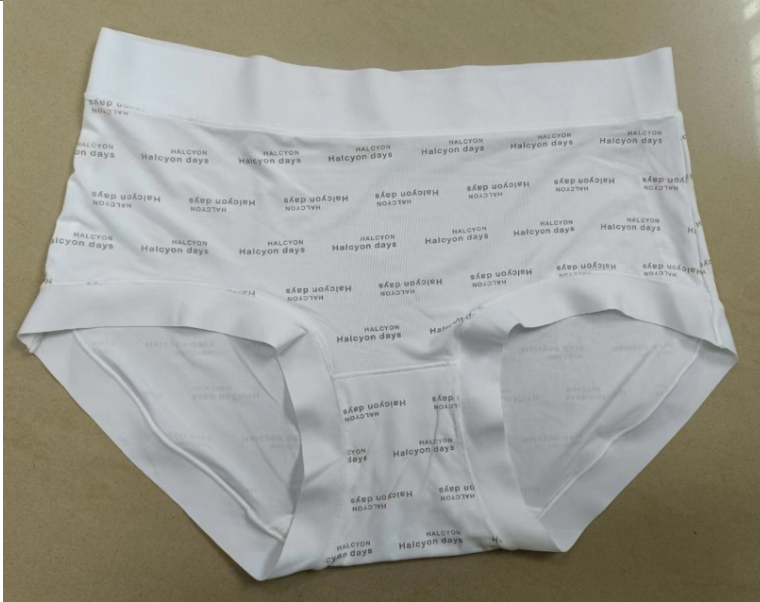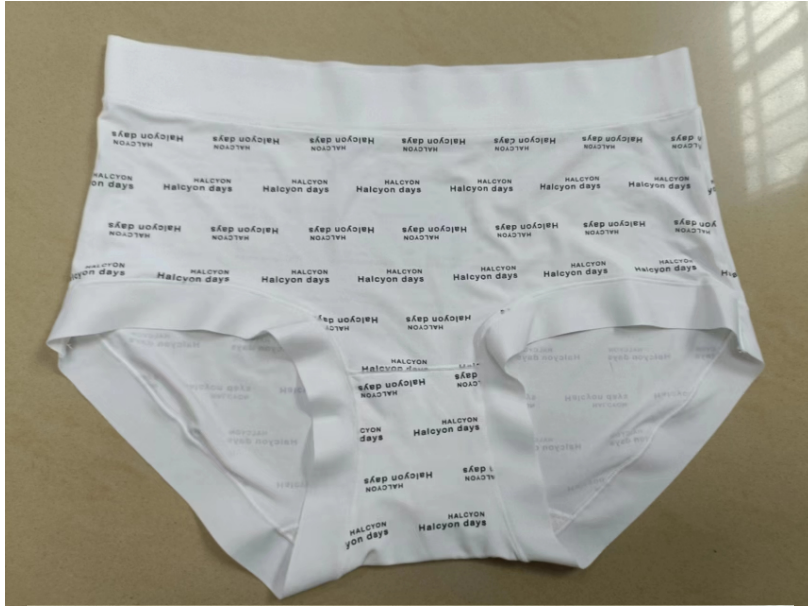

贴样

检
★
专


检测报告
TEST REPORT

地址：广东省佛山市南海区大沥镇盐步穗盐西路原盐步交警所办公场地
电话：0757-85707882 邮编：528247
邮箱：tfbgd@gdtts.com
网址：http://report.gdtts.com:8100

CKTCWG23008579

第4页 共5页

样 品

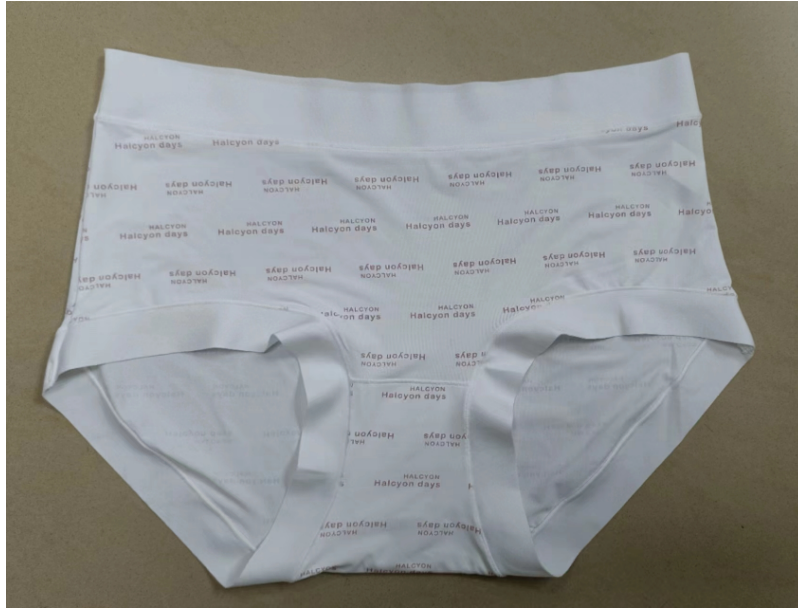

贴 样

检测报告

TEST REPORT

地址：广东省佛山市南海区大沥镇盐步穗盐西路原盐步交警所办公场地
电话：0757-85707882 邮编：528247
邮箱：tfbgd@gdtts.com
网址：http://report.gdtts.com:8100

【注意事项】 POINTS FOR ATTENTION

第5页 共5页

- 1.检测报告无“检测专用章”无效。
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
- 2.复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
- 3.报告无编写、审核、批准人签字无效。
Report is invalid without collective signatures by editor, checker and approver.
- 4.检测报告涂改无效。
Report is invalid if altered.
- 5.检测报告或复制报告未加盖骑缝章无效（报告页数多于1页时）。
Report and copy report is invalid without stamp of "Paging Seal" (When the page number more than 1).
- 6.委托检测仪对来样负责，不承担其他连带责任。
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
- 7.对于检测结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
- 8.未经本机构书面批准，部分复制报告无效。
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----**报告结束 End of report**-----

